



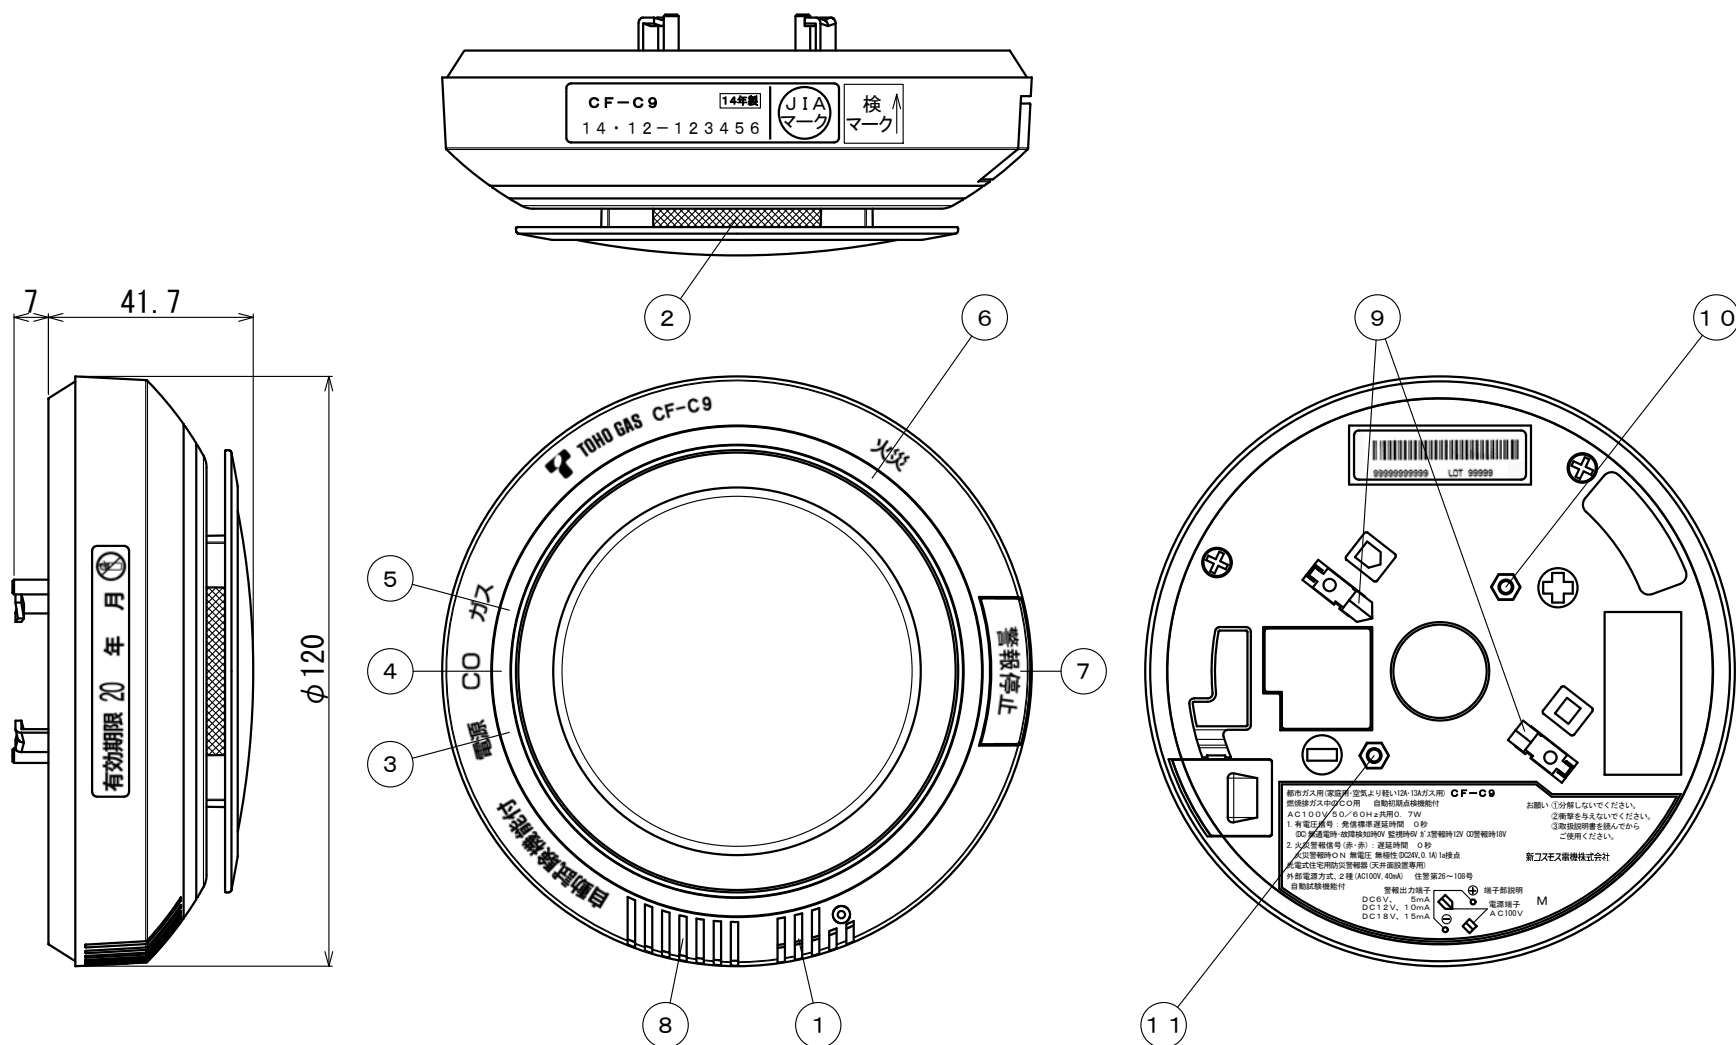

コネクタカバー取外時



12	外部出力コネクタ	火災警報出力
11	ガス、CO警報外部出力信号端子 ⊖	有電圧出力DC6-12-18V
10	ガス、CO警報外部出力信号端子 ⊕	
9	電源端子	AC100V
8	警報スピーカー	
7	スイッチ	
6	赤（火災警報）ランプ	往復点灯
5	赤（ガス警報）ランプ	
4	黄（CO警報）ランプ	
3	緑（電源）ランプ	
2	煙感知部	
1	ガス検知部	ガス／CO
番号	名 称	備 考

仕 様

器 種		住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器
火災警報機能	種 別	光電式住宅用火災警報器
	型 式 番 号	住警第26～108号
	検 知 原 理	煙感知方式（光電式）
	感 知 性 能	2種
	外 部 出 力 信 号	警報時 a接点 ON 無電圧 接点容量(DC24V, 0.1A) 無極性
	住宅用火災警報器 検定合格品	
ガス警報機能・CO警報機能	対 象 ガ ス	
	燃焼排ガス中のCO	
	検 知 方 式	
	半導体式	
	都市ガス	ガ警ス報
		作動条件
		爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報
		表示・発報方式
	都市ガス	ガ注ス報
		作動条件
		ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報
		表示・発報方式
	不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	C警O報
		作動条件
		550ppmのCOに対し 5分以内に警報
		表示・発報方式
	不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	C注O報
		作動条件
		300ppmのCOに対し 10分以内に警報
		表示・発報方式
	不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素	C注O報
		作動条件
		300ppmのCOに対し 5分以内に注意報
		表示・発報方式
	外部出力信号	
	有電圧 3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時・故障診断時 0V ガス警報時 DC12V、CO警報時 DC18V)	
	一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品	
共通仕様	警 報 音 量	70dB(A)/m以上
	電 源	AC100V±10V 50/60Hz
	消 費 電 力	監視時 約0.7W 警報時 約1.2W
	付 属 機 能	通電初期警報防止用タイマー付 故障診断機能
	使用温度範囲	0℃～+40℃ (結露しないこと)
	寸 法 ・ 質 量	直径120×41.7mm 約190g
付 属 品	取扱説明書(保証書付)×1, 施工説明書×1	
	お問い合わせ先一覧チラシ×1, リースシール×1	

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	専用取付ベースによる回転引掛式
	名 称	住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器
	東 邦 型 式	CF-C9
	メーカー型式	CF-C9