


● DH-35KSA-D

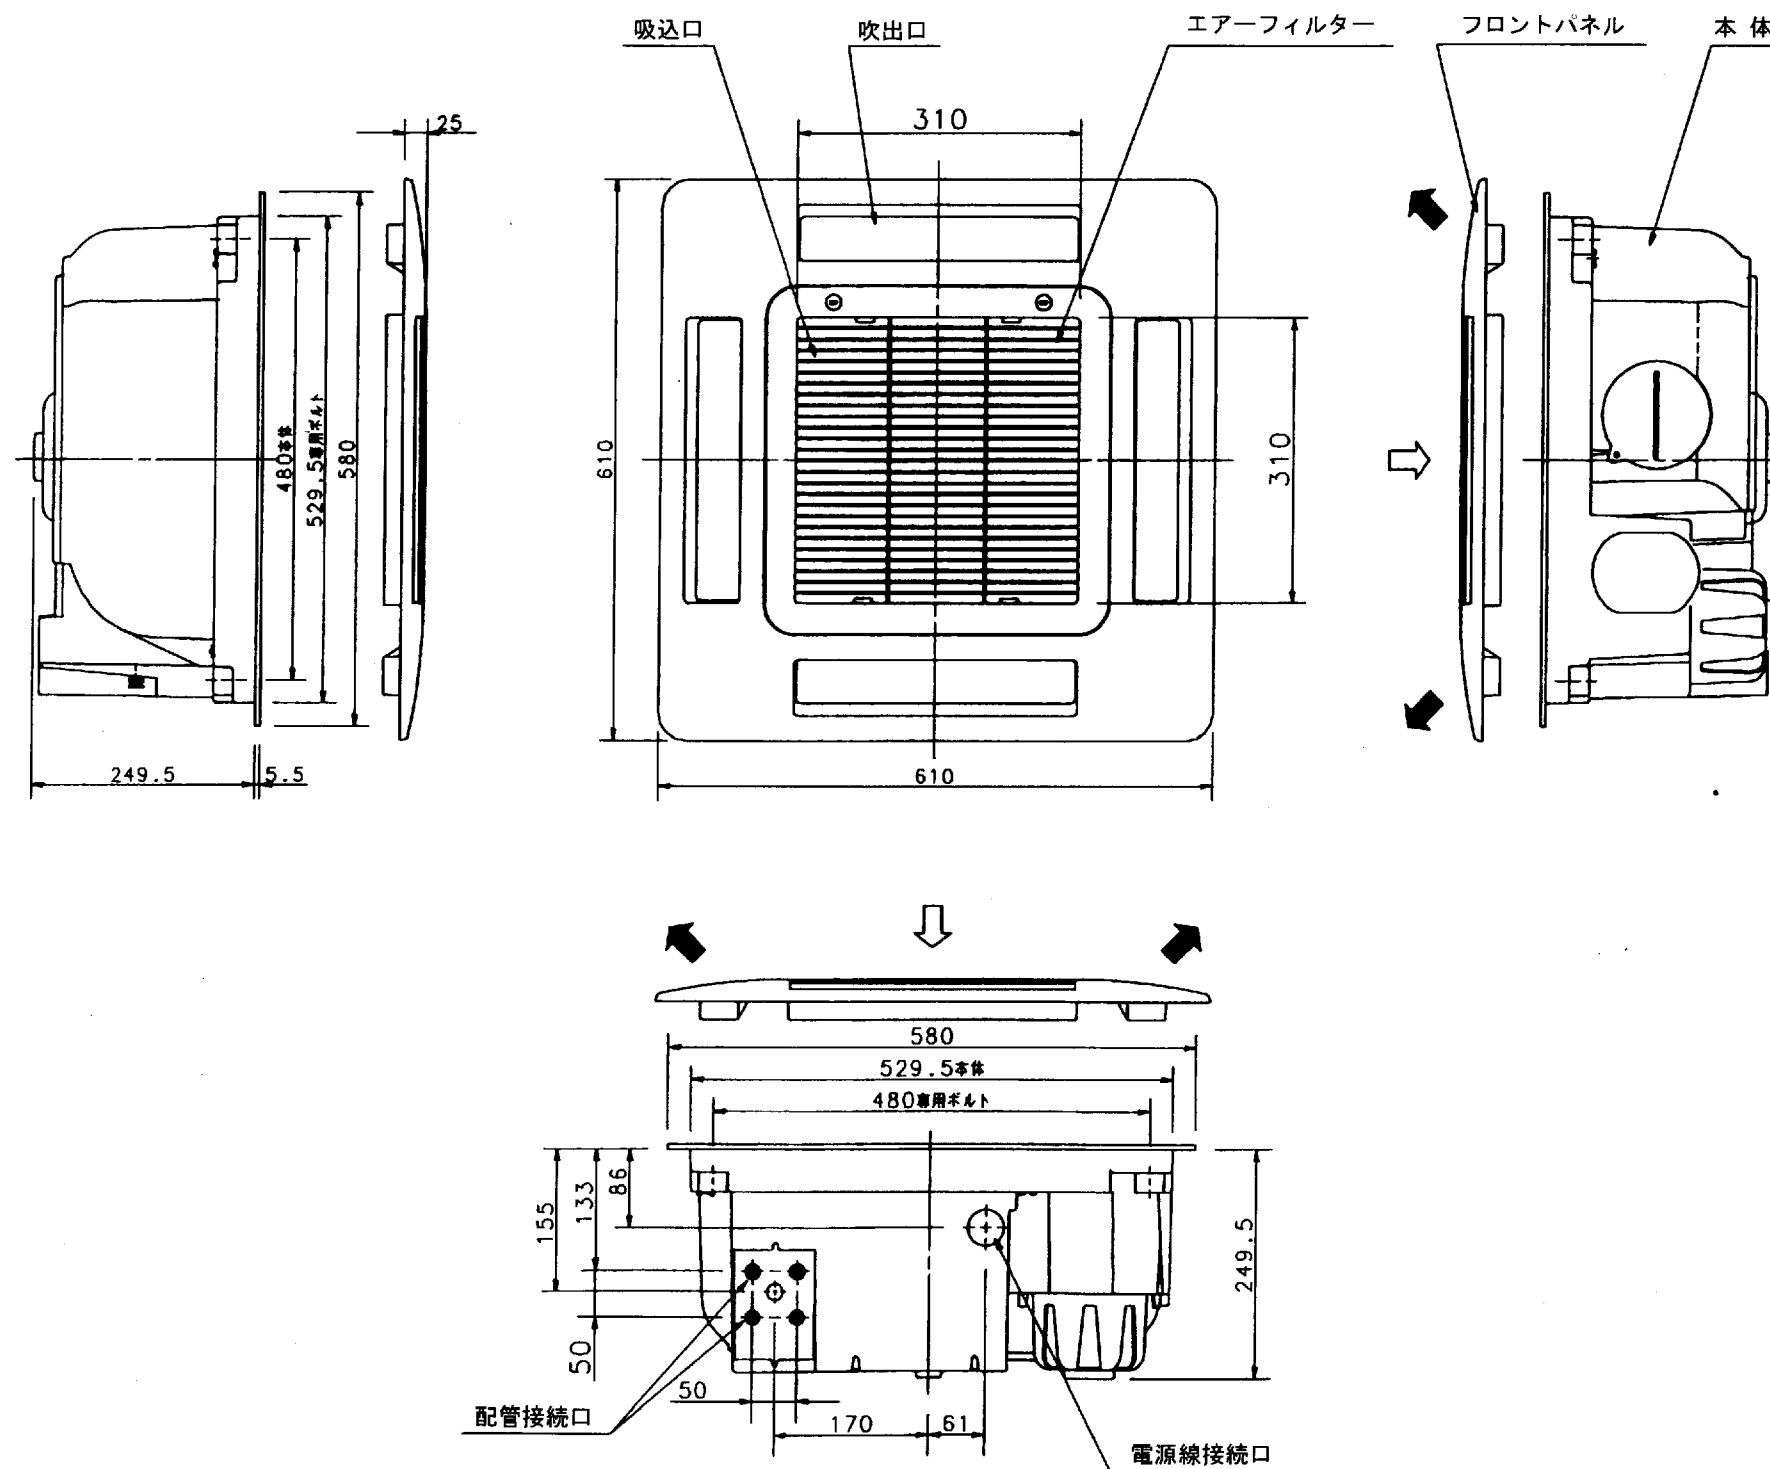

注記: 図 ⇨ は吸込口 ⇨ は吹出口です。

(単位: mm)

品 名		DH-35KSA-D	
設 置		脱衣室天井に設置 (天井開口寸法 550×550mm)	
乾 燥 方 式		温風循環方式(吹出口 4 方向)	
電 源		単相 100 V 50/60Hz	
性 能	暖 房 能 力	kW	4.0
	温 水 流 量	ℓ/min	2.0
	温 水 温 度	°C	80
	消費電力	暖 房	55/65
		衣類/浴室乾燥	—
		換 気	—
		送 風	55/65
	風 量	暖 房	8.4(強)・4.2(弱)
		衣類/浴室乾燥	—
		換 気	—
		送 風	8.4(強)・4.2(弱)
	騒 音	暖 房	48(強)・37(弱)
		衣類/浴室乾燥	—
		換 気	—
		送 風	48(強)・37(弱)
外形寸法	本 体	mm	高さ 255×幅 580×奥行 580
	フロントパネル		高さ 25×幅 610×奥行 610
	リモコン		高さ 13×幅 120×奥行 120
質 量	本 体	kg	11
	リモコン	g	100
付 属 品		フロントパネル、シール材、 クッションゴム、止めバンド、 ワッシャ、 フロントパネル取付用ネジ、 中間ファン接続用コネクタ、 L型クイックジョイント、 ユニット押し上げ用ゲージ、 保証書 設置工事説明書 閉端接続子	



■ DBD-35KTS-A-Y と DH-35KSA-D の同時運転の場合

品 名		DBD-35KTS-A-Y	DH-35KSA-D	同時運転性能
性 能	消費電力 W	暖 房	暖 房	110/130
		暖 房	送 風	110/130
		衣類/浴室乾燥	暖 房	130/155
		衣類/浴室乾燥	送 風	130/155
		換 気	暖 房	75/95
		換 気	送 風	75/95

●表中/で示している数値は左が 50Hz、右が 60Hz です。


受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	脱衣室内天井設置
	名 称	脱衣室暖房ユニット
	東 邦 型 式	DH-35KSA-D
	メーカ-型式	DH-409C-Y

STK-RCS-WST81 (浴室・脱衣室)

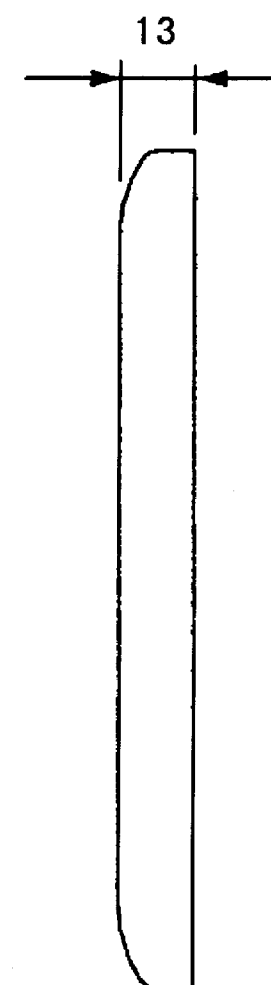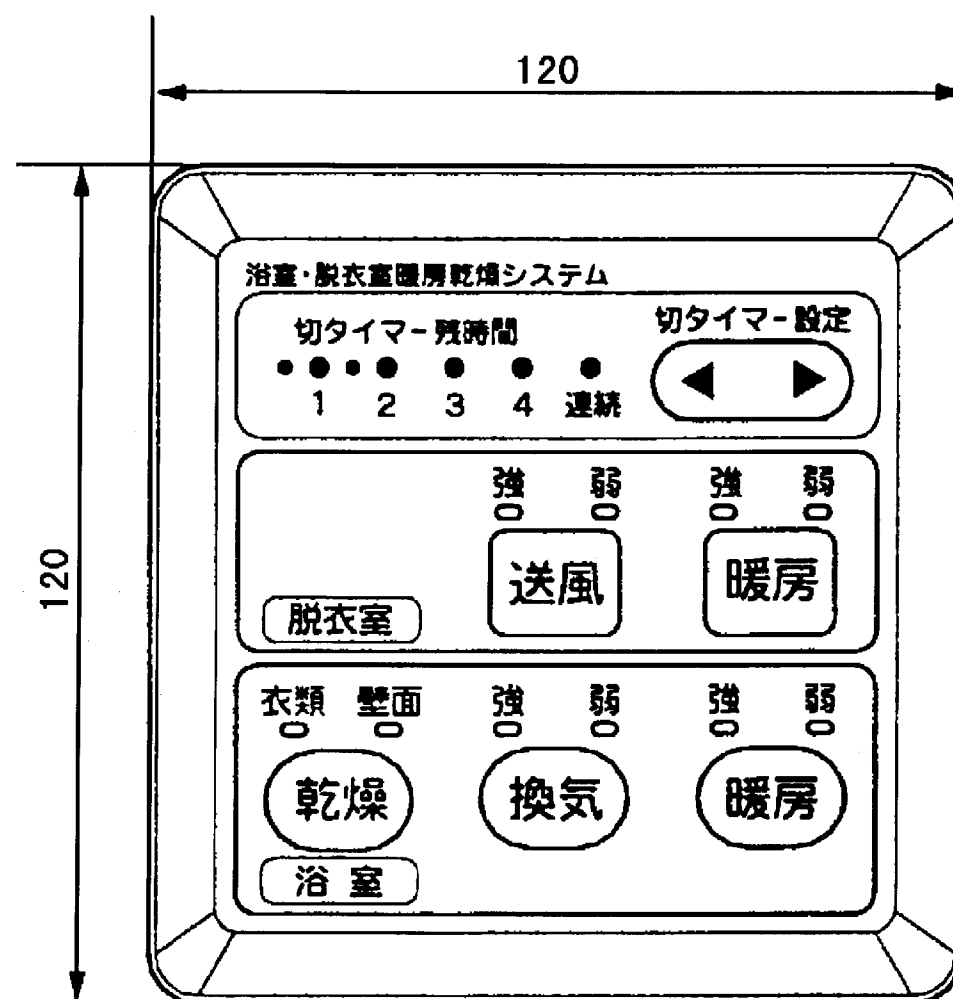

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	——
	名称	リモコン
	東邦型式	DBDリモコンA
	メーカー型式	STK-RCS-WST81

● 脱衣室の天井開口穴寸法
(脱衣室ユニットを併設する場合)

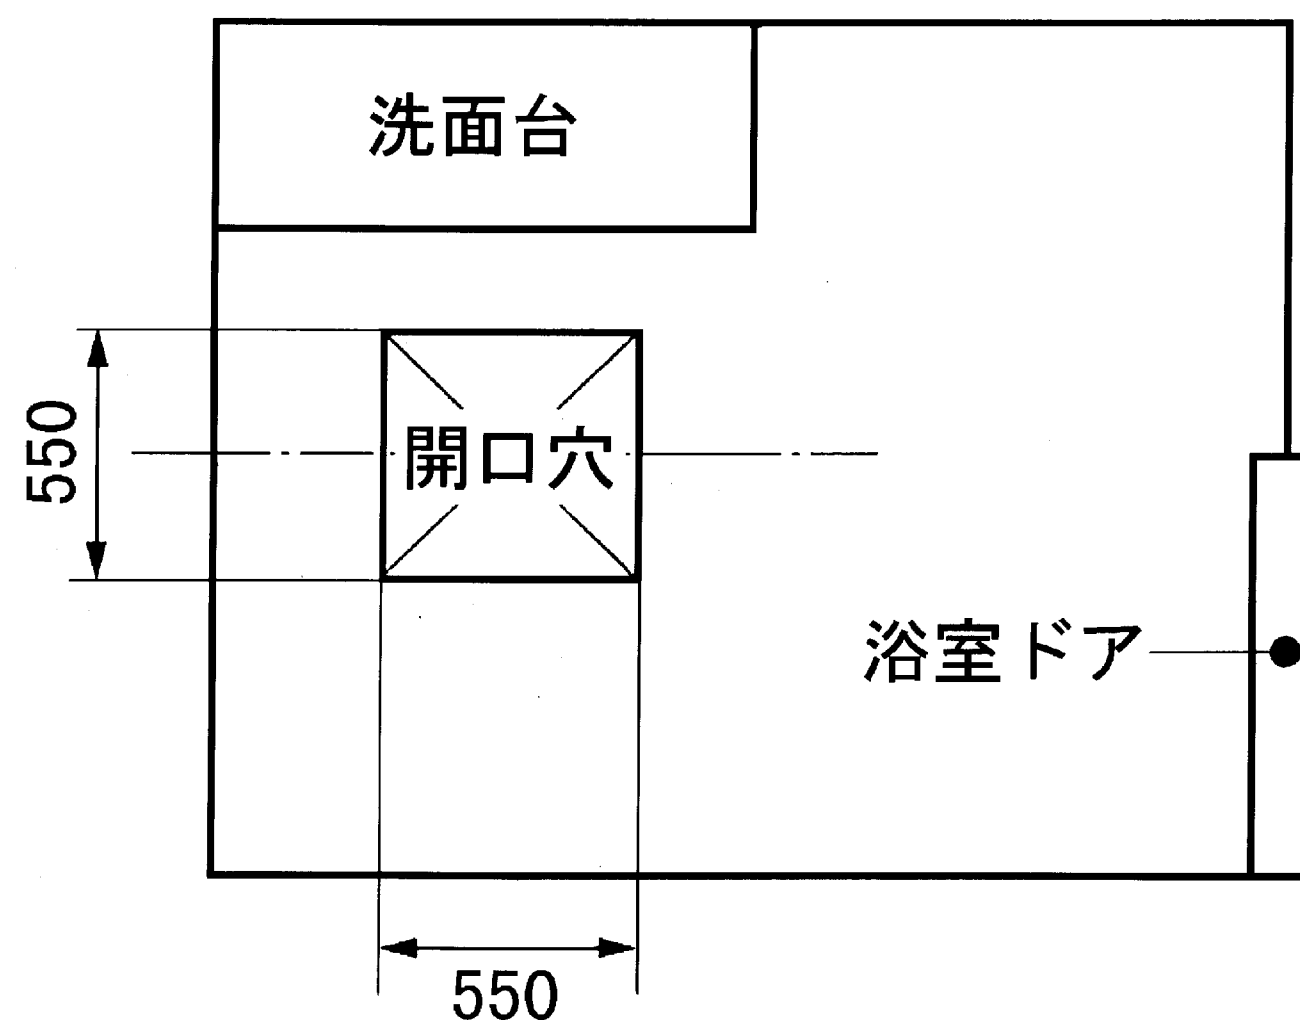

- 洗面台を使用する際に、人が立つ後側に天井開口穴位置を決めてください。
(550×550 mm)

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	_____
	名 称	脱衣室暖房機 開口寸法
	東 邦 型 式	DH-35KSA-D用
	メーカ-型式	_____