


(単位：mm)

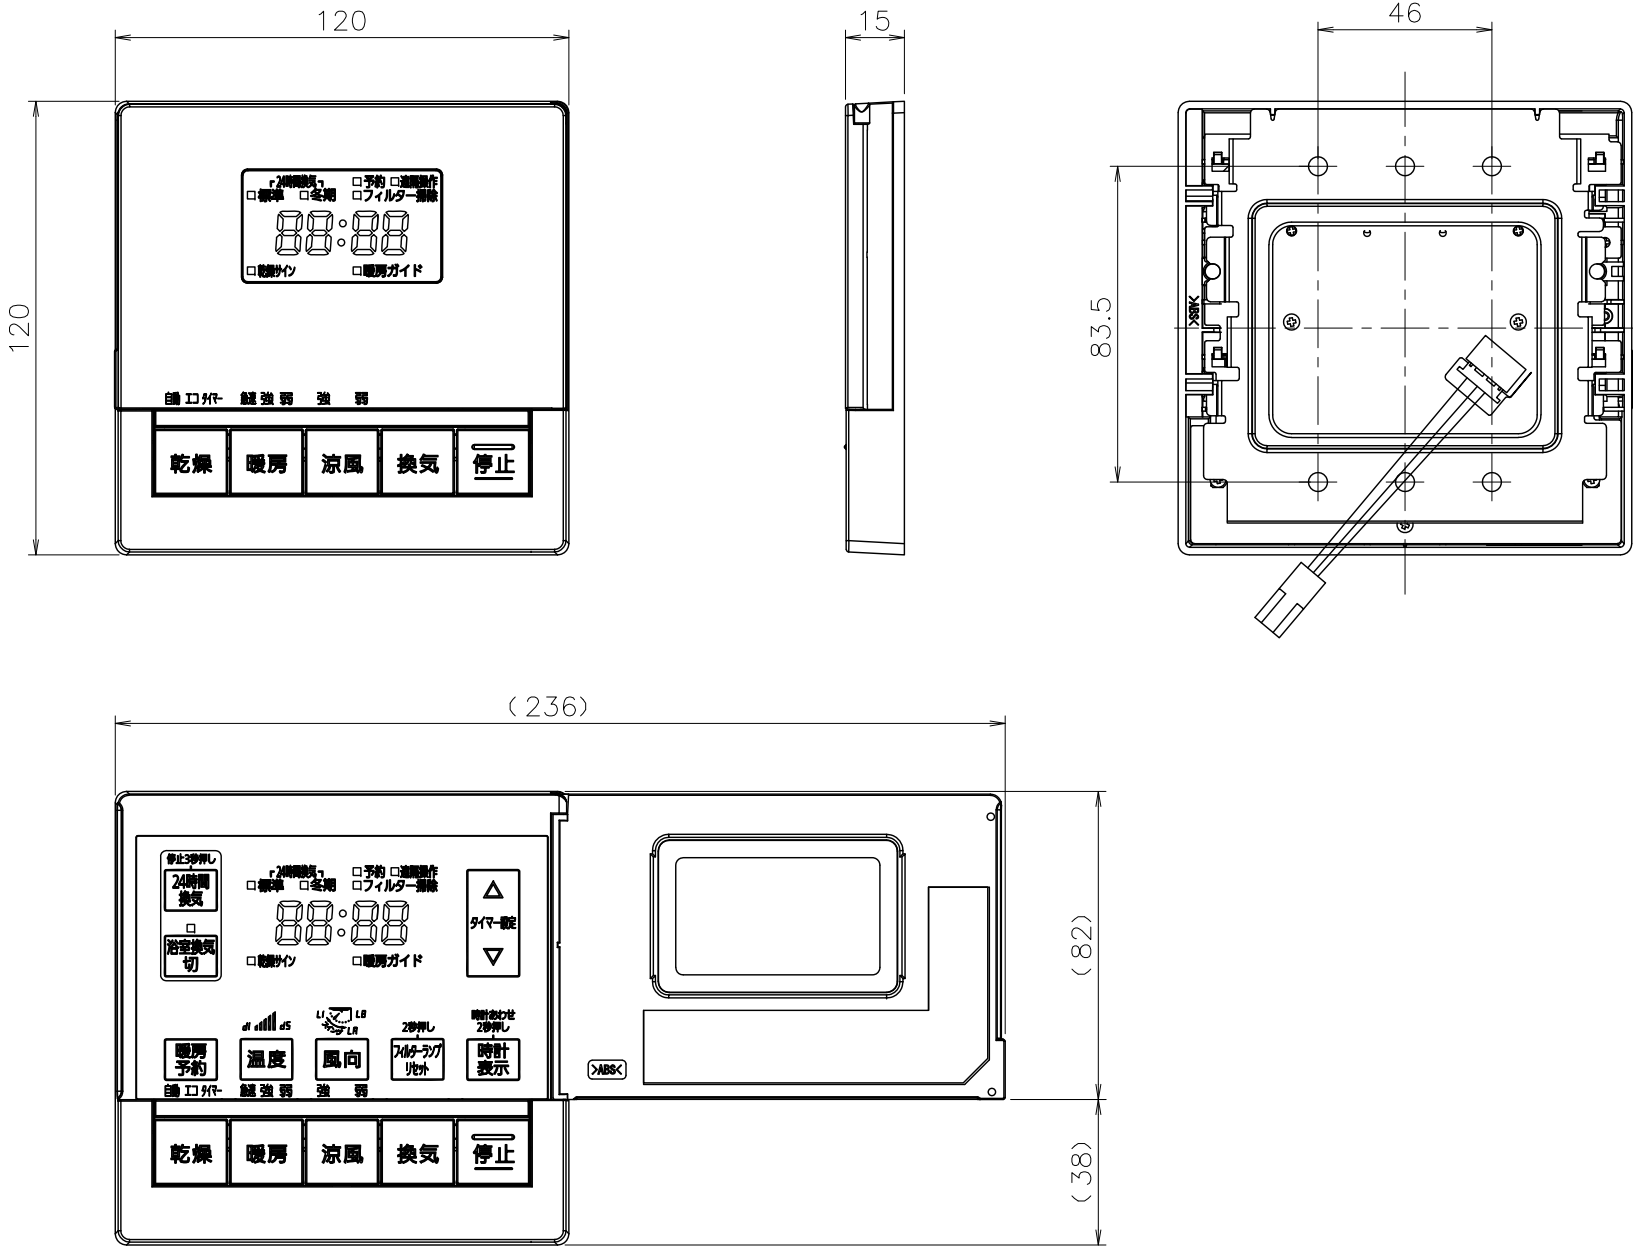

仕様

品名		脱衣室リモコン
使用機種		FBD-3322KCSK-J FBD-3322KCSK-J2 FBD-3322KCSK-J3
重量		180g
使用電源		DC12V（機器本体より供給）
使用ケーブル線		3芯 ケーブル線（5m）
ケーブル接続方法	機器本体側	コネクター方式
	リモコン側	コネクター方式
ケース色調		UDMホワイト（No.N9）


※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	浴室天井設置
	名称	浴室暖房乾燥機（リモコン）
	東邦型式名	FBD-3322KCSK-J,-J2,-J3
	メーカー型式名	BDV-3307AUKNSC-J1,-J2,-J3

◇換気設計時の確認について

- ・本製品は、定風量制御を搭載しています。その特性上、圧力損失が高いと、換気ファンモーターの回転数を増加させ、換気風量を維持しますので、できる限りの低い圧力損失となるように換気ダクトの設計をしてください。
- ・P-Q特性図に記載のパイプ抵抗曲線は、VPφ100直管相当の圧力損失の参考値です。換気設計を行う際は、使用する換気部材や換気経路に応じた圧力損失の確認をしてください。
- ・換気設計を行う際は、注意事項に記載の内容を必ずお守りください。

◇P-Q特性

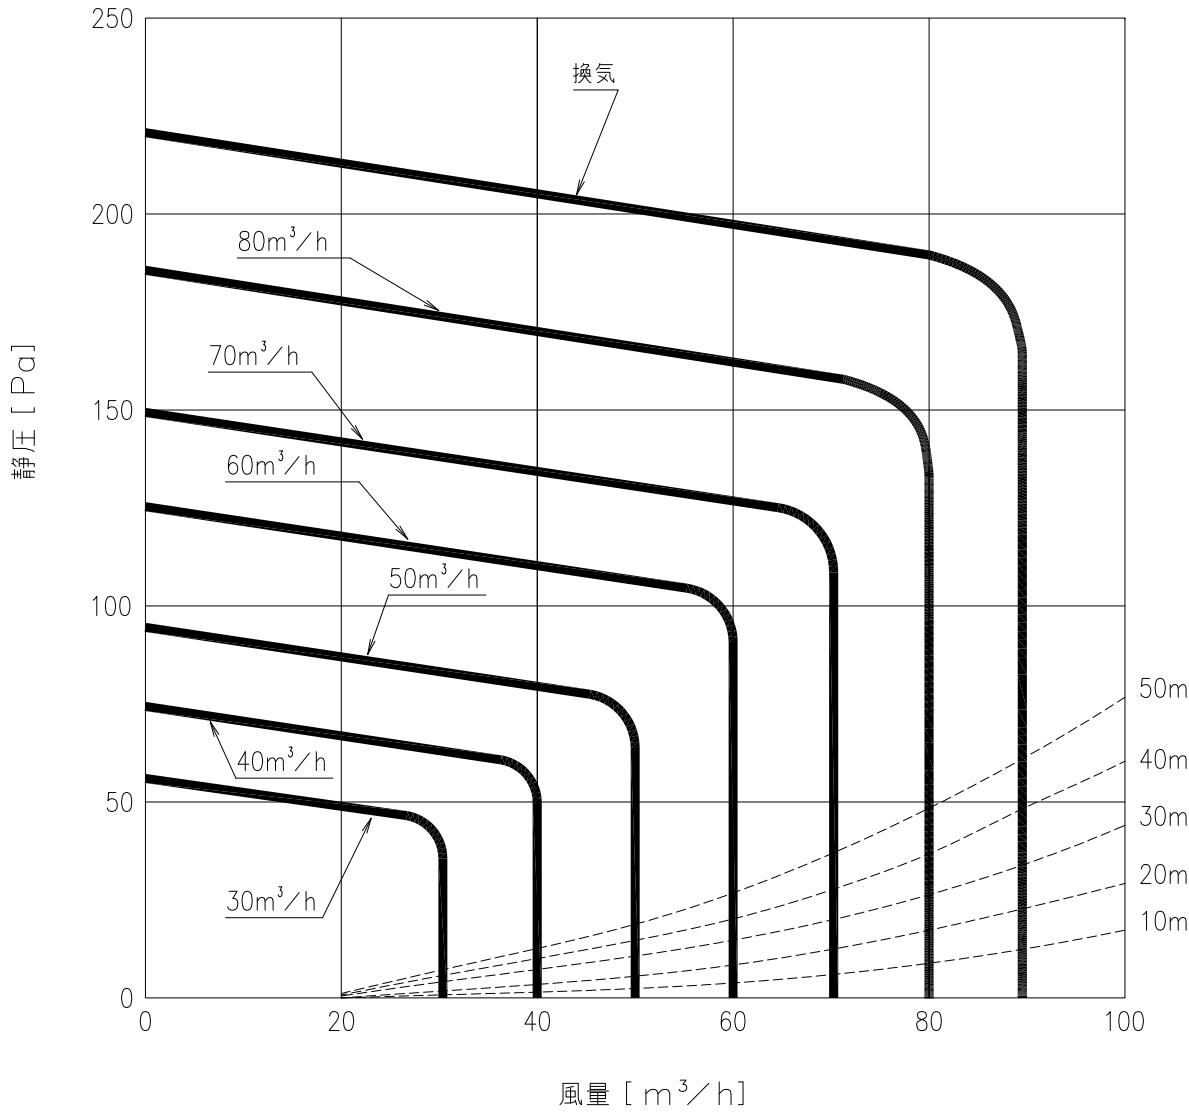

破線は、パイプ抵抗曲線 (m)
※VPφ100直管相当長さ

◇注意事項

- 排気ダクトについて
 - ・排気ダクトの設計におかれては、最小限の長さで曲がり個数で納まる経路としてください。
 - ・曲がり箇所が増加、極端な曲げ半径、吹出し口への接続すぐの曲がり、接続するダクト径の縮小はしないでください。
 - ※上記が守られていない場合、風量不足や換気ファンモーターの回転数増大による騒音・振動の原因となります。
- 屋外の換気口（フード）について
 - ・防虫網など目詰まりしやすい換気口（フード）は使用しないでください。
 - やむを得ず使用する場合は、定期的に防虫網や換気口（フード）の掃除が必要になりますので、掃除ができるように取り付け位置に配慮してください。
 - ※換気口が目詰まりをおこすと、風量不足や換気ファンモーターの回転数増大による騒音・振動の原因となります。
- 騒音値について
 - ・仕様書に記載の騒音値は、当社または製造メーカーの無響音室における測定値です。
 - ※実際の騒音値は設備環境による反響を受け、仕様書記載の騒音値より大きくなる場合があります。
- 風量値について
 - ・P-Q特性の記載の風量は、当社または製造メーカーの試験室での測定値になります。
 - ・現場で風量を測定した場合、外部環境や設備状態により測定した風量がP-Q特性に記載の風量と異なる場合があります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	浴室内天井設置
	名 称	浴室暖房乾燥機
	東 邦 型 式 名	FBD-3322KCSK-J
	メーカ-型式名	BDV-3307AUKNSC-J1