


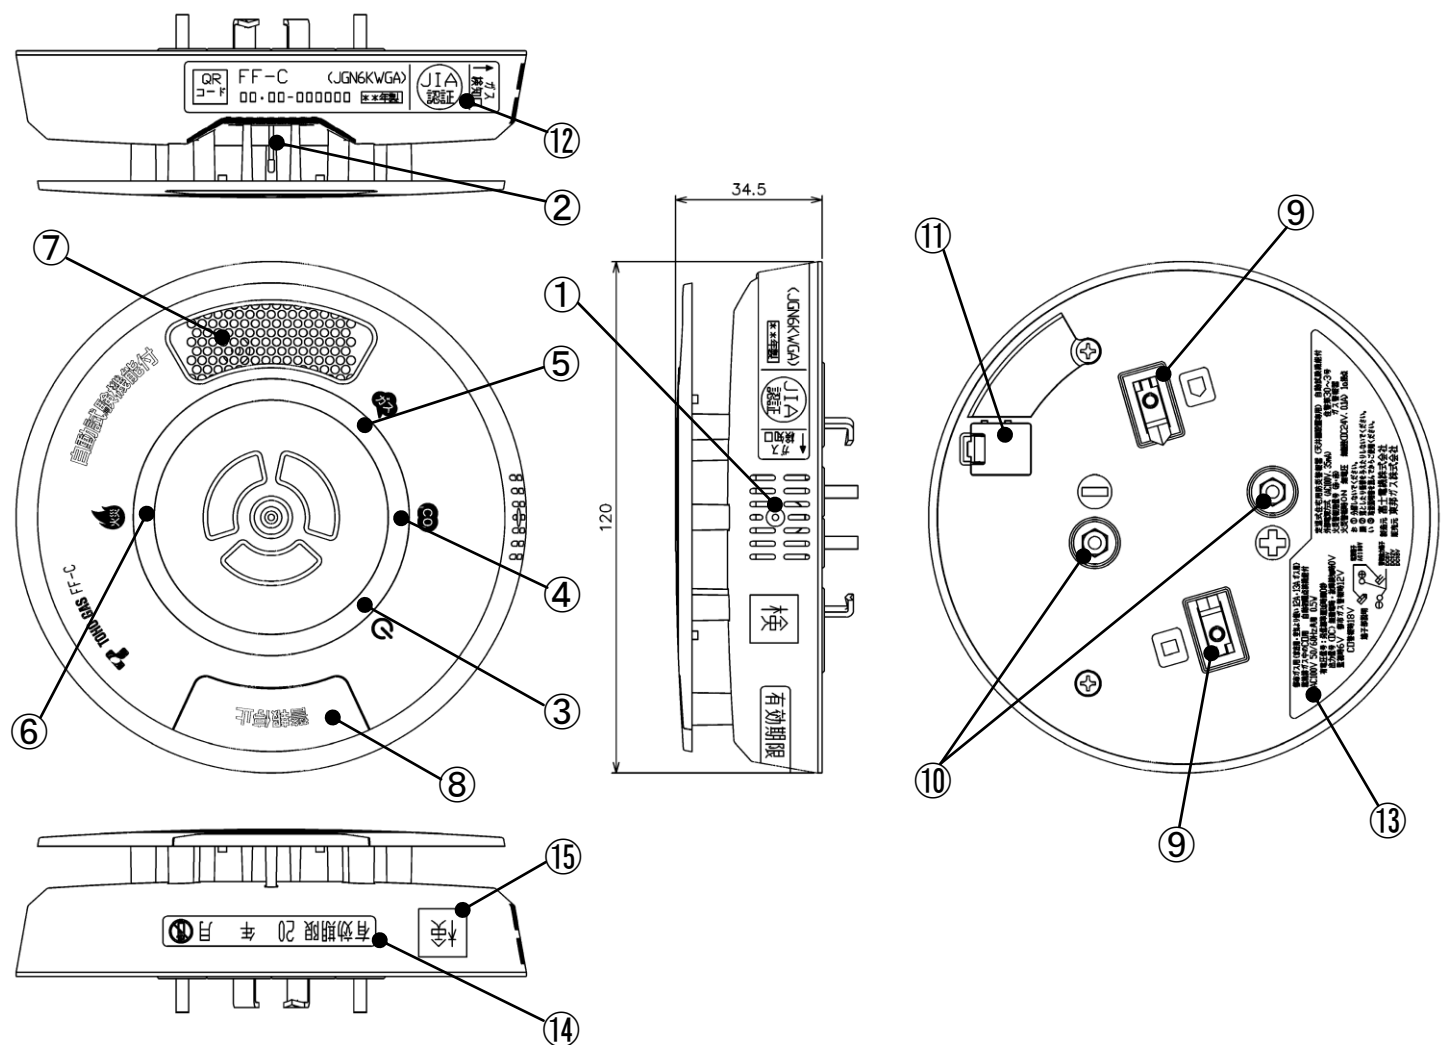

15	証票シール（火災）	
14	有効期限表示ラベル	
13	社銘板	
12	認証シール（JIA）	品名、製造番号表示
11	火災外部出力コネクタ	3極の内2極を使用
10	ガス・CO警報外部出力信号端子	
9	電源端子	
8	警報停止スイッチ	
7	警報スピーカ	
6	火災警報ランプ	赤スライド
5	ガス警報ランプ	赤
4	CO警報ランプ	黄
3	電源ランプ	緑
2	火災検知部	熱感知
1	ガス検知部（点検口）	都市ガス、CO
番号	名 称	備 考

◆仕様

	仕 様	
	項 目	
火災警報機能	名称	住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器
	種別	定温式住宅用防災警報器
	型式番号	住警第30～3号
	検知原理	半導体式（サーミスタ使用）
	公称作動温度	65℃
	外部出力信号	警報時 a 接点 ON 無電圧 接点容量(DC24V, 0.1A) 無極性
	住宅用防災警報器 検定合格品	
ガス警報機能・CO警報機能	検知対象ガス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）
	検知原理	半導体式（1センサ）
	警報ガス濃度	注意報 爆発下限界濃度の約1/100 警報 1段目警報レベルを超えて 爆発下限界濃度の1/4以下
	警報方式	注意報 50ppmを超えて300ppm以下 警報 低濃度警報レベルを超えて 550ppm以下
	警報方式	即時警報型自動復帰式 注意報 赤ランプ点滅 約5分後警報音 警報 赤ランプ点灯 警報音
	応答時間	60秒以内
	外部出力信号	注意報 10分以内、警報5分以内
共通仕様	外部出力信号	有電圧 3段階有電圧2線式 （監視時：DC6V 電源OFF時・故障診断時：0V ガス警報時：DC12V CO警報時：DC18V）
	一般財団法人 日本ガス機器検査協会（JIA） 都市ガス用ガス警報器検査規程 認証合格品	
	警報音量	70dB（A）/m以上
	電源	AC100V ±10V 50Hz／60Hz
	消費電力	無警報時 約0.5W 警報時 約1.2W
	使用温度範囲	0℃～40℃
	寸法・質量	直径120×高さ34.5mm（突起部を除く） 約160g
	付属品	取扱説明書（保証書付）、リースシール

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	丸型ベース（別売品） 回転引掛式
	名 称	住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器
	東 邦 型 式	FF-C
	メーカー型式	JGN6KWGA