

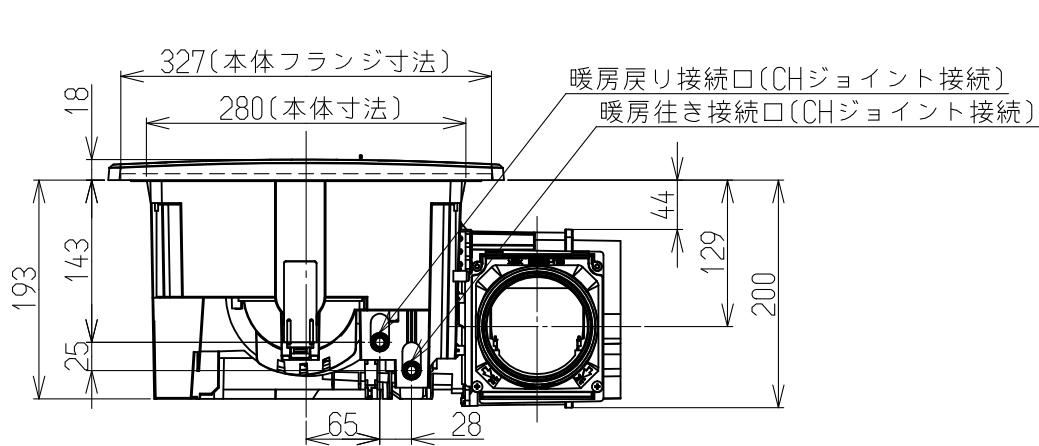
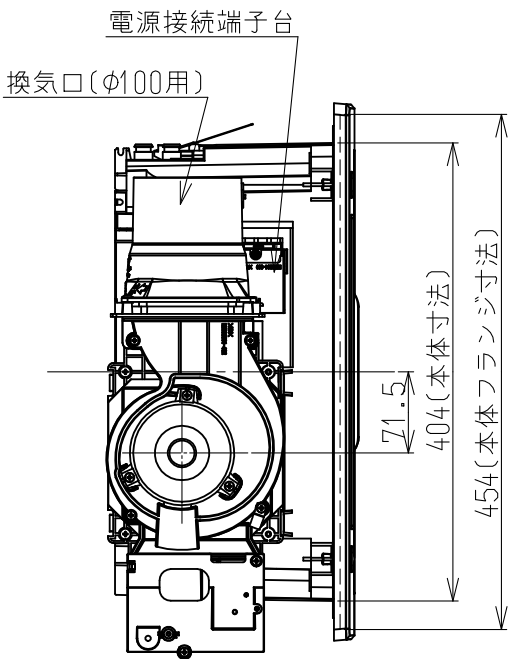




(単位：mm)

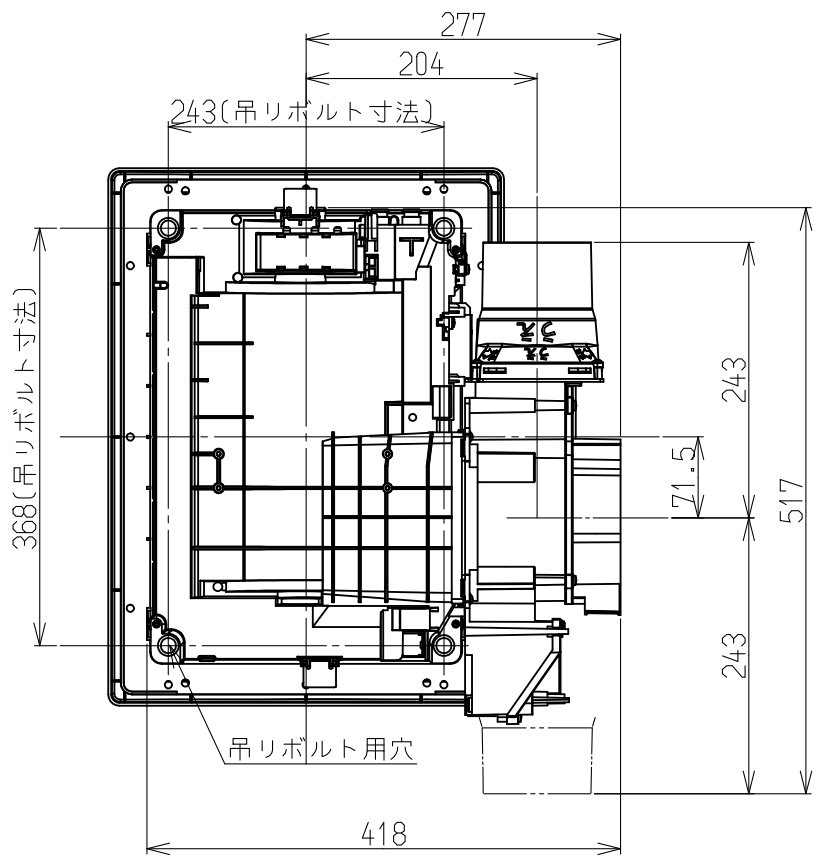

天井開口寸法

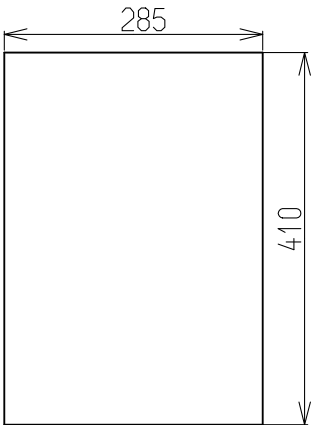

リモコン

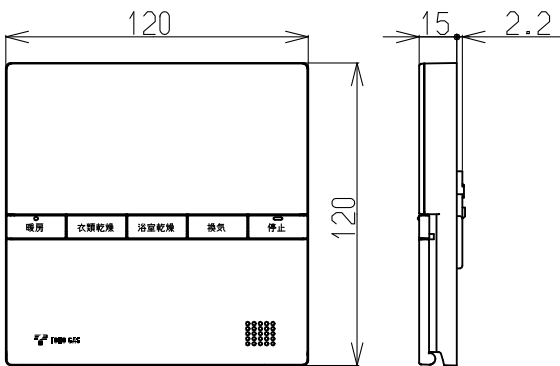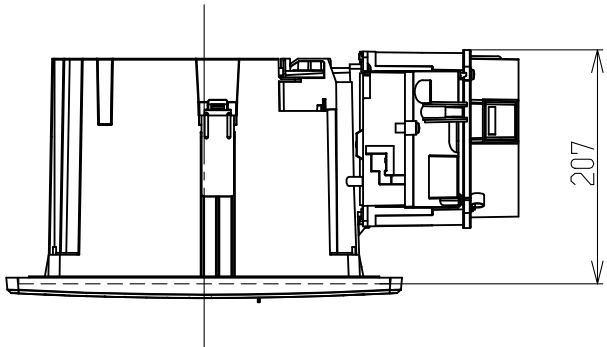


型式	HBD-3322KCSK-J 浴室暖房乾燥機(1室24時間換気タイプ)	
設置方式	天井埋め込み式	
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9
寸法 (mm)	本体寸法	高さ200X幅517X奥行418
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349
	天井有効高さ	200以上
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯
質量(kg)	換気	φ100ダクト
	本体:7(運転時7.3)	
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37
	タイマー	切タイマー最大6時間
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転
	コース切換	自動 タイマー
	風量(m³/min)	循環 5.4
	換気	1.33(80m³/h)
	騒音値(dB(A))	45
	タイマー	— 切タイマー最大 8時間
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転
	コース切換	急速 標準
	風量(m³/min)	循環 6.5
	換気	1.67(100m³/h)
	騒音値(dB(A))	48 45
	タイマー	切タイマー最大 8時間
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転
	風量切換	強 弱
	風量(m³/min)	循環 5.4
	換気	1.17(70m³/h)
	騒音値(dB(A))	45 40
	タイマー	切タイマー最大12時間
換気	各要素の作動	換気ファンの運転
	風量(m³/min)	1.5(90m³/h) (静圧0~150Pa時)
	騒音値(dB(A))	32 (静圧0Pa時)
	タイマー	切タイマー最大12時間
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転
	風量(m³/h)	30/40/50/60/70/80の切り替え
	工場出荷時	60
	騒音値(dB(A))	26~32 (静圧0Pa時)
操作部		
暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、涼風スイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ		
消費電力(W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	浴室乾燥	自動:26 / タイマー:26
	衣類乾燥	急速:36 / 標準:26
	涼風運転	強:23 / 弱:17
	換気運転	8 (静圧0Pa時)
	24時間換気運転	5~8
待機時		
1		
安全装置		
浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防		

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値：機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
※24時間換気風量が乾燥,換気,涼風の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3322KCSK-J
	メーカー型式	RBH-C3301K1

整理No.

◇ P - Q 特性図

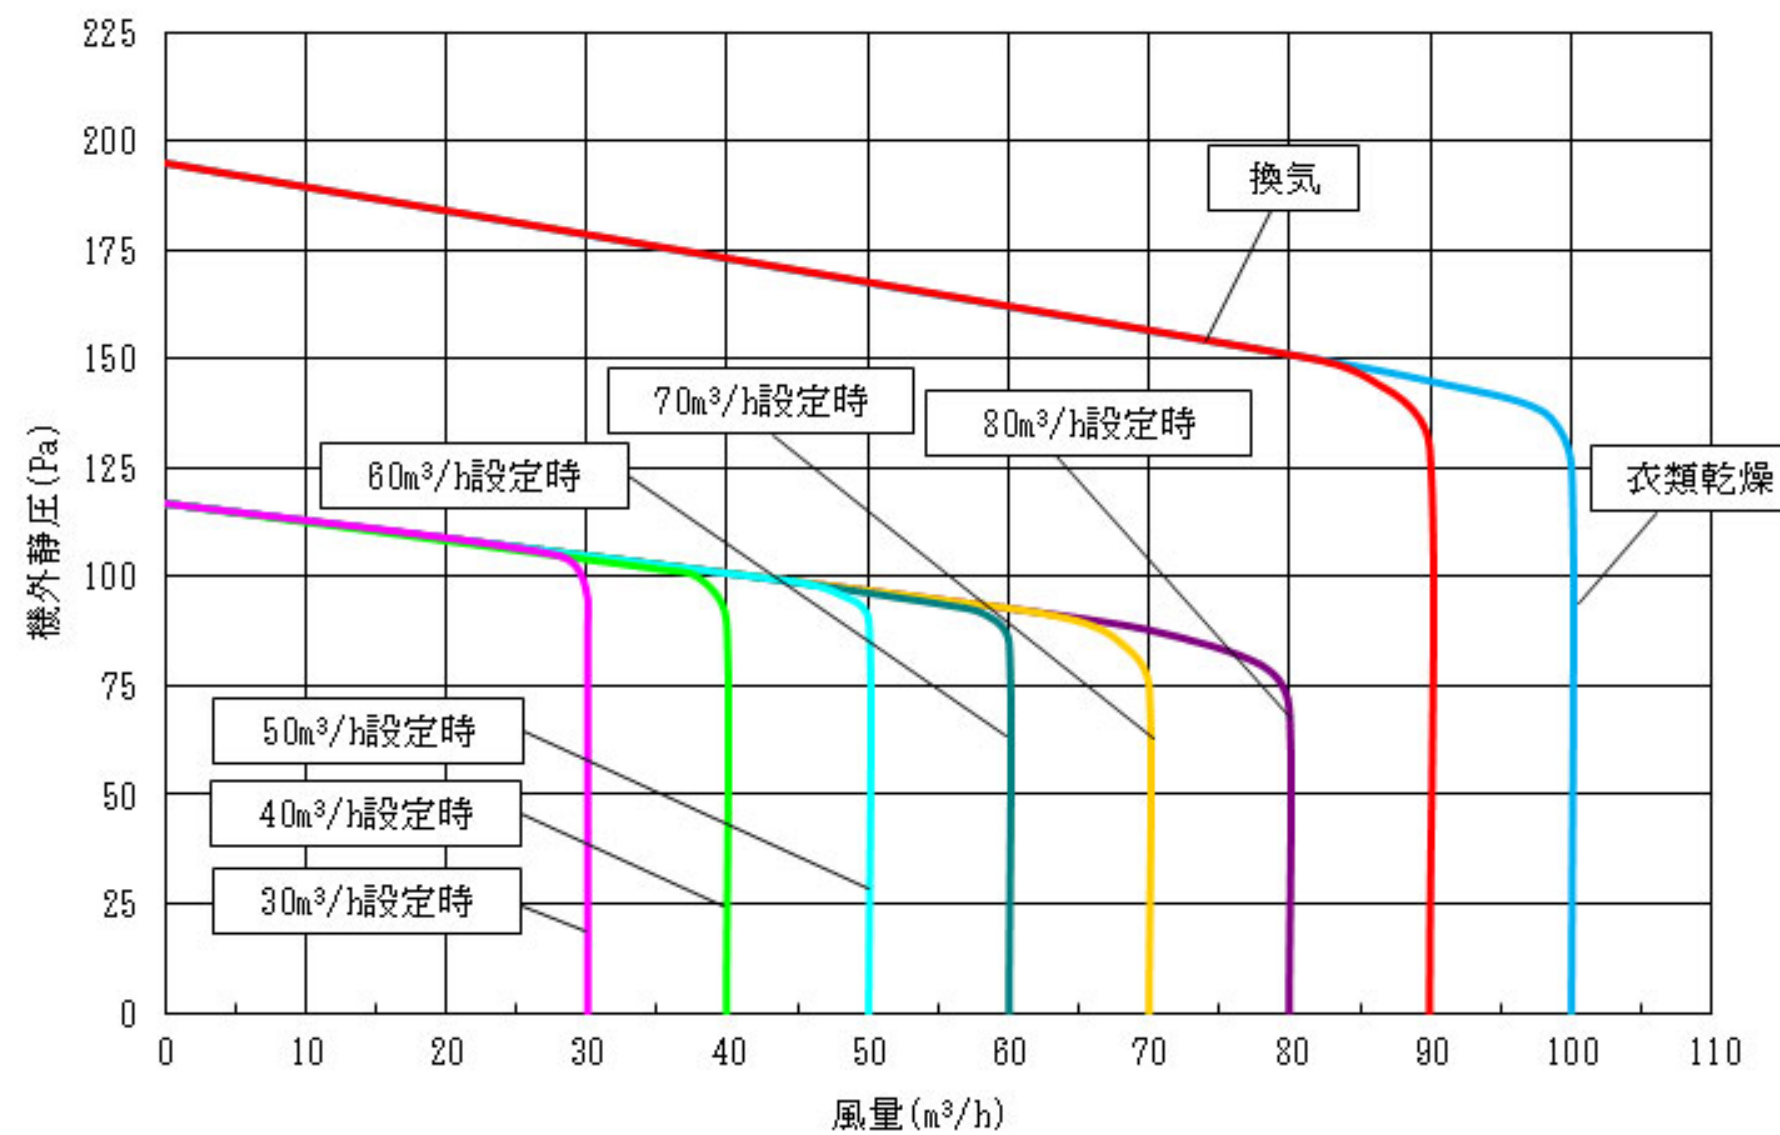

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3322KCSK-J
	メーカー型式	RBH-C3301K1