
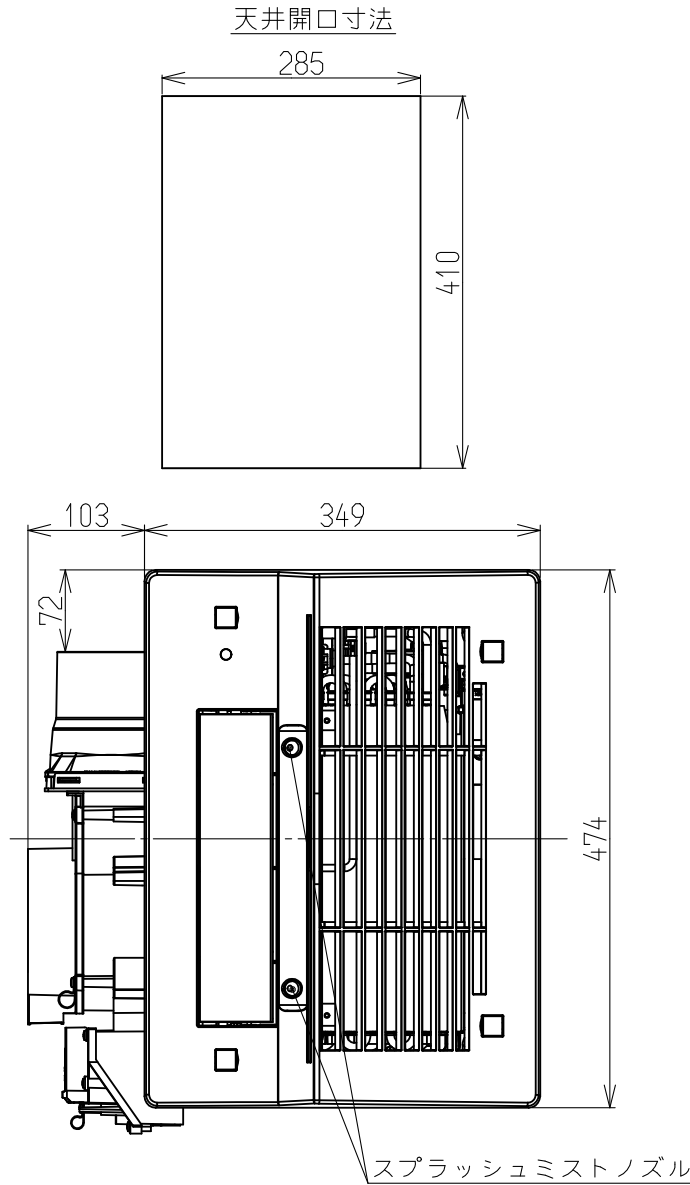
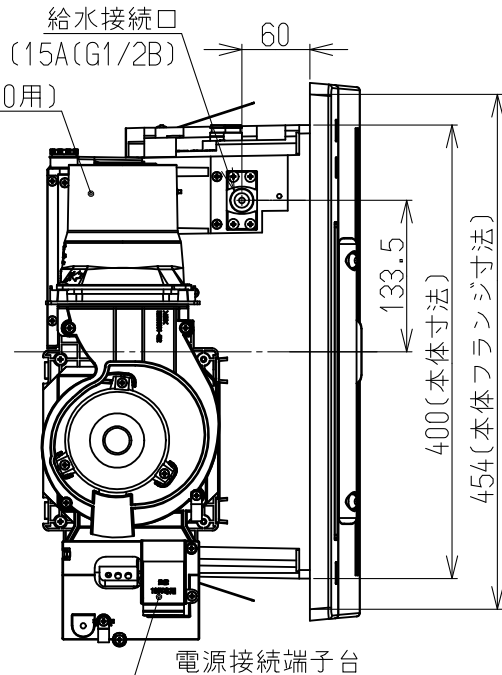
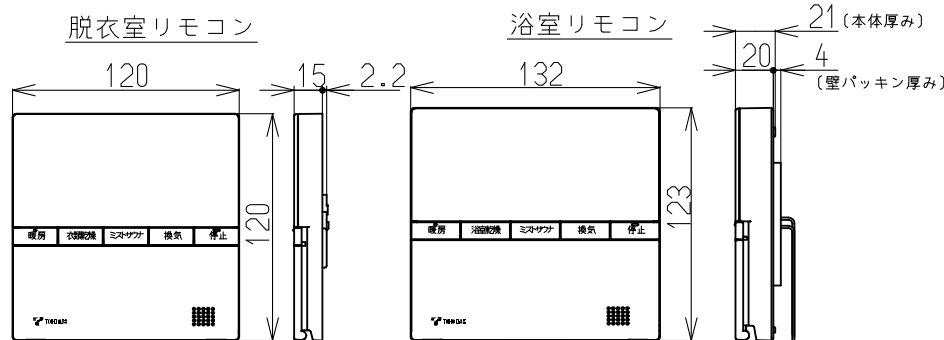
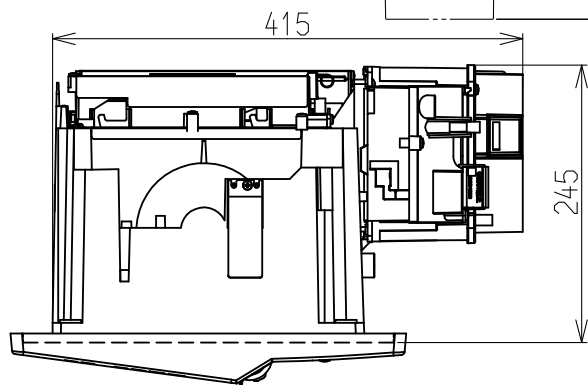
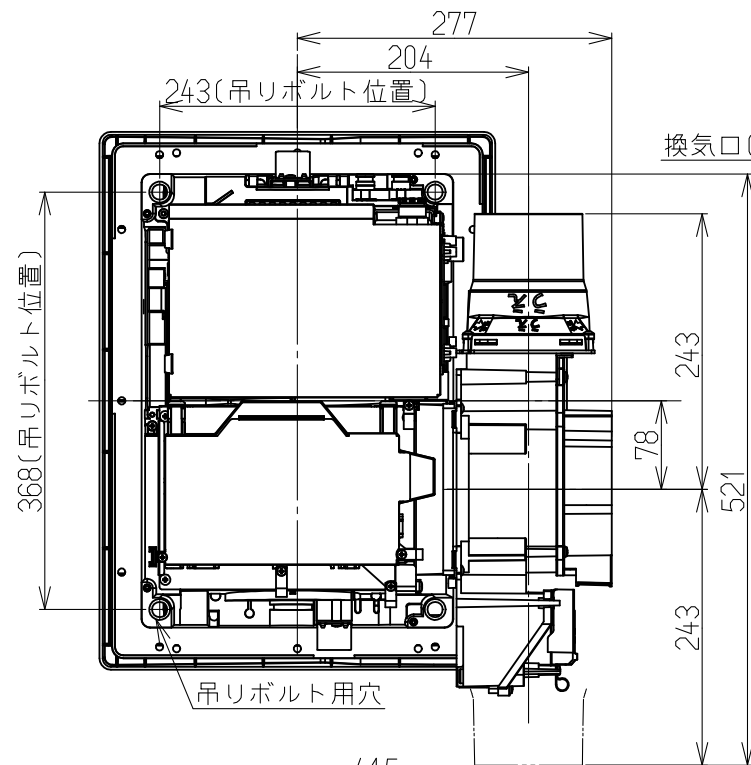


(単位：mm)

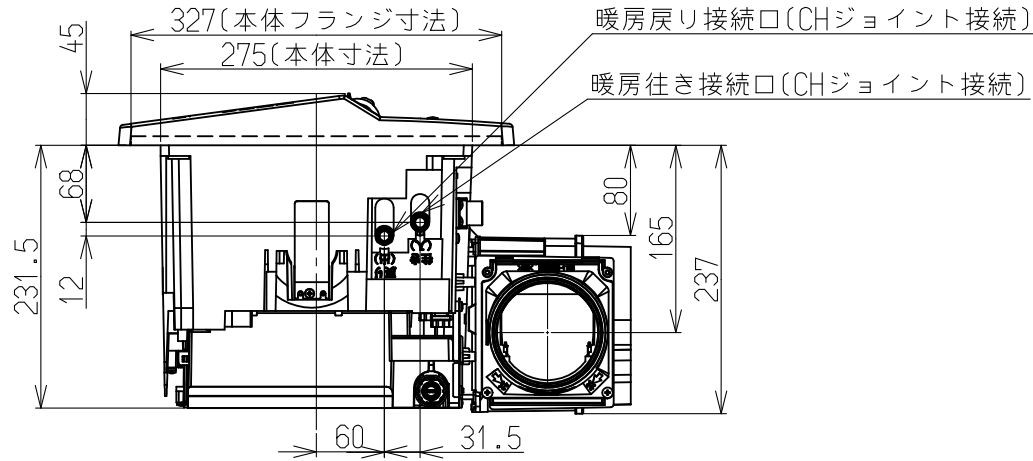

消費電力 (W)	操作部	脱衣室用	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、浴室乾燥スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、カビガードミストスイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ
			暖房スイッチ、浴室乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、水ミストスイッチ、涼風スイッチ、温度スイッチ、風向スイッチ、浴室換気切スイッチ、時間/選択スイッチ
暖房運転	急速:22 / 強:14 / 弱:12 / エコ:13		
浴室乾燥	自動:22 / エコ送風:22 エコ温風:22 / タイマー:22		
衣類乾燥	自動:30 / エコ送風:22 エコ温風:22 / タイマー:30		
ミストサウナ運転	強:28 / 弱:15		
水ミスト運転	強:28 / 弱:15		
カビガードミスト運転	51		
涼風運転	強:22 / 弱:12		
換気運転	自動:9 / タイマー:9 (静圧0Pa時)		
24時間換気	5~8		
イオン運転	浴室涼風:25 浴室送風:22 / 衣類:25		
待機時	1		
ミスト噴霧量	0.44L/min		
ミスト運転時(10分運転時)の水使用量・ガス消費量	水使用量 4.4L ガス消費量 0.090m ³ (外気温15℃ 給水温15℃)		
安全装置	浴室過熱防止・冷風防止、停電時安全、凍結予防、漏電時安全		
給水装置認証番号	NC8004		

イオン運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転		
		浴室		衣類
風量 (m ³ /min)	コース切換	涼風	送風	
	循環	6.1	6.2	6.1
騒音値 (dB(A))	換気	1.33(80m ³ /h)	—	1.33(80m ³ /h)
	タイマー	—	切タイマー最大6時間	


※騒音値は弊社無音室でのデータです。
(機器下騒音値：機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

	型式	HBD-3324KCSK-JMP ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(24時間1室換気タイプ)			
	設置方式	天井埋め込み式			
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス			
	加熱能力(kW)	暖房強:3.3(吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min)参考 暖房急速:3.9 ミストサウナ5.8:(暖房循環量3.4L/min、ミスト温度60℃ 給水温度15℃、給水圧 0.2MPa)			
寸法 (mm)	本体寸法	高さ237X幅521X奥行415(フランジ含まず)			
	フロントパネル寸法	高さ45X幅474X奥行349			
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:320cm ²		吹出口:190cm ²	
	吊りボルト位置	243X368			
	天井有効高さ	250以上			
	リモコン寸法	脱衣室用 高さ120X幅120X奥行15		浴室用	高さ123X幅132X奥行21
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続			
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続			
	温水	80℃ 3.4L/min 10A樹脂管(クイックファスナー接続)			
	給水	15A(G1/2B)			
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯			
	換気	φ100ダクト			
	質量(kg)	本体:10			
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転			
	風量(m ³ /min)	急速:6.2 / 強:4.4 / 弱:3.6 / エコ:4.0			
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ			
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)			
	騒音値 (dB(A))	急速:45 / 強:37 / 弱:34 / エコ:36			
	タイマー	切タイマー最大6時間			
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
			温風	送風	
	風量 (m ³ /min)	循環	5.8	5.8	5.8
			換気	1.33(80m ³ /h)	
	騒音値 (dB(A))	45	45	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)				
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
			送風	温風	
	風量 (m ³ /min)	循環	6.7	5.8	5.8
			換気	1.67(100m ³ /h)	1.33(80m ³ /h)
	騒音値 (dB(A))	48	45	45	48
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約2時間(外気温15℃、湿度65%)				
ミスト運転	ミストサウナ				
	風量切換	強	弱	強	弱
	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧	熱源機+ミスト噴霧	循環ファン+ミスト噴霧	ミスト噴霧
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)		—	
	風量(m ³ /min)	5.0	—	5.0	—
	騒音値 (dB(A))	+ミスト音 ⁴¹	ミスト音	+ミスト音 ⁴¹	ミスト音
	タイマー	切タイマー最大1時間			
カミビスガト1運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧			
	風量(m ³ /min)	8.6			
	騒音値	+ミスト音 ⁵³			
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転			
	風量切換	強		弱	
	風量 (m ³ /min)	循環	5.8	4.4	
	換気	1.17(70m ³ /h)		—	
	騒音値 (dB(A))	45		40	
	タイマー	切タイマー最大12時間			
換気	各要素の作動	換気ファンの運転			
	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:1.5(90m ³ /h) (静圧0~150Pa時)			
	コース切換	自動/タイマー			
	騒音値 (dB(A))	32 (静圧0Pa時)			
	タイマー	切タイマー最大12時間			
24時間換気	風量(m ³ /h)	設定 1	30	設定 4	60
		設定 2	40	設定 5	70
		設定 3	50	設定 6	80
		工場出荷時 60			
	騒音値 (dB(A))	23~30(静圧0Pa時)			

※ 24時間換気風量が乾燥・涼風・イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSK-JMP
	メーカー型式	RBHM-C3302K1P

◇ P - Q 特性図

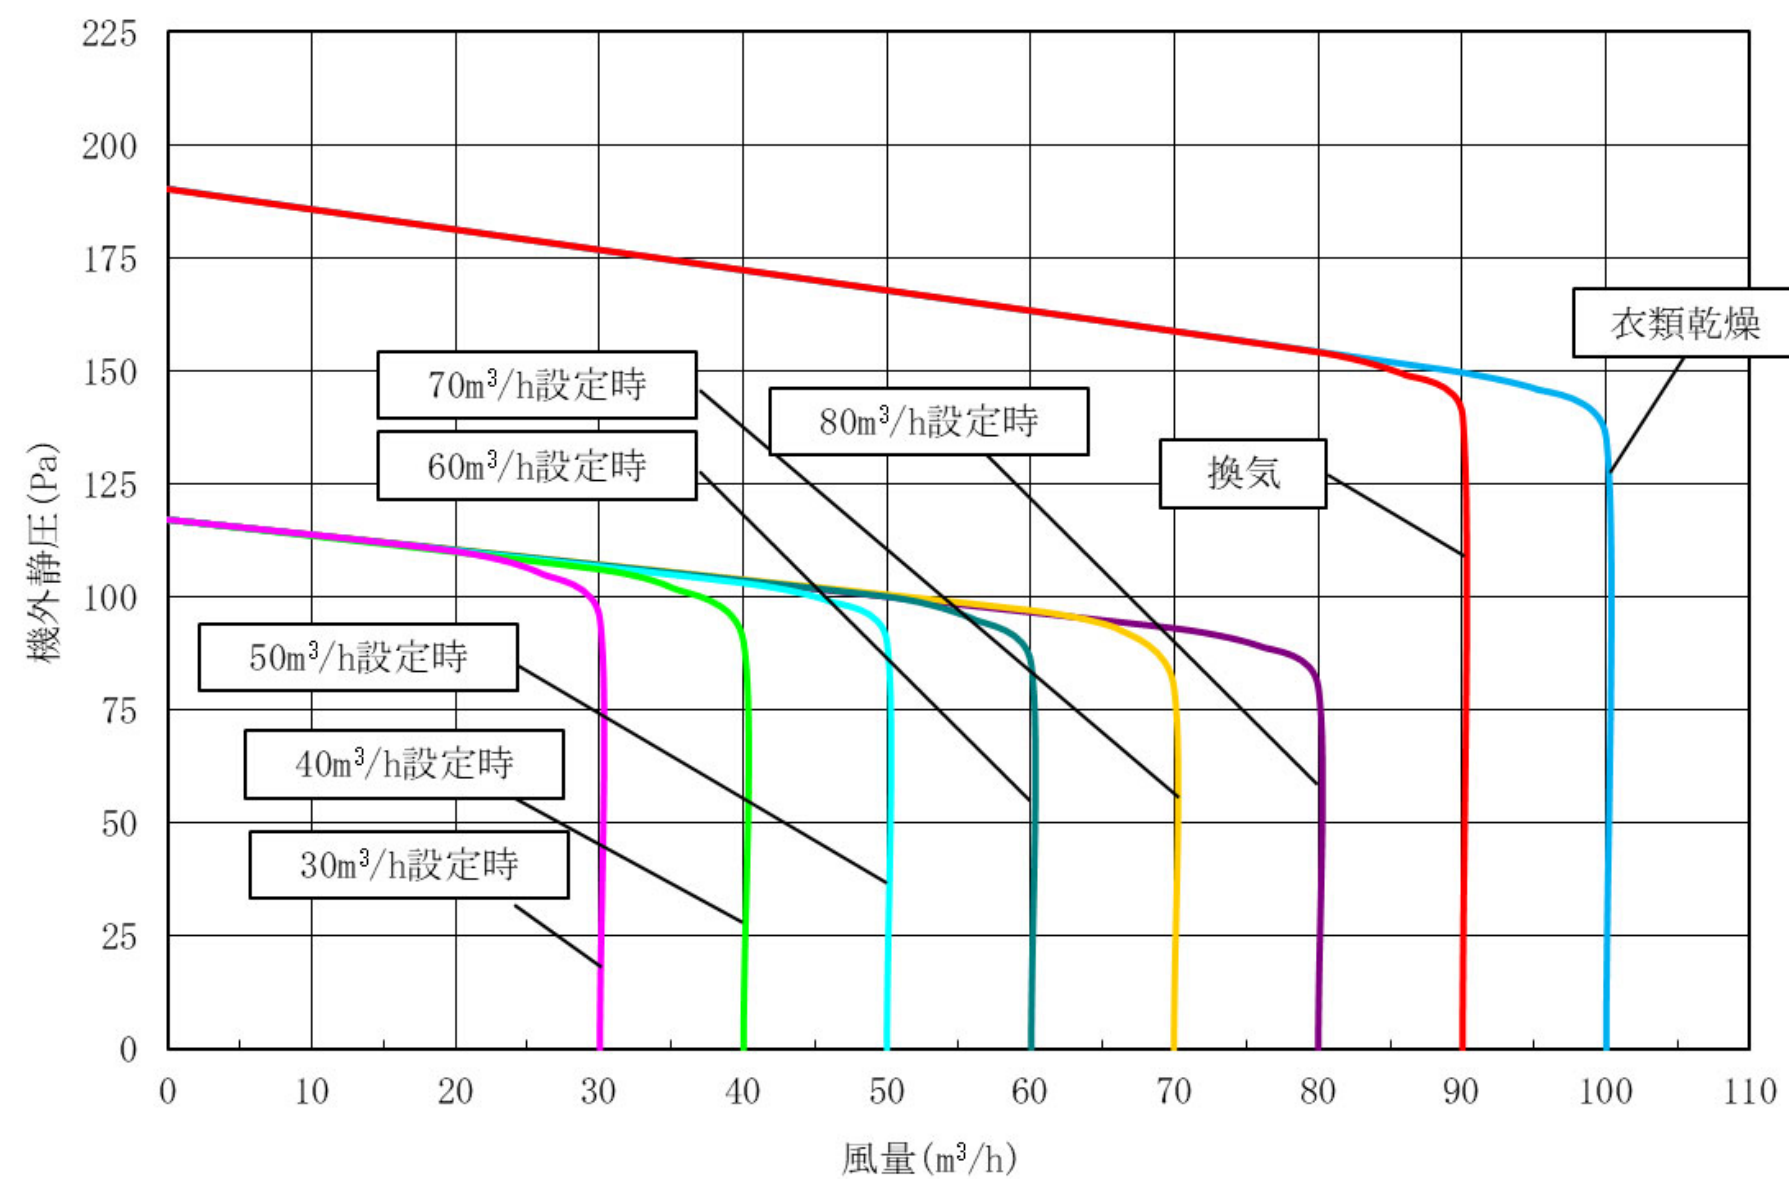

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSK-JMP
	メーカー型式	RBHM-C3302K1P