

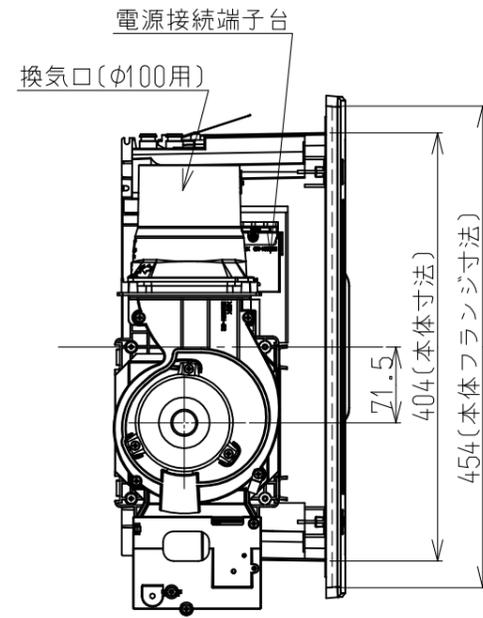
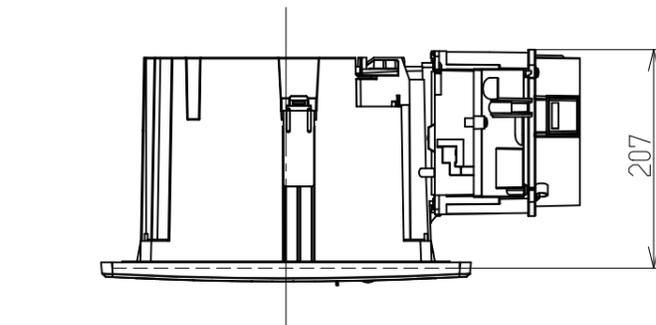
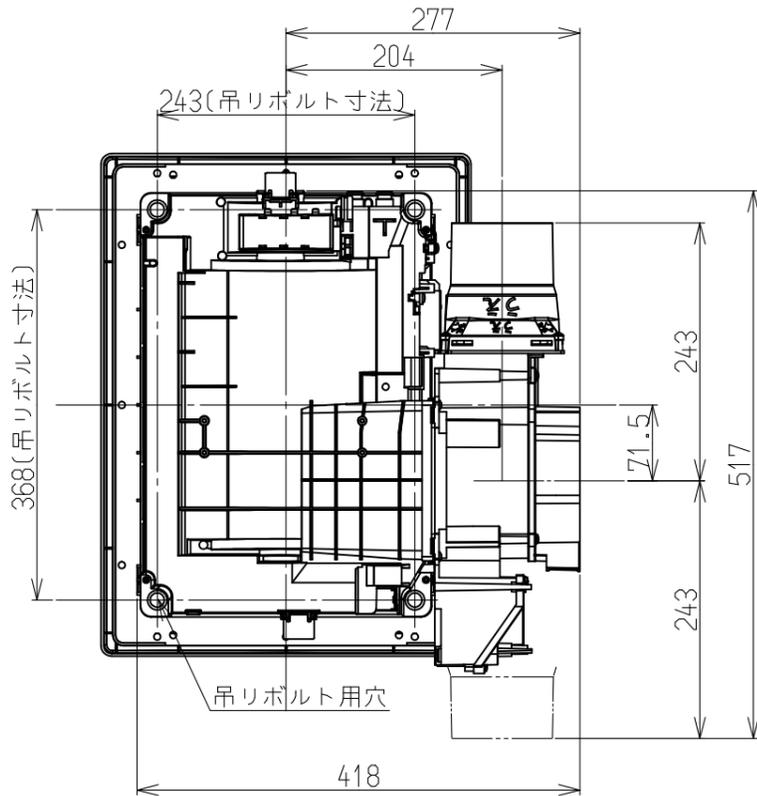
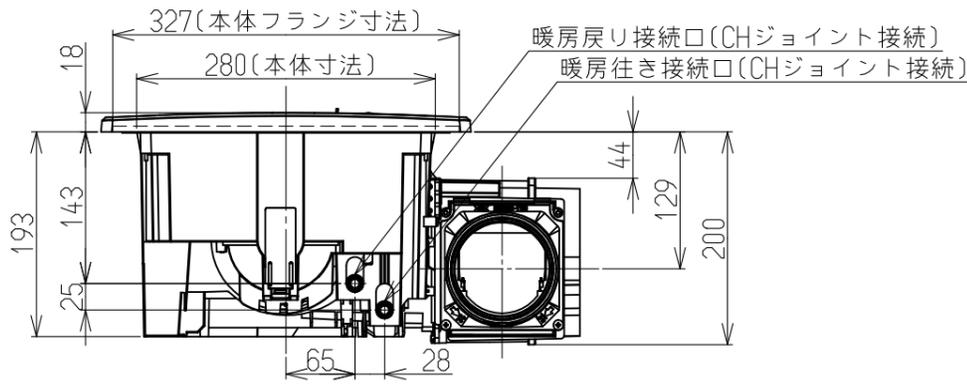



(単位: mm)

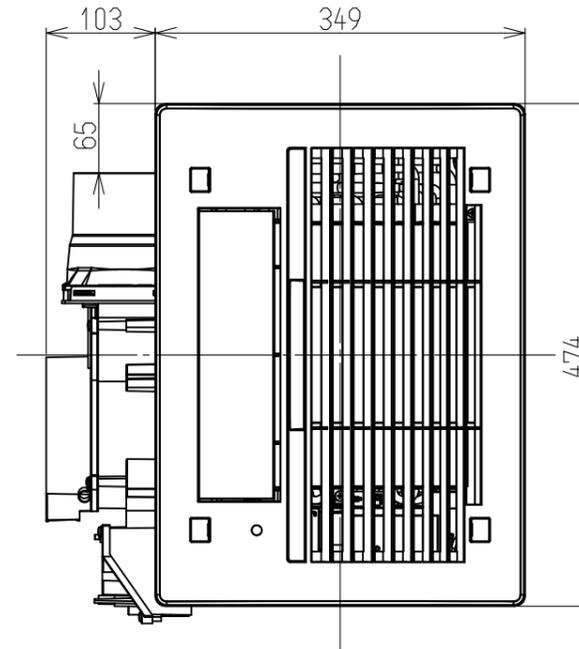

天井開口寸法

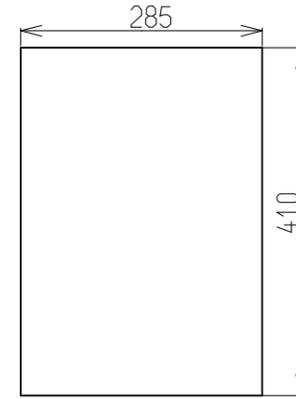

リモコン

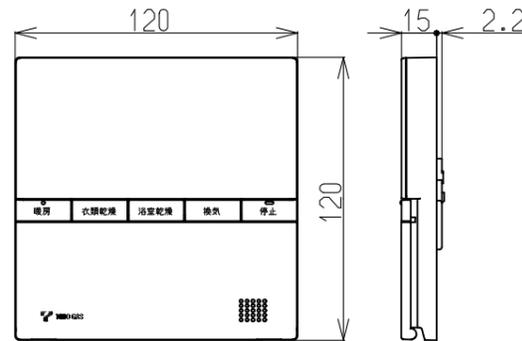

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 暖房運転 | 急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14 |
| 浴室乾燥 | 自動:26 / エコ送風:24 / エコ温風:26 / タイマー:26 |
| 衣類乾燥 | 自動:36 / エコ送風:24 / エコ温風:26 / タイマー:36 |
| 涼風運転 | 強:23 / 弱:13 |
| 換気運転 | 自動:8 / タイマー:8 (静圧0Pa時) |
| 24時間換気運転 | 5~8 |
| イオン運転 | 浴室涼風:26 / 浴室送風:23 / 衣類:26 |
| 待機時 | 1 |
| 安全装置 | 浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防 |


| | | | | | | |
|------------|---|--|--------------|--------------|---------------|-----|
| 型式 | HBD-3324KCSK-JP 浴室暖房乾燥機(1室24時間換気タイプ) | | | | | |
| 設置方式 | 天井埋め込み式 | | | | | |
| 能力 | 適用浴室サイズ | 1.25坪以下のユニットバス | | | | |
| | 加熱能力(kW) | 暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9 | | | | |
| 寸法(mm) | 本体寸法 | 高さ200X幅517X奥行418 | | | | |
| | フロントパネル寸法 | 高さ18X幅474X奥行349 | | | | |
| | 天井有効高さ | 200以上 | | | | |
| 接続 | リモコン寸法 | 高さ120X幅120X奥行15 | | | | |
| | 電源 | 単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続 | | | | |
| | 温水 | 80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続) | | | | |
| | 信号線 | インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯 | | | | |
| 換気 | φ100ダクト | | | | | |
| 質量(kg) | 本体:7(運転時7.3) | | | | | |
| 暖房運転 | 各要素の作動 | 熱源機+循環ファンの運転 | | | | |
| | 風量(m³/min) | 急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0 | | | | |
| | 風量・コース切替 | 急速/強/弱/エコ | | | | |
| | 温度設定 | 5段(高/中高/中/中低/低) | | | | |
| | 騒音値(dB(A)) | 急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37 | | | | |
| | タイマー | 切タイマー最大6時間 | | | | |
| 浴室乾燥運転 | 各要素の作動 | 熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスター運転 | | | | |
| | コース切替 | 自動 | エコ | タイマー | | |
| | 風量(m³/min) | 循環 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| | 換気 | 1.33(80m³/h) | | | | |
| | 騒音値(dB(A)) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| | タイマー | 切タイマー最大8時間 | | | | |
| 衣類乾燥運転 | 各要素の作動 | 熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスター運転 | | | | |
| | コース切替 | 自動 | エコ | タイマー | | |
| | 風量(m³/min) | 循環 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 6.5 |
| | 換気 | 1.67(100m³/h) | 1.33(80m³/h) | 1.33(80m³/h) | 1.67(100m³/h) | |
| | 騒音値(dB(A)) | 48 | 45 | 45 | 48 | |
| | タイマー | 切タイマー最大8時間 | | | | |
| 涼風運転 | 各要素の作動 | 循環ファン+換気ファンの運転 | | | | |
| | 風量切替 | 強 | 弱 | | | |
| | 風量(m³/min) | 循環 | 5.4 | 4.3 | | |
| | 換気 | 1.17(70m³/h) | - | | | |
| 騒音値(dB(A)) | 45 | 40 | | | | |
| タイマー | 切タイマー最大12時間 | | | | | |
| 換気 | 各要素の作動 | 換気ファンの運転 | | | | |
| | 風量(m³/min) | 自動、タイマー:1.5(90m³/h) | (静圧0~150Pa時) | | | |
| | コース切替 | 自動/タイマー | | | | |
| | 騒音値(dB(A)) | 32 (静圧0Pa時) | | | | |
| タイマー | 切タイマー最大12時間 | | | | | |
| 24時間換気 | 各要素の作動 | 換気ファンの運転 | | | | |
| | 風量(m³/h) | 30/40/50/60/70/80の切り替え | | | | |
| | 騒音値(dB(A)) | 工場出荷時 60 | | | | |
| | タイマー | 26~32 (静圧0Pa時) | | | | |
| イオン運転 | 各要素の作動 | 循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転 | | | | |
| | コース切替 | 浴室 | | 衣類 | | |
| | 風量(m³/min) | 循環 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | |
| | 換気 | 1.33(80m³/h) | - | | 1.33(80m³/h) | |
| | 騒音値(dB(A)) | 47 | | | | |
| | タイマー | 切タイマー最大6時間 | | | | |
| 操作部 | 暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ | | | | | |

*騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
*24時間換気風量が乾燥、涼風、イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

| | | |
|--------|-----------------|--|
| 受領印 | 東邦ガス株式会社 | |
| 設置方式 | 天井埋め込み型 | |
| 名称 | 浴室暖房乾燥機 | |
| 東邦型式 | HBD-3324KCSK-JP | |
| メーカー型式 | RBH-C3302K1P | |

整理No.

◇ P - Q 特性図

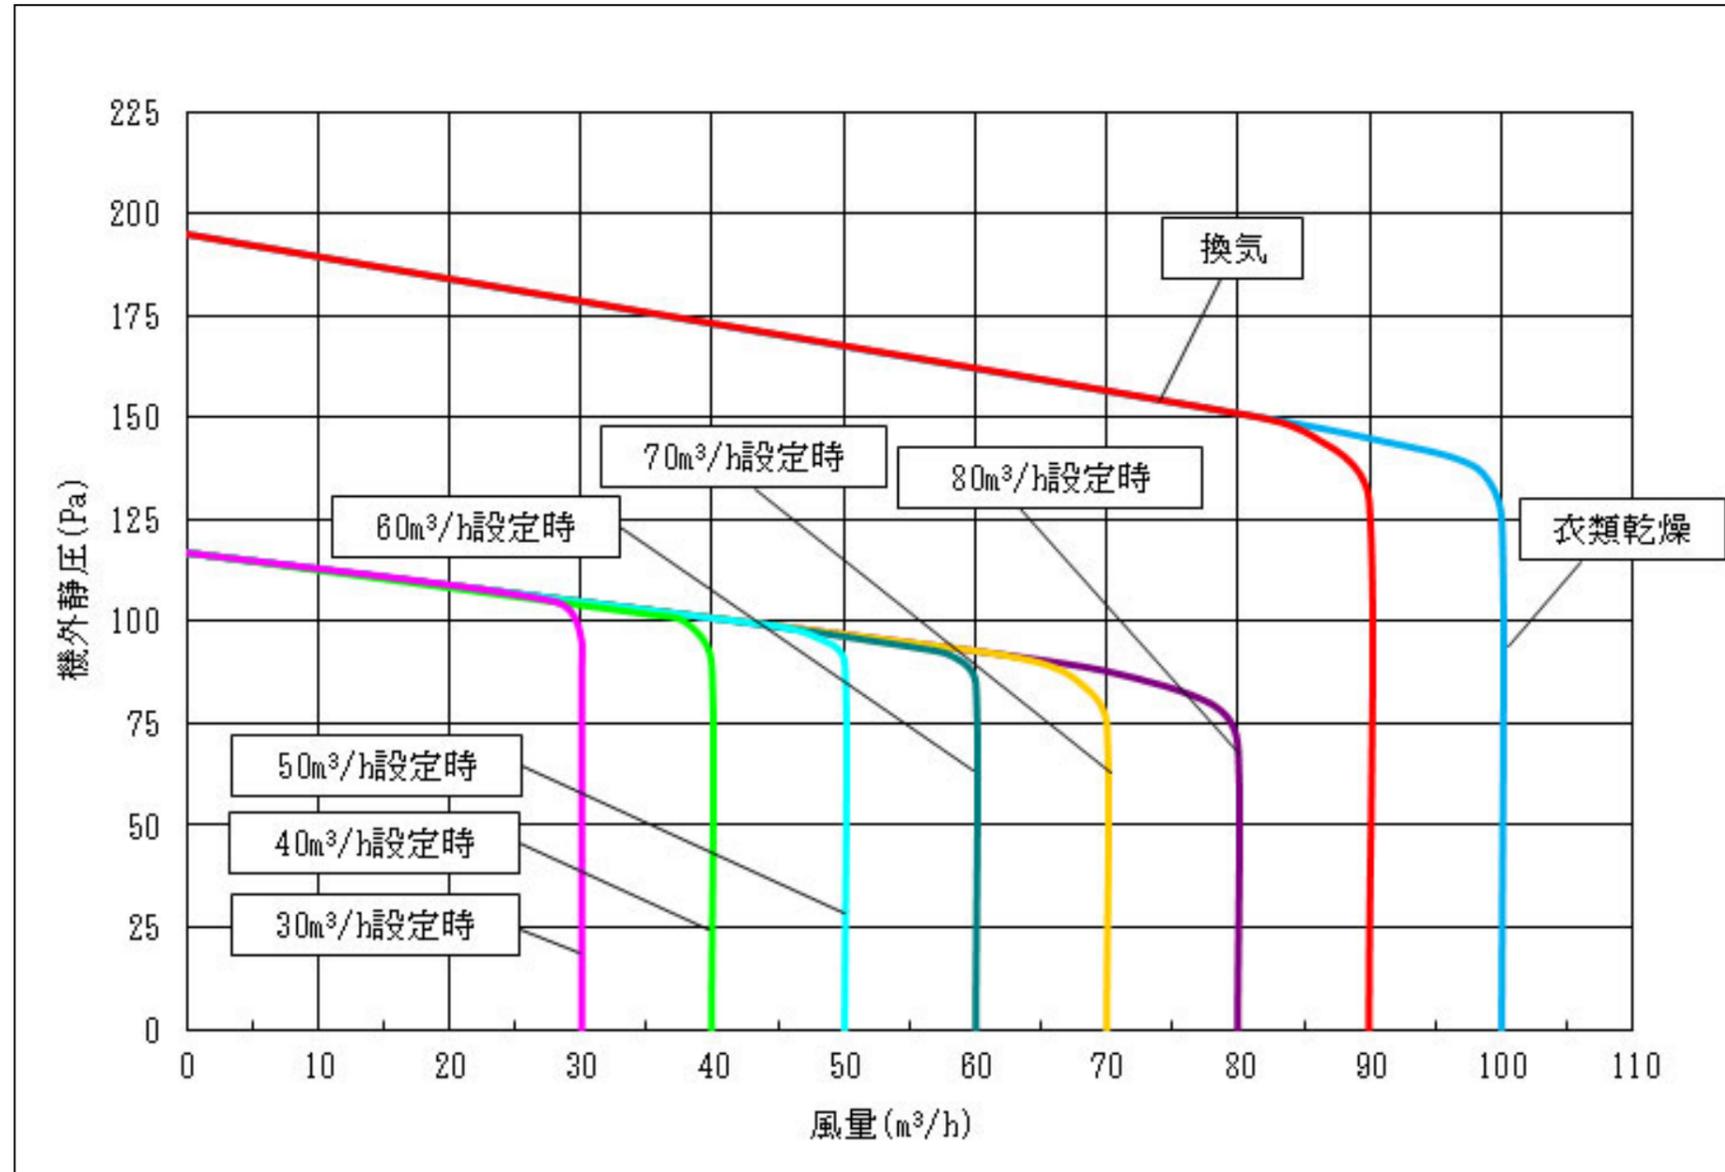

| | | |
|-----|----------|-----------------|
| 受領印 | 東邦ガス株式会社 | |
| | 設置方式 | 天井埋め込み型 |
| | 名称 | 浴室暖房乾燥機 |
| | 東邦型式 | HBD-3324KCSK-JP |
| | メーカー型式 | RBH-C3302K1P |