

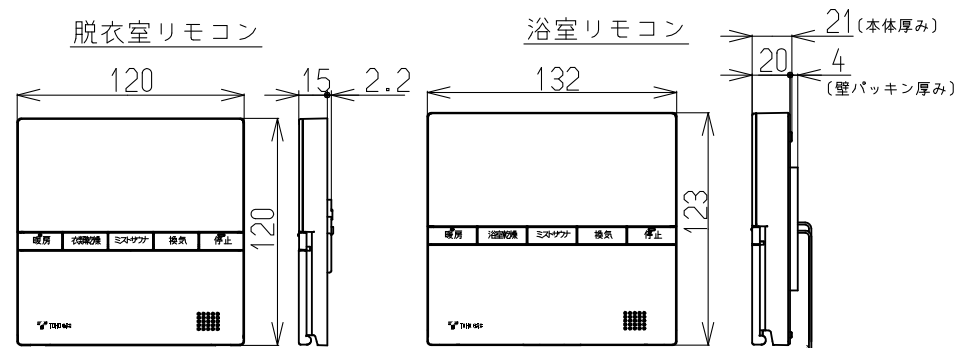
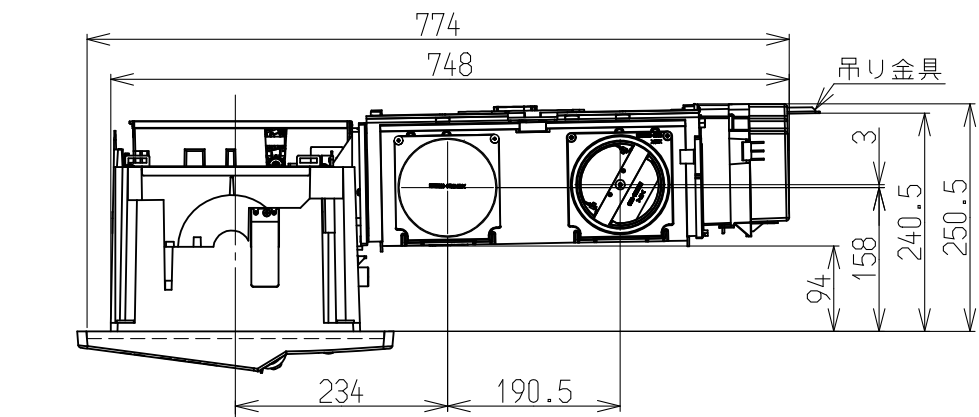
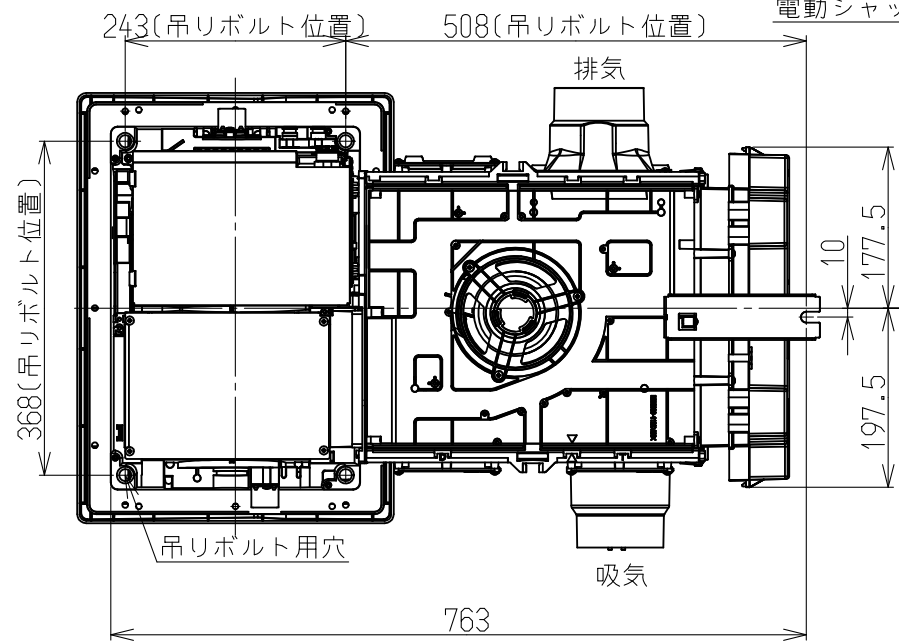
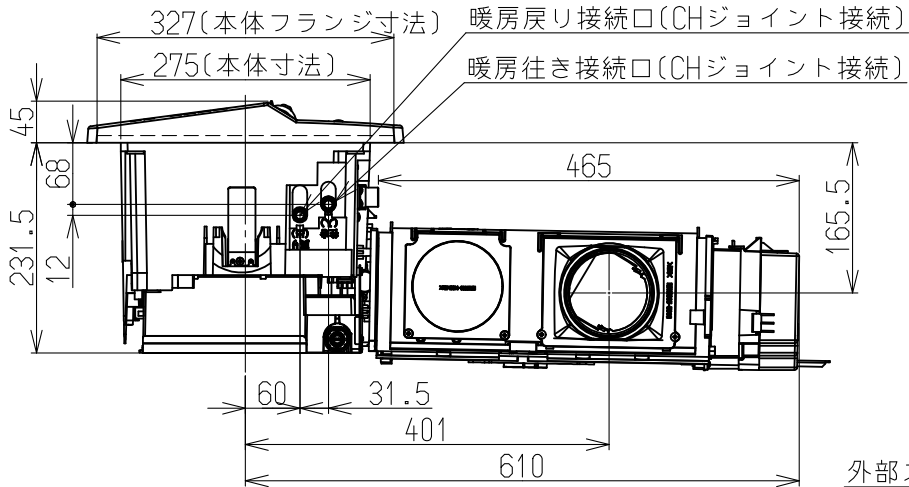


(単位：mm)

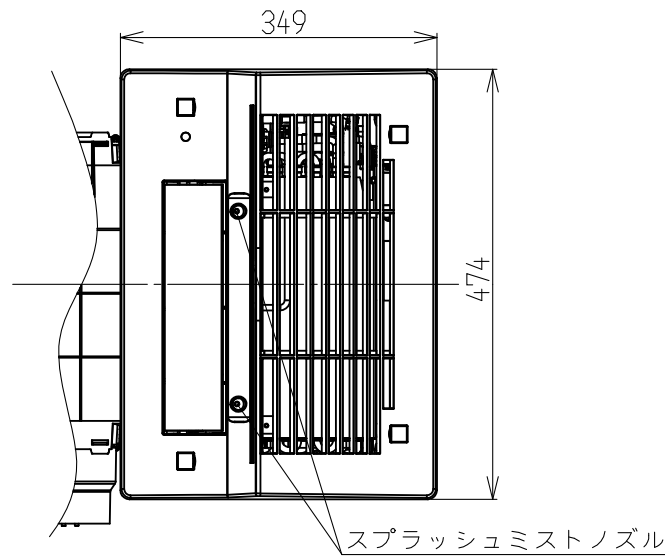

天井開口寸法

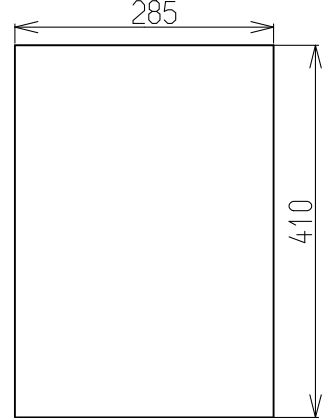

〈コネクタカバー取り外し状態〉

操作部	脱衣室用	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、浴室乾燥スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、カビガードミストスイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ
	浴室用	暖房スイッチ、浴室乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、水ミストスイッチ、涼風スイッチ、温度スイッチ、風向スイッチ、浴室換気切スイッチ、時間/選択スイッチ
消費電力 (W)	暖房運転	急速:22 / 強:14 / 弱:12 / エコ:13
	浴室乾燥	自動:24 / エコ送風:24 エコ温風:24 / タイマー:24
	衣類乾燥	自動:31 / エコ送風:24 エコ温風:24 / タイマー:31
	ミストサウナ運転	強:28 / 弱:15
	水ミスト運転	強:28 / 弱:15
	カビガードミスト運転	51
	涼風運転	強:23/弱:12
	換気運転	自動:11 / タイマー:11 (静圧0Pa時)
	24時間換気	5~9
	イオン運転	浴室涼風:26 浴室送風:22/ 衣類:26
給水装置認証番号	待機時	1
	ミスト噴霧量	0.44L/min
	ミスト運転時(10分運転時)の水使用量・ガス消費量	水使用量 4.4L ガス消費量 0.090m ³ (外気温15℃ 給水温15℃)
	安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防、漏電時安全

イオン運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転		
	コース切換	浴室		
24時間換気	風量 (m ³ /min)	涼風	送風	衣類
		6.1	6.2	6.1
	換気	2.0(120m ³ /h)	—	2.0(120m ³ /h)
	騒音値 (dB(A))	47		
24時間換気	タイマー	—	切タイマー最大6時間	

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値: 機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)


	型式	HBD-3324KCSKJ2MP ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(24時間2室換気タイプ)					
	設置方式	天井埋め込み式					
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス					
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9 ミストサウナ5.8:(暖房循環量3.4L/min、ミスト温度60℃ 給水温度15℃、給水圧 0.2MPa)					
寸法 (mm)	本体寸法	高さ251X幅507X奥行748(フランジ含まず)					
	フロントパネル寸法	高さ45X幅474X奥行349					
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:320cm ²		吹出口:190cm ²			
	吊りボルト位置	243×368					
	天井有効高さ	270以上					
	リモコン寸法	脱衣室用	高さ120X幅120X奥行15	浴室用	高さ123X幅132X奥行21		
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続					
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続					
	温水	80℃ 3.4L/min 10A樹脂管(クイックファスナー接続)					
	給水	15A(G1/2B)					
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯					
	換気	φ100ダクト					
	質量(kg)	f3					
暖房運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファンの運転					
	風量(m ³ /min)	急速:6.2 / 強:4.4 / 弱:3.6 / エコ:4.0					
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ					
	温度設定	5段(高/中高/中/低/低)					
	騒音値 (dB(A))	急速:45 / 強:37 / 弱:34 / エコ:36					
	タイマー	切タイマー最大6時間					
	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転					
浴室乾燥運転	コース切換	自動	エコ		タイマー		
	風量 (m ³ /min)	循環	5.8	5.8	5.8	5.8	
		換気	2.0(120m ³ /h) (静圧0～150Pa時)				
	騒音値 (dB(A))	45	45	45	45		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分～3時間(外気温15℃、湿度65%)					
	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転					
衣類乾燥運転	コース切換	自動	エコ		タイマー		
	風量 (m ³ /min)	循環	6.7	5.8	5.8	6.7	
		換気	2.5(150m ³ /h) (静圧0～150Pa時)	2.0(120m ³ /h) (静圧0～150Pa時)	2.0(120m ³ /h) (静圧0～150Pa時)	2.5(150m ³ /h) (静圧0～150Pa時)	
	騒音値 (dB(A))	48	45	45	48		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
	乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約2時間(外気温15℃、湿度65%)					
	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転					
ミスト運転	風量切換	ミストサウナ		水ミスト			
	各要素の作動	強	弱	強	弱		
		熱源機＋循環ファンの運転＋ミスト噴霧	熱源機＋ミスト噴霧	循環ファンの運転＋ミスト噴霧	ミスト噴霧		
	温度設定	5段(高/中高/中/低/低)			—		
	風量(m ³ /min)	5.0	—	5.0	—		
	騒音値 (dB(A))	41 ＋ミスト音	ミスト音	41 ＋ミスト音	ミスト音		
	タイマー	切タイマー最大1時間					
カビガード運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファンの運転＋ミスト噴霧					
	風量(m ³ /min)	8.6					
	騒音値 (dB(A))	53 ＋ミスト音					
涼風運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファンの運転					
	風量切換	強		弱			
	風量 (m ³ /min)	循環	5.8	4.4			
		換気	1.67(100m ³ /h)(静圧0～150Pa時)	—			
	騒音値 (dB(A))	45		40			
	タイマー	切タイマー最大12時間					
	各要素の作動	換気ファンの運転					
換気	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:2.25(135m ³ /h)(静圧0～150Pa時)					
	コース切換	自動/タイマー					
	騒音値 (dB(A))	28 (静圧0Pa時)					
	タイマー	切タイマー最大12時間					
24時間換気	風量(m ³ /h)	設定 1	30	設定 4	60	設定 7	100
		設定 2	40	設定 5	80	設定 8	110
		設定 3	50	設定 6	90		
		工場出荷時 80					
	騒音値 (dB(A))	20～24(静圧0Pa時)					

※ 24時間換気風量が乾燥・涼風・イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印		東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型	
	名称	浴室暖房乾燥機	
	東邦型式	HBD-3324KCSKJ2MP	
	メーカー型式	RBHM-C3302K2P	

整理No.

◇ P - Q 特性図

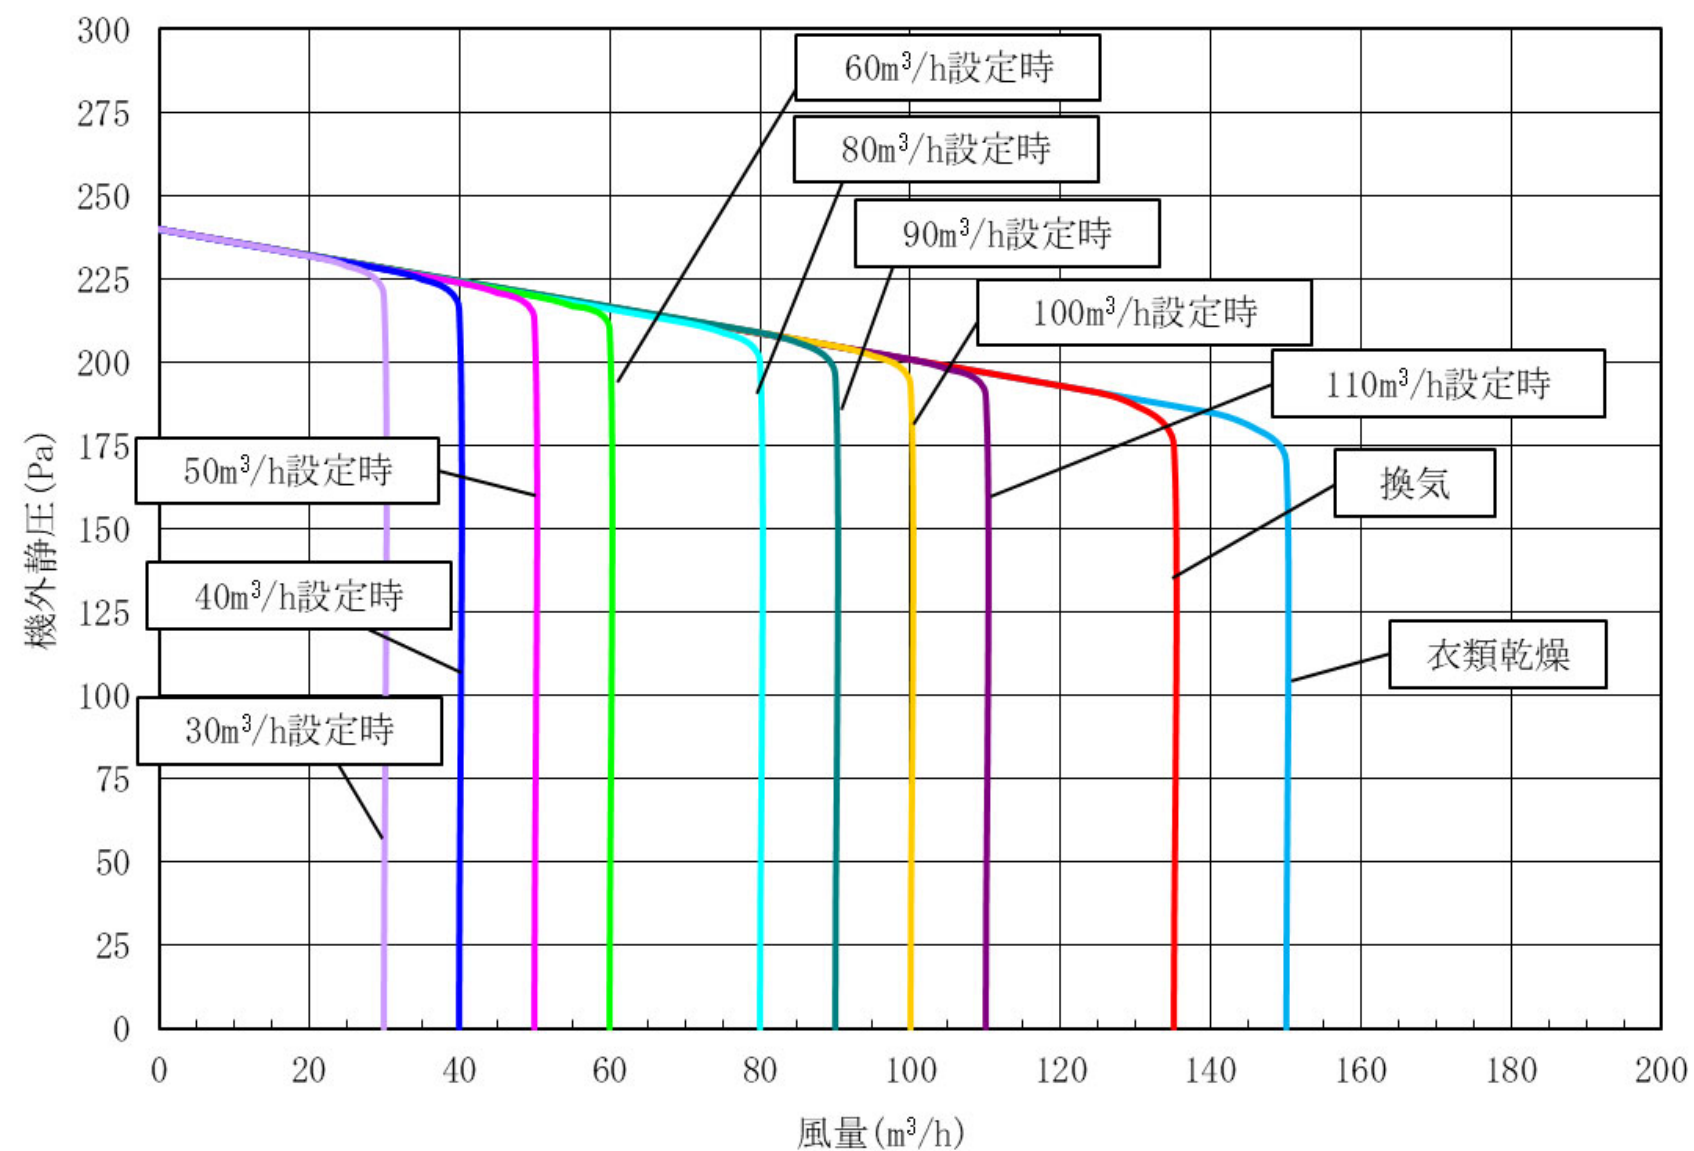

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSKJ2MP
	メーカー型式	RBHM-C3302K2P