

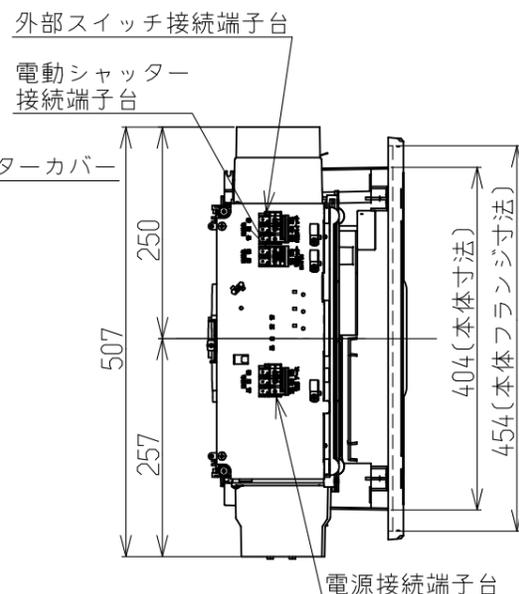
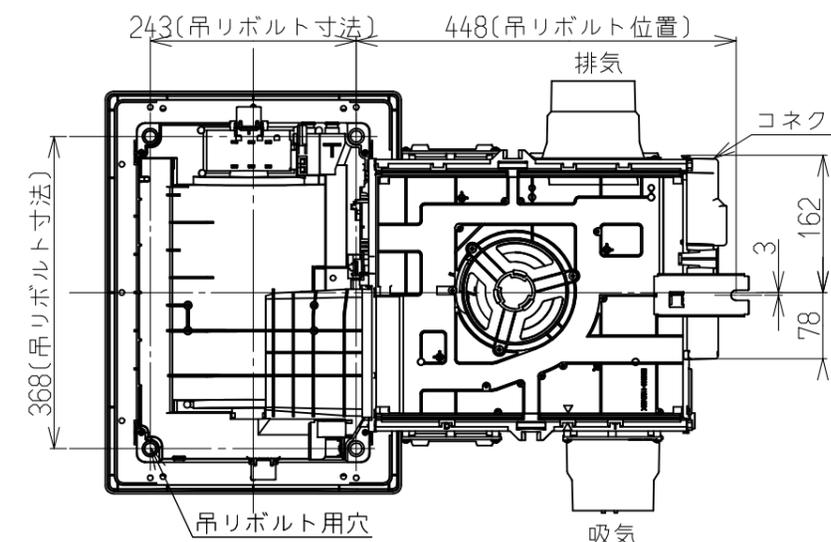



(単位: mm)

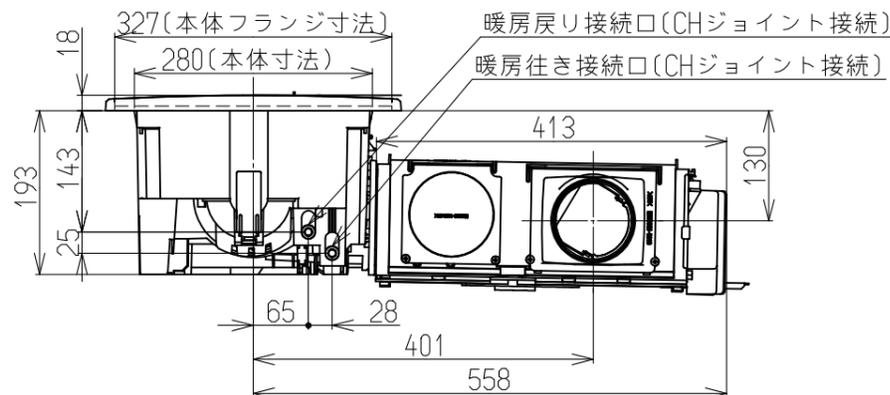



<コネクターカバー取り外し状態>

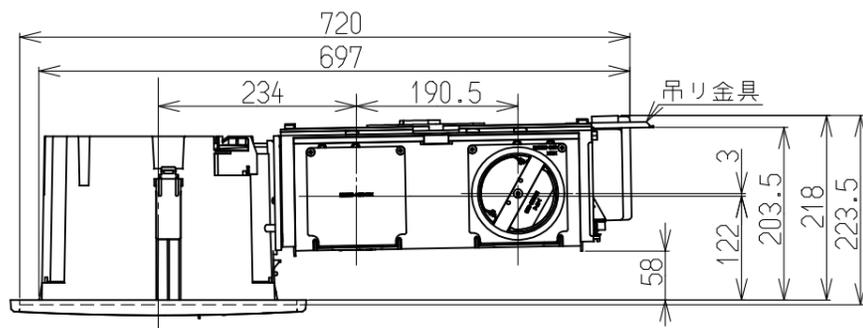

リモコン

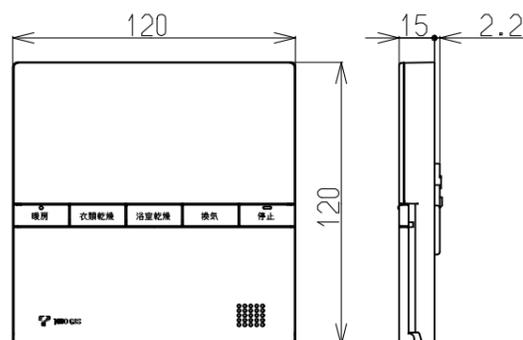

天井開口寸法

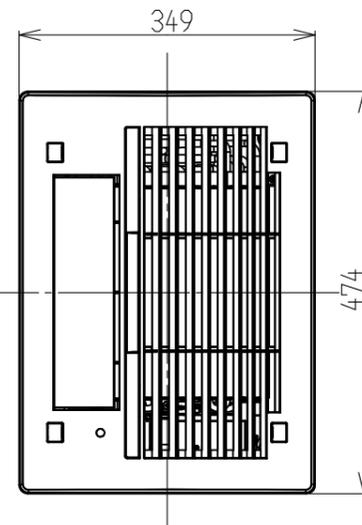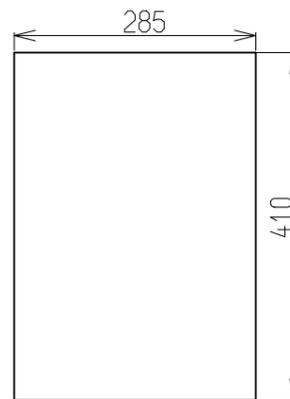

暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
浴室乾燥	自動:28 / エコ送風:26 / エコ温風:28 / タイマー:28
衣類乾燥	自動:39 / エコ送風:26 / エコ温風:28 / タイマー:39
涼風運転	強:25 / 弱:13
換気運転	自動:12 / タイマー:12 (静圧0Pa時)
24時間換気運転	5~9
イオン運転	浴室涼風:27 / 浴室送風:23 / 衣類:27
待機時	1
安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


型式	HBD-3324KCSKJ2P 浴室暖房乾燥機(2室24時間換気タイプ)					
設置方式	天井埋め込み式					
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス				
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9				
寸法(mm)	本体寸法	高さ218X幅507X奥行697				
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349				
	天井有効高さ	245以上				
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15				
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続				
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)				
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯				
換気	φ100ダクト					
質量(kg)	本体:9.5(運転時9.8)					
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転				
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0				
	風量・コース切替	急速/強/弱/エコ				
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)				
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37				
	タイマー	切タイマー最大6時間				
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転+プラズマクラスター運転				
	コース切替	自動	エコ 温風 送風		タイマー	
	風量(m³/min)	循環 換気	5.4	5.4	5.4	5.4
	騒音値(dB(A))		45	45	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転+プラズマクラスター運転				
衣類乾燥運転	コース切替	自動	エコ 送風 温風		タイマー	
	風量(m³/min)	循環 換気	6.5	5.4	5.4	6.5
	騒音値(dB(A))		48	45	45	48
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転				
	風量切替	強	弱			
涼風運転	風量(m³/min)	循環	5.4	4.3		
	換気	1.67(100m³/h)	-			
	騒音値(dB(A))		45	40		
	タイマー	切タイマー最大12時間				
換気	各要素の作動	換気ファンの運転				
	風量(m³/min)	自動、タイマー	2.25(135m³/h) (静圧0~150Pa時)			
	コース切替	自動/タイマー				
	騒音値(dB(A))	29 (静圧0Pa時)				
タイマー	切タイマー最大12時間					
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転				
	風量(m³/h)	30/40/50/60/80/90/100/110の切り替え				
	騒音値(dB(A))	22~25 (静圧0Pa時)				
	工場出荷時	80				
イオン運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切替	浴室		衣類		
	風量(m³/min)	循環	5.7	5.9	5.7	
	換気	2.0(120m³/h)	-		2.0(120m³/h)	
	騒音値(dB(A))	47				
	タイマー	切タイマー最大6時間				
操作部	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ					

*騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
*24時間換気風量が乾燥、涼風、イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	天井埋め込み型	
名称	浴室暖房乾燥機	
東邦型式	HBD-3324KCSKJ2P	
メーカー型式	RBH-C3302K2P	

整理No.

◇ P - Q 特性図

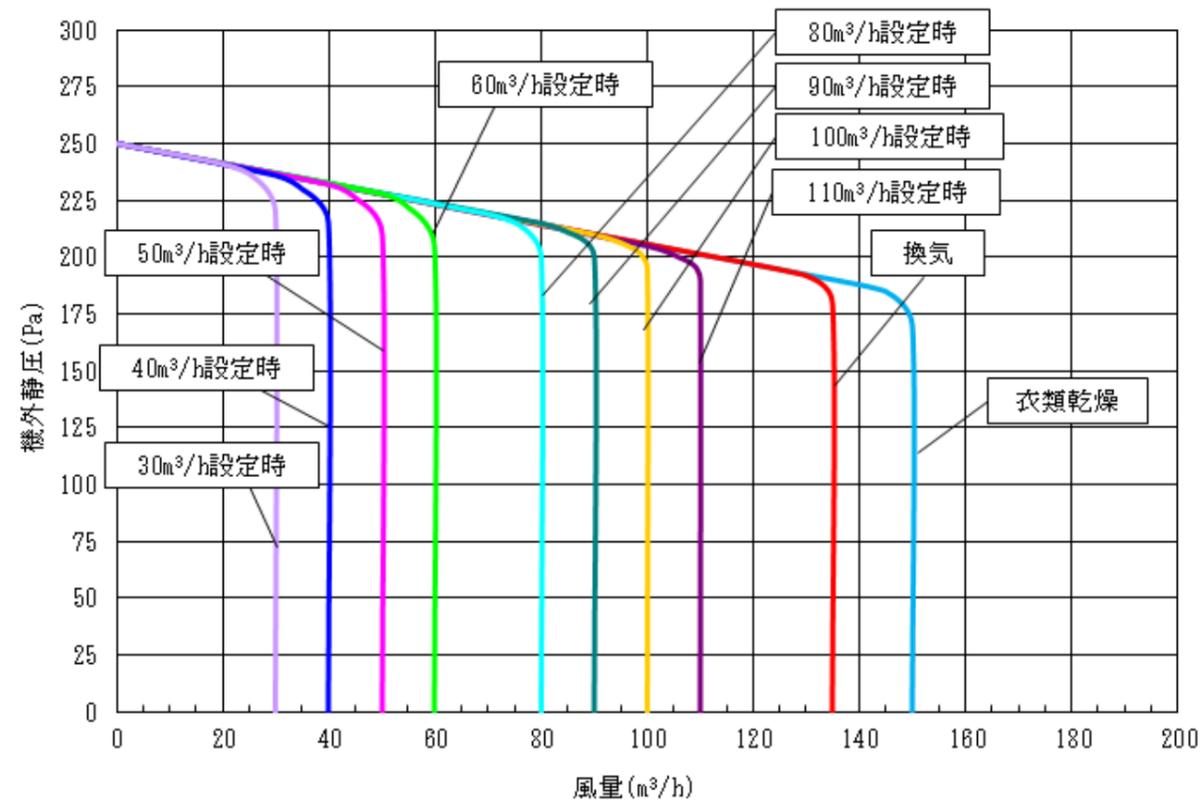

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSKJ2P
	メーカー型式	RBH-C3302K2P