
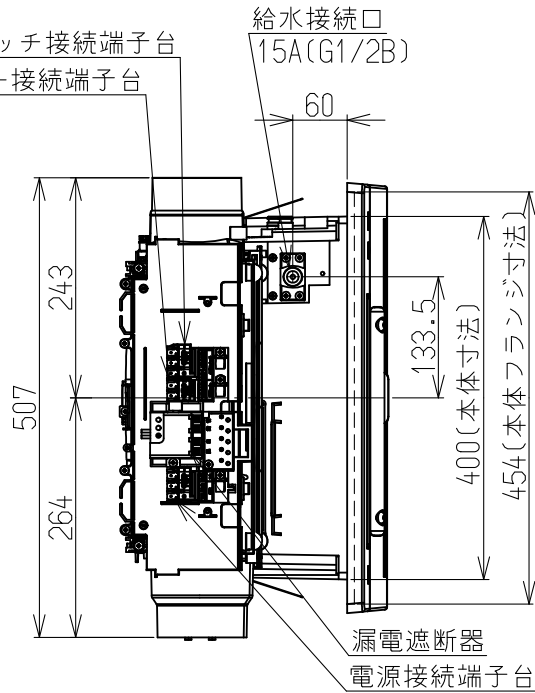
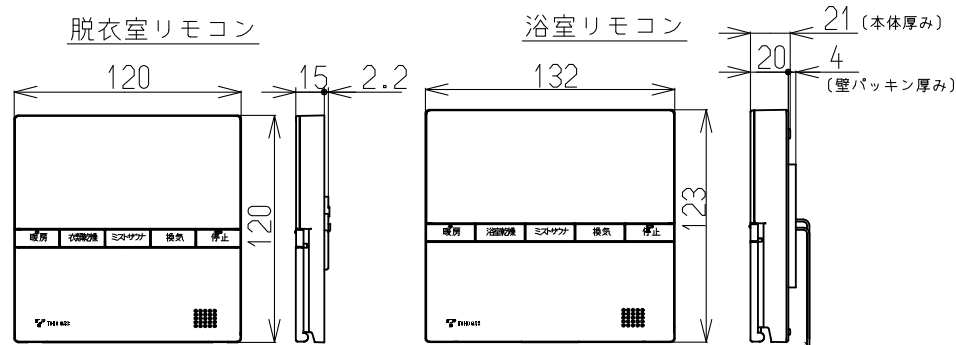
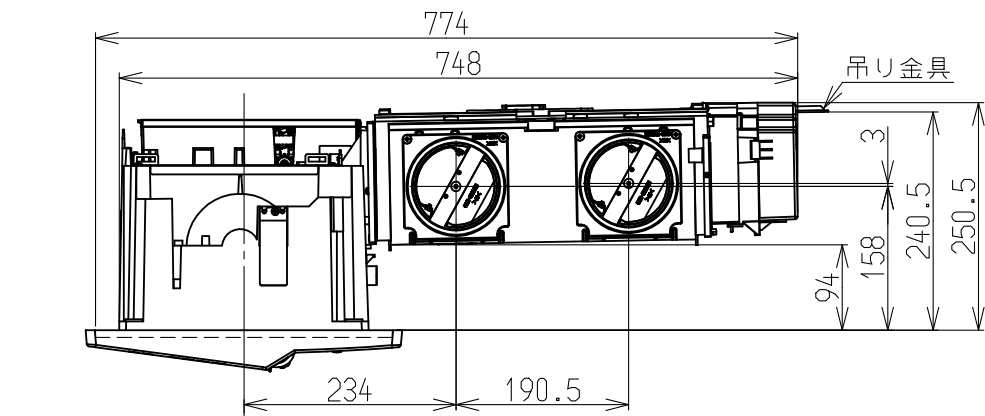
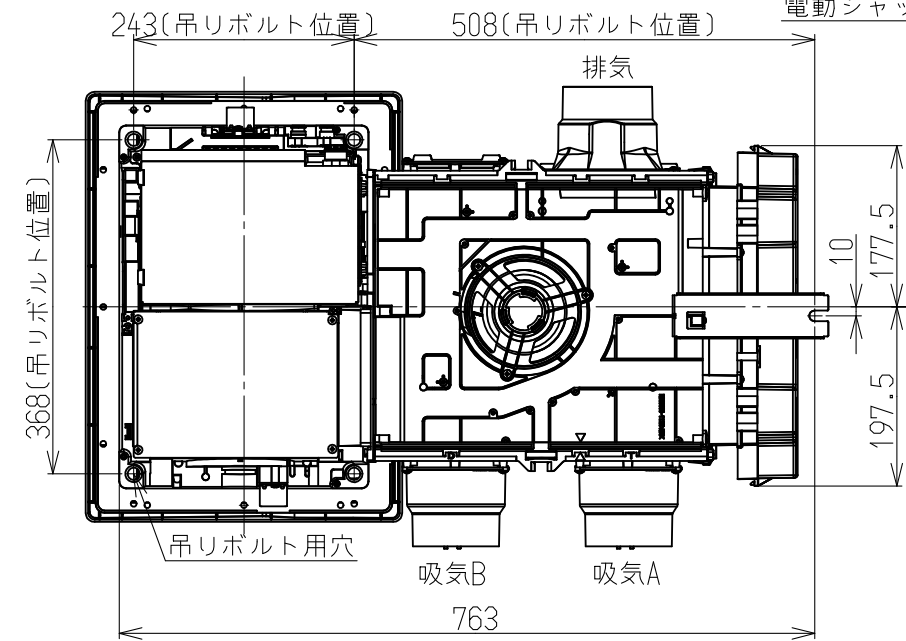


(単位：mm)

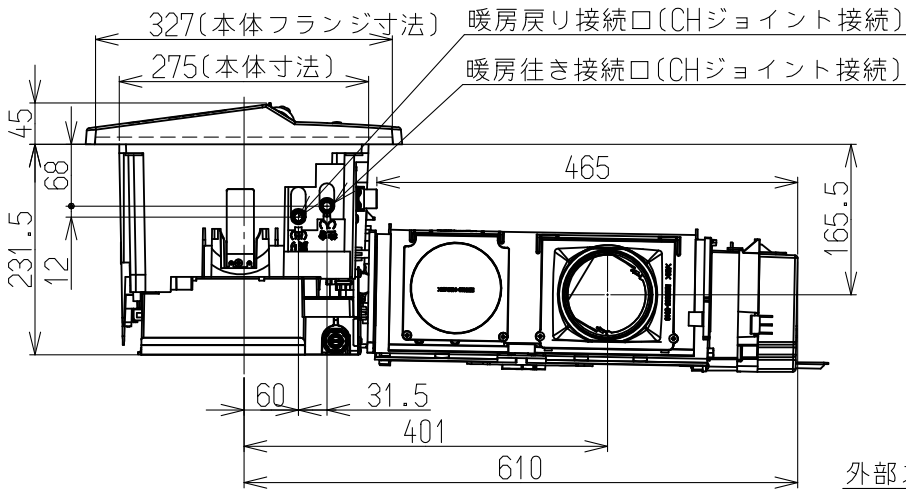

〈コネクタカバー取り外し状態〉

操作部		脱衣室用		暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、浴室乾燥スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、カビガードミストスイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ		
		浴室用		暖房スイッチ、浴室乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、水ミストスイッチ、涼風スイッチ、温度スイッチ、風向スイッチ、浴室換気切スイッチ、時間/選択スイッチ		
消費電力 (W)	暖房運転		急速:22 / 強:14 / 弱:12 / エコ:13			
	浴室乾燥		自動:28 / エコ送風:28 エコ温風:28 / タイマー:28			
	衣類乾燥		自動:39 / エコ送風:28 エコ温風:28 / タイマー:39			
	ミストサウナ運転		強:28 / 弱:15			
	水ミスト運転		強:28 / 弱:15			
	カビガードミスト運転		51			
	涼風運転		強:27/弱:12			
	換気運転		自動:18 / タイマー:18 (静圧0Pa時)			
	24時間換気		5~14			
	イオン運転		浴室涼風:31 浴室送風:22/ 衣類:31			
待機時		1				
ミスト噴霧量			0.44L/min			
ミスト運転時(10分運転時)の水使用量・ガス消費量			水使用量 4.4L ガス消費量 0.090m³(外気温15℃ 給水温15℃)			
安全装置			浴室過熱防止・冷風防止・停電時安全、凍結予防、漏電時安全			
給水装置認証番号			NC8004			

イオン運転	各要素の作動		循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転		
	コース切換		浴室		衣類
風量 (m³/min)	循環	6.1	涼風	送風	6.1
	換気	2.67(160m³/h)	—	—	2.67(160m³/h)
騒音値 (dB(A))		47			
タイマー		— 切タイマー最大6時間			

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)


	型式	HBD-3324KCSKJ3MP ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(24時間3気流タイプ)			
能力	設置方式	天井埋め込み式			
	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス			
能力	加熱能力(kW)	暖房:13.3(吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9 ミストサウナ5.8(暖房循環量3.4L/min、ミスト温度60℃ 給水温度15℃、給水圧 0.2MPa)			
	本体寸法	高さ251X幅507X奥行748(フランジ含まず)			
寸法 (mm)	フロントパネル寸法	高さ45X幅474X奥行349			
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:320cm ² 吹出口:190cm ²			
寸法 (mm)	吊りボルト位置	243X368			
	天井有効高さ	270以上			
リモコン寸法	脱衣室用	高さ120X幅120X奥行15	浴室用	高さ123X幅132X奥行21	
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続			
接続	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続			
	温水	80℃ 3.4L/min 10A樹脂管(クイックファスナー接続)			
接続	給水	15A(G1/2B)			
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯			
接続	換気	φ100ダクト			
	質量(kg)	13			
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転			
	風量(m ³ /min)	急速:6.2 / 強:4.4 / 弱:3.6 / エコ:4.0			
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ			
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)			
	騒音値 (dB(A))	急速:45 / 強:37 / 弱:34 / エコ:36			
	タイマー	切タイマー最大6時間			
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
	風量 (m ³ /min)	循環	5.8	5.8	5.8
		換気	2.67(160m ³ /h) (静圧0~150Pa時)		
	騒音値 (dB(A))	45	45	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)				
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
	風量 (m ³ /min)	循環	6.7	5.8	5.8
		換気	3.33(200m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	2.67(160m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	2.67(160m ³ /h) (静圧0~150Pa時)
	騒音値 (dB(A))	48	45	45	48
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約2時間(外気温15℃、湿度65%)				
ミスト運転	風量切換	ミストサウナ		水ミスト	
	各要素の作動	強	弱	強	弱
		熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧	熱源機+ミスト噴霧	循環ファンの運転+ミスト噴霧	ミスト噴霧
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)			
	風量(m ³ /min)	5.0	—	5.0	—
	騒音値 (dB(A))	41 +ミスト音	ミスト音	41 +ミスト音	ミスト音
タイマー	切タイマー最大1時間				
カビガード運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧			
	風量(m ³ /min)	8.6			
	騒音値 (dB(A))	53 +ミスト音			
	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転			
	風量切換	強		弱	
	風量 (m ³ /min)	循環	5.8	4.4	
涼風運転	風量 (m ³ /min)	2.42(145m ³ /h)(静圧0~150Pa時)		—	
	騒音値 (dB(A))	45		40	
	タイマー	切タイマー最大12時間			
	各要素の作動	換気ファンの運転			
	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:3.0(180m ³ /h)(静圧0~150Pa時)			
	コース切換	自動/タイマー			
換気	騒音値 (dB(A))	34 (静圧0Pa時)			
	タイマー	切タイマー最大12時間			
	風量(m ³ /h)	設定 1	60	設定 4	100
		設定 2	80	設定 5	110
		設定 3	90	設定 6	120
	工場出荷時	100			
騒音値 (dB(A))	20~32(静圧0Pa時)				

※ 24時間換気風量が乾燥・涼風・イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	天井埋め込み型	
名称	浴室暖房乾燥機	
東邦型式	HBD-3324KCSKJ3MP	
メーカー型式	RBHM-C3302K3P	

整理No.

◇ P - Q 特性図

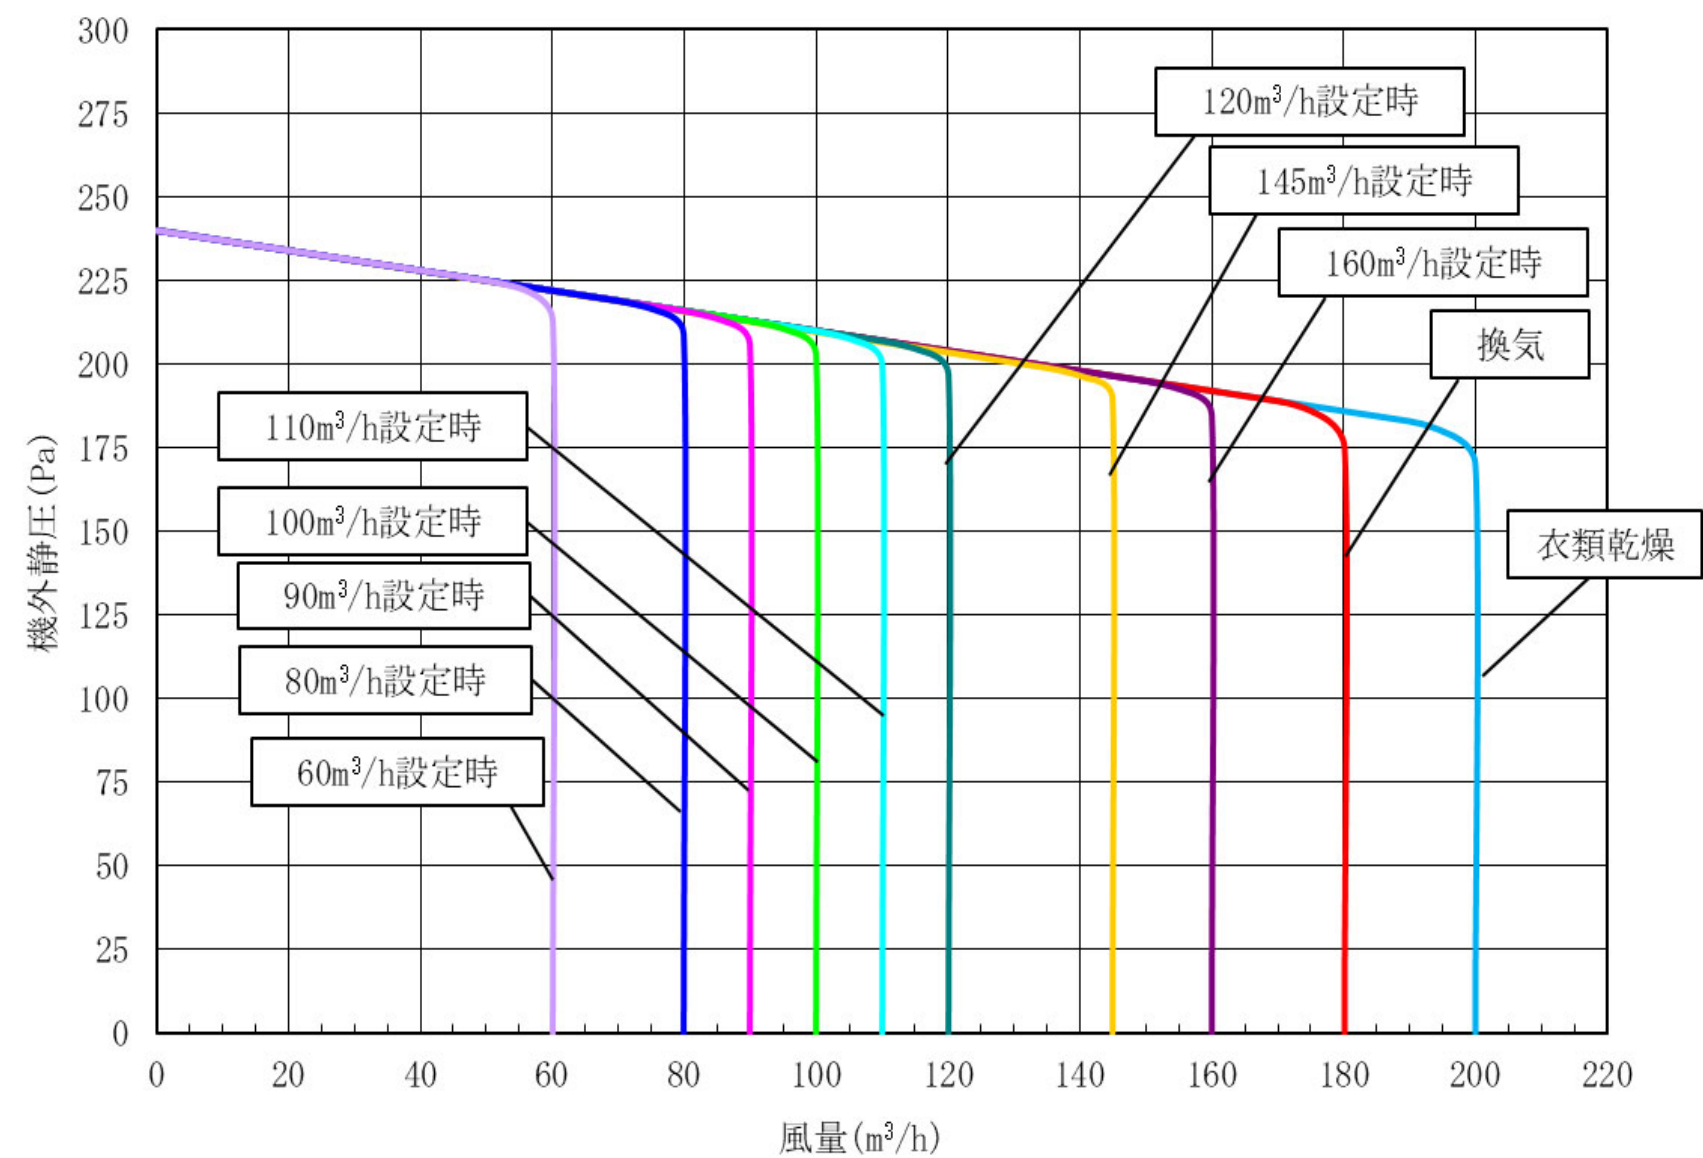

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSKJ3MP
	メーカー型式	RBHM-C3302K3P