

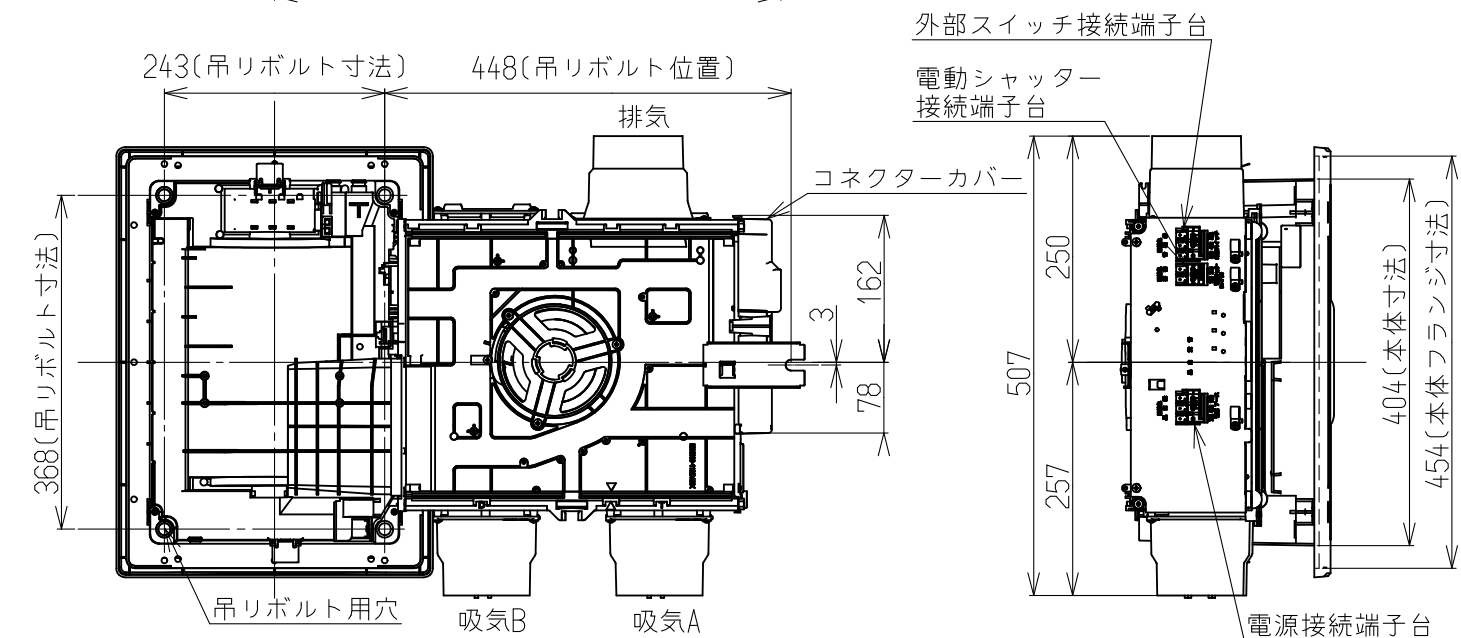



〔単位：mm〕

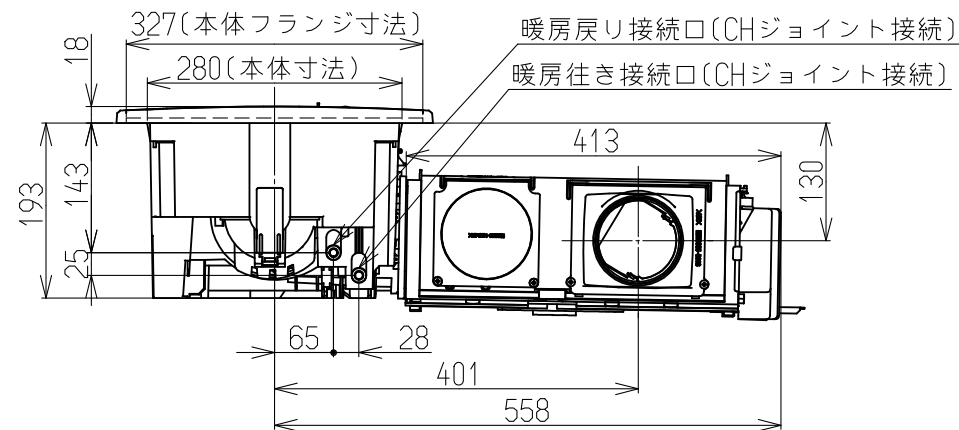



＜コネクターカバー取り外し状態＞

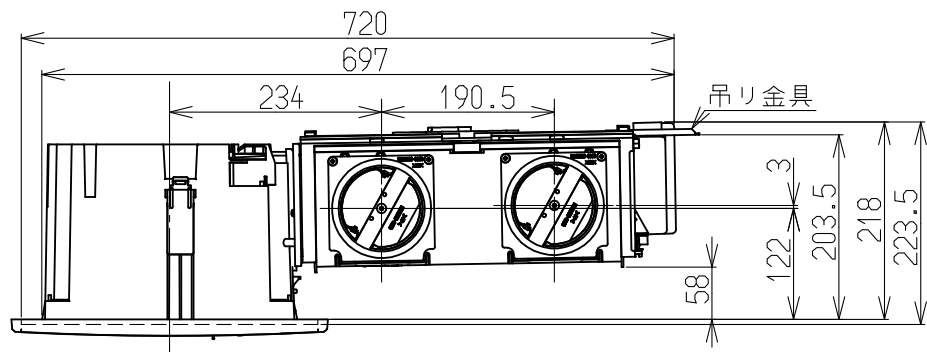

リモコン

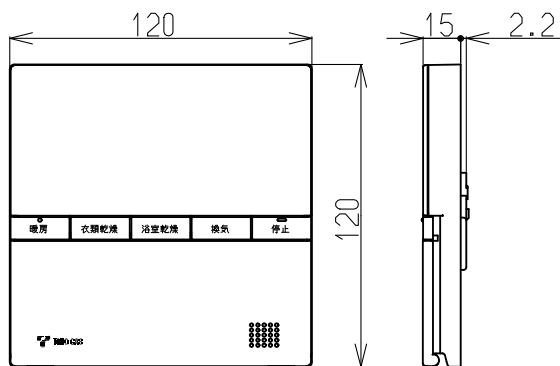

天井開口寸法

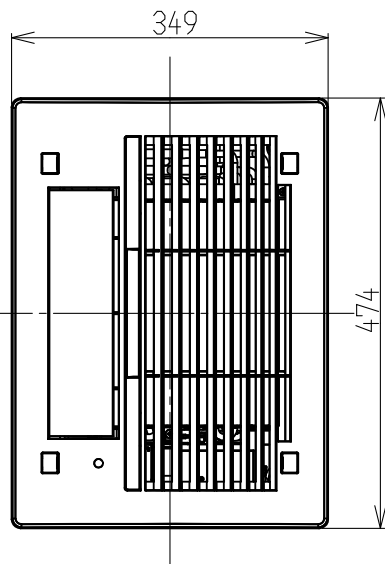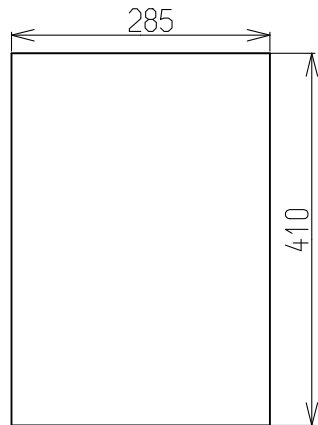

消費電力 (W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	浴室乾燥	自動:32 / エコ送風:30 エコ温風:32 / タイマー:32
	衣類乾燥	自動:44 / エコ送風:30 エコ温風:32 / タイマー:44
	涼風運転	強:28 / 弱:13
	換気運転	自動:16 / タイマー:16 (静圧0Pa時)
	24時間換気運転	5~14
安全装置	イオン運転	浴室涼風:32 浴室送風:23/ 衣類:32
	待機時	1
安全装置		浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


型式	HBD-3324KCSKJ3P 浴室暖房乾燥機(3室24時間換気タイプ)				
設置方式	天井埋め込み式				
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス			
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9			
寸法 (mm)	本体寸法	高さ218X幅507X奥行697			
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349			
	天井有効高さ	245以上			
接続	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15			
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続			
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)			
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯			
	換気	φ100ダクト			
質量(kg)	本体:9.5(運転時9.8)				
暖房運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファンの運転			
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0			
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ			
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)			
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37			
	タイマー	切タイマー最大6時間			
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
	風量 (m³/min)	循環 換気	5.4	送風 5.4	送風 5.4
			2.67(160m³/h)		
	騒音値(dB(A))	45	45	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
	風量 (m³/min)	循環 換気	6.5	送風 5.4	送風 5.4
			3.33(200m³/h)		
	騒音値(dB(A))	48	45	45	48
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
涼風運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファンの運転(弱は循環ファンのみ)			
	風量切換	強		弱	
	風量 (m³/min)	循環 換気	5.4	4.3	
			2.42(145m³/h)		—
	騒音値(dB(A))	45	40		
	タイマー	切タイマー最大12時間			
換気	各要素の作動	換気ファンの運転			
	風量(m³/min)	自動、タイマー:3.0(180m³/h) (静圧0～150Pa時)			
	コース切換	自動/タイマー			
	騒音値(dB(A))	34 (静圧0Pa時)			
	タイマー	切タイマー最大12時間			
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転			
	風量(m³/h)	60/80/90/100/110/120/145/160の切り替え 工場出荷時 100			
	騒音値(dB(A))	21～31 (静圧0Pa時)			
イオン運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファン＋プラスマクラスターの運転			
	コース切換	浴室		衣類	
	風量 (m³/min)	循環 換気	5.7	送風 5.9	5.7
			2.67(160m³/h)		
	騒音値(dB(A))	47			
	タイマー	— 切タイマー最大6時間			
操作部	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ				

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
※24時間換気風量が乾燥、涼風、イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSKJ3P
	メーカー型式	RBH-C3302K3P

整理No.

◇ P - Q 特性図

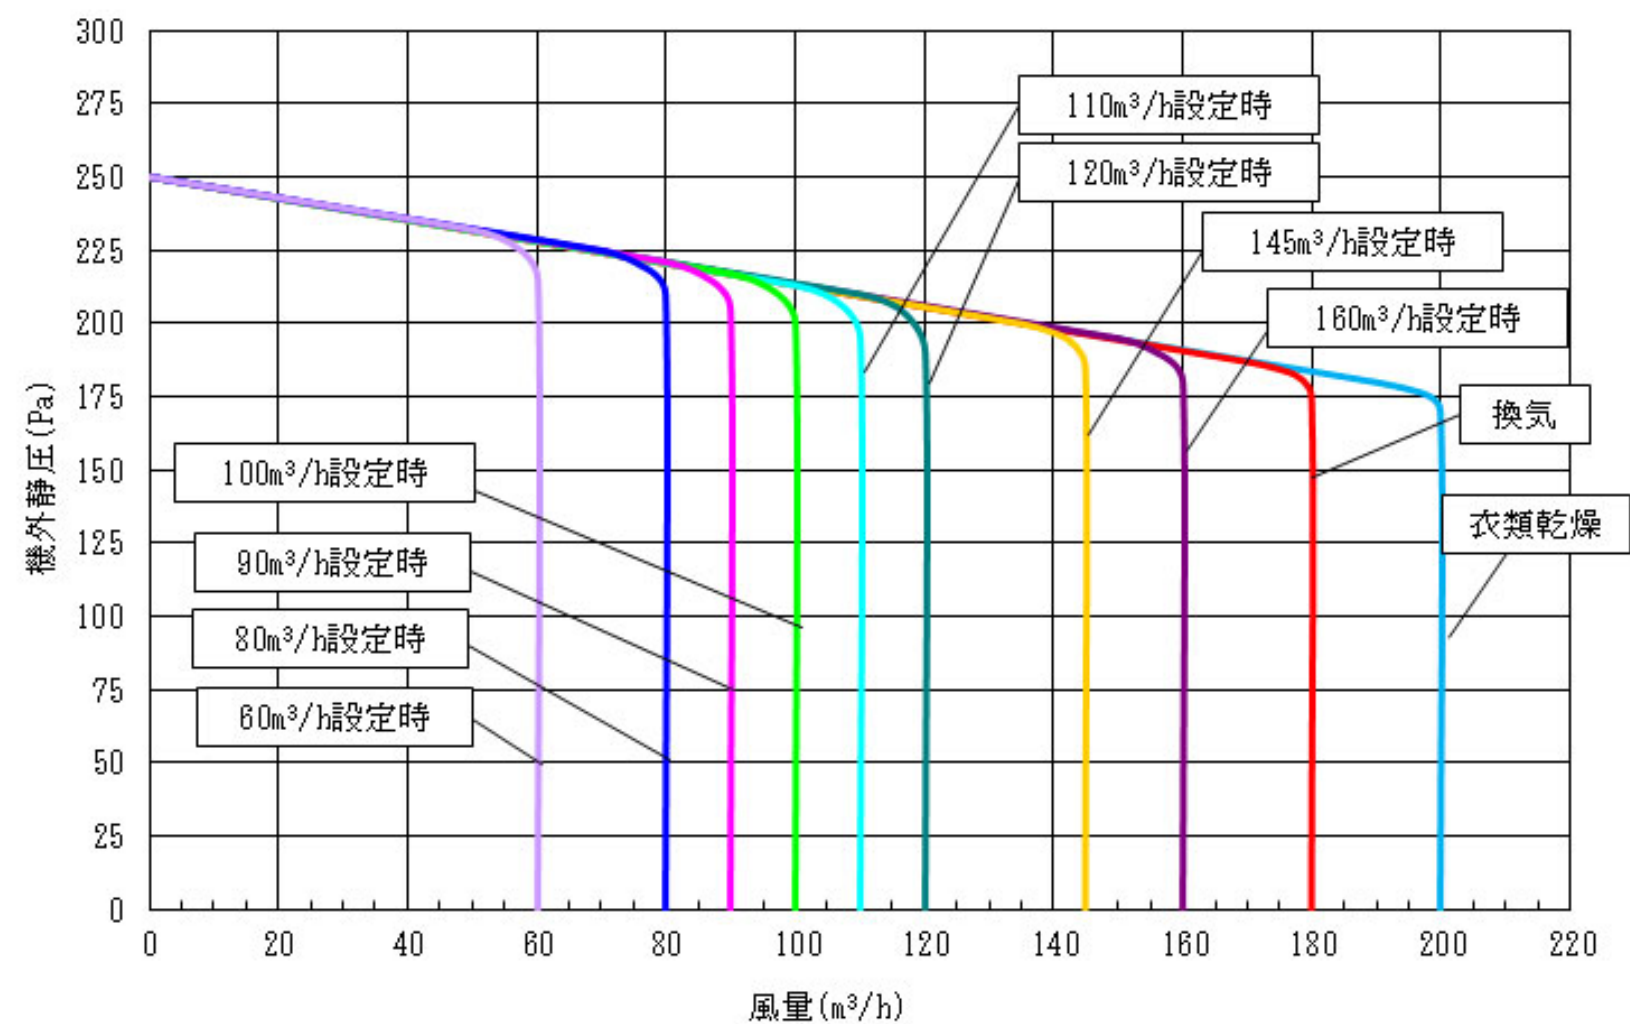

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324KCSKJ3P
	メーカー型式	RBH-C3302K3P