
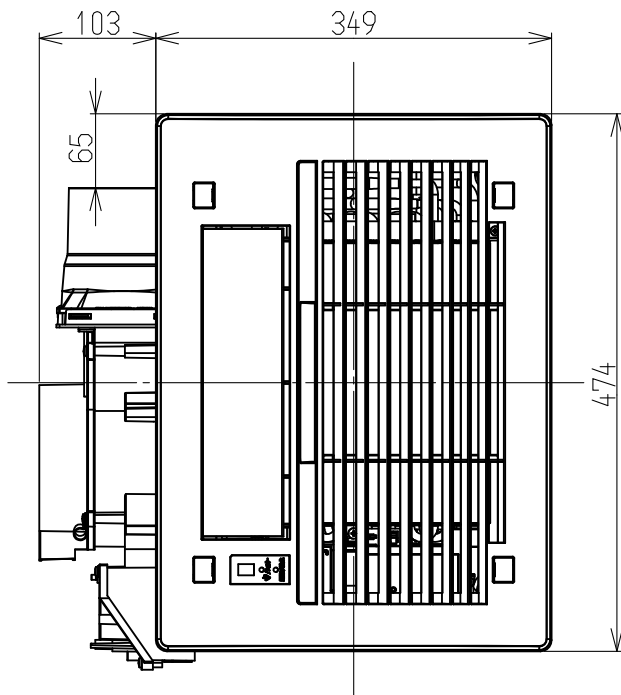
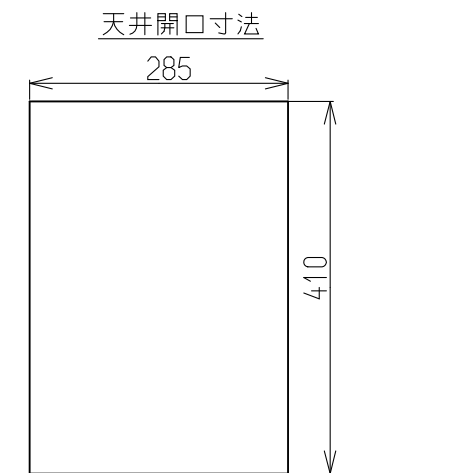
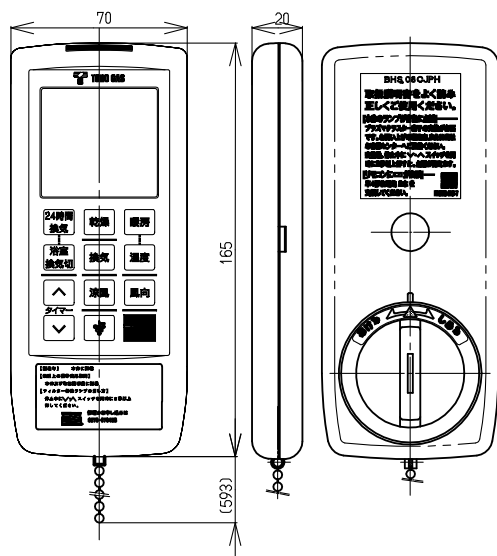
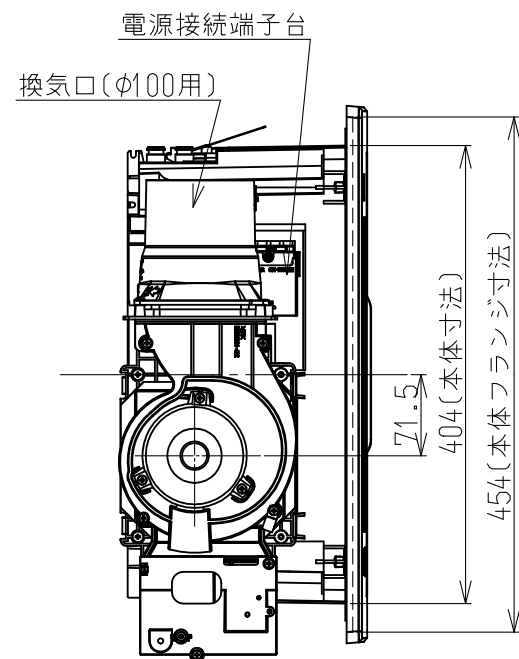
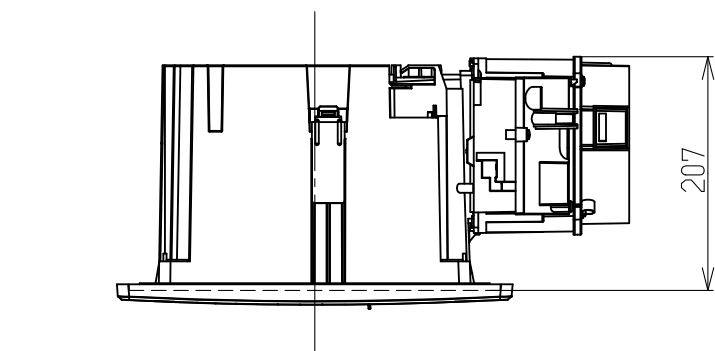
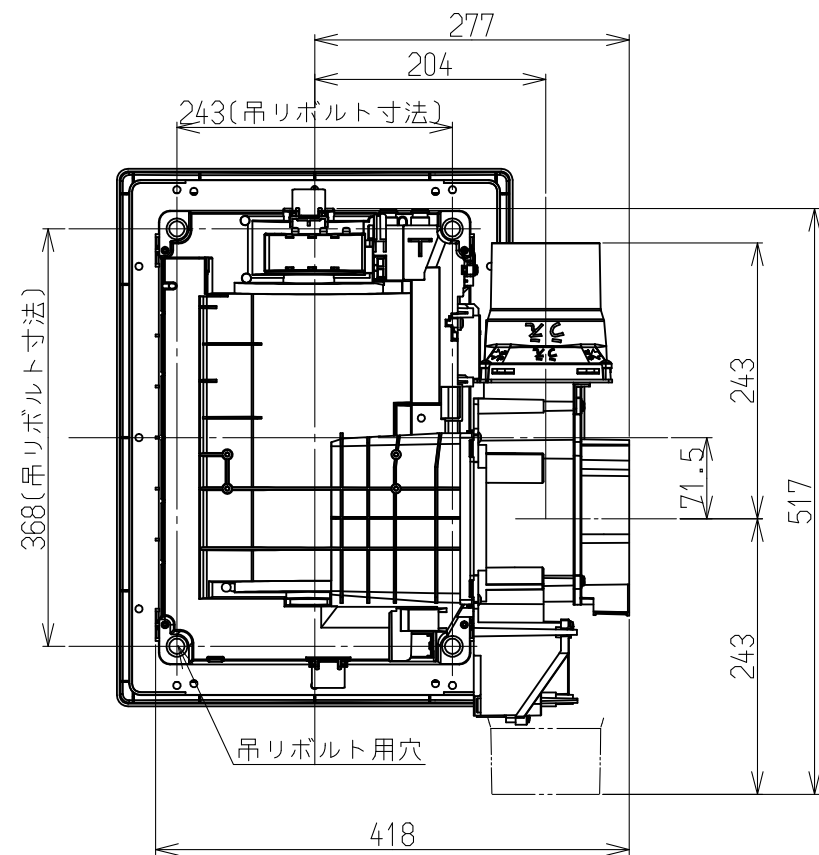


(単位：mm)

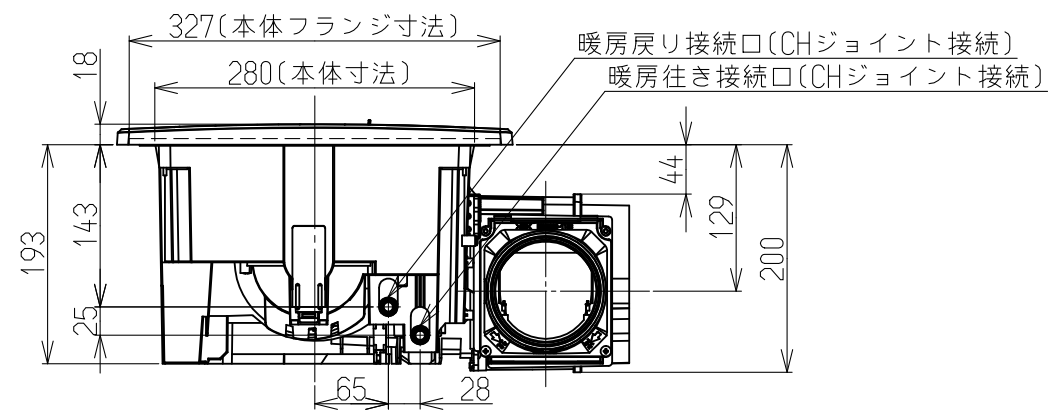

消費電力 (W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	浴室乾燥	自動:26 / エコ送風:24 / エコ温風:26 / タイマー:26
	衣類乾燥	自動:36 / エコ送風:24 / エコ温風:26 / タイマー:36
	涼風運転	強:23 / 弱:13
	換気運転	自動:8 / タイマー:8 (静圧0Pa時)
	24時間換気運転	5~8
	イオン運転	浴室涼風:26 / 浴室送風:23 / 衣類:26
安全装置	待機時	1
	安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


型式	HBD-3324LCSK-JP 浴室暖房乾燥機(1室24時間換気タイプ)					
設置方式	天井埋め込み式					
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス				
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9				
寸法 (mm)	本体寸法	高さ200X幅517X奥行418				
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349				
	天井有効高さ	200以上				
	リモコン寸法	高さ165X幅70X奥行20				
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続				
	温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)				
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯				
	換気	φ100ダクト				
質量(kg)	本体:7(運転時7.3)					
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転				
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0				
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ				
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)				
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37				
	タイマー	切タイマー最大6時間				
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転				
	コース切換	自動	エコ		タイマー	
			温風	送風		
	風量(m³/min)	循環	5.4	5.4	5.4	
		換気	1.33(80m³/h)			
	騒音値(dB(A))	45	45	45	45	
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転				
	コース切換	自動	エコ		タイマー	
			送風	温風		
	風量(m³/min)	循環	6.5	5.4	5.4	6.5
		換気	1.67(100m³/h)	1.33(80m³/h)	1.33(80m³/h)	1.67(100m³/h)
	騒音値(dB(A))	48	45	45	48	
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転				
	風量切換	強		弱		
	風量(m³/min)	循環	5.4	4.3		
		換気	1.17(70m³/h)	—		
	騒音値(dB(A))	45	40			
	タイマー	切タイマー最大12時間				
換気	各要素の作動	換気ファンの運転				
	風量(m³/min)	自動、タイマー:1.5(90m³/h) (静圧0~150Pa時)				
	コース切換	自動/タイマー				
	騒音値(dB(A))	32 (静圧0Pa時)				
	タイマー	切タイマー最大12時間				
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転				
	風量(m³/h)	30/40/50/60/70/80の切り替え 工場出荷時 60				
	騒音値(dB(A))	26~32 (静圧0Pa時)				
イオン運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転				
	コース切換	浴室		衣類		
		涼風	送風			
	風量(m³/min)	循環	5.7	5.9	5.7	
		換気	1.33(80m³/h)	—	1.33(80m³/h)	
	騒音値(dB(A))	47				
	タイマー	—		切タイマー最大6時間		
操作部	暖房スイッチ、乾燥スイッチ、涼風スイッチ、換気スイッチ、イオンスイッチ、24時間換気スイッチ、浴室換気切スイッチ、停止スイッチ、温度スイッチ、風向スイッチ、時間設定スイッチ					

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値：機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
※24時間換気風量が乾燥、涼風、イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324LCSK-JP
	メーカー型式	RBH-C3302K1DP

整理No.

◇ P - Q 特性図

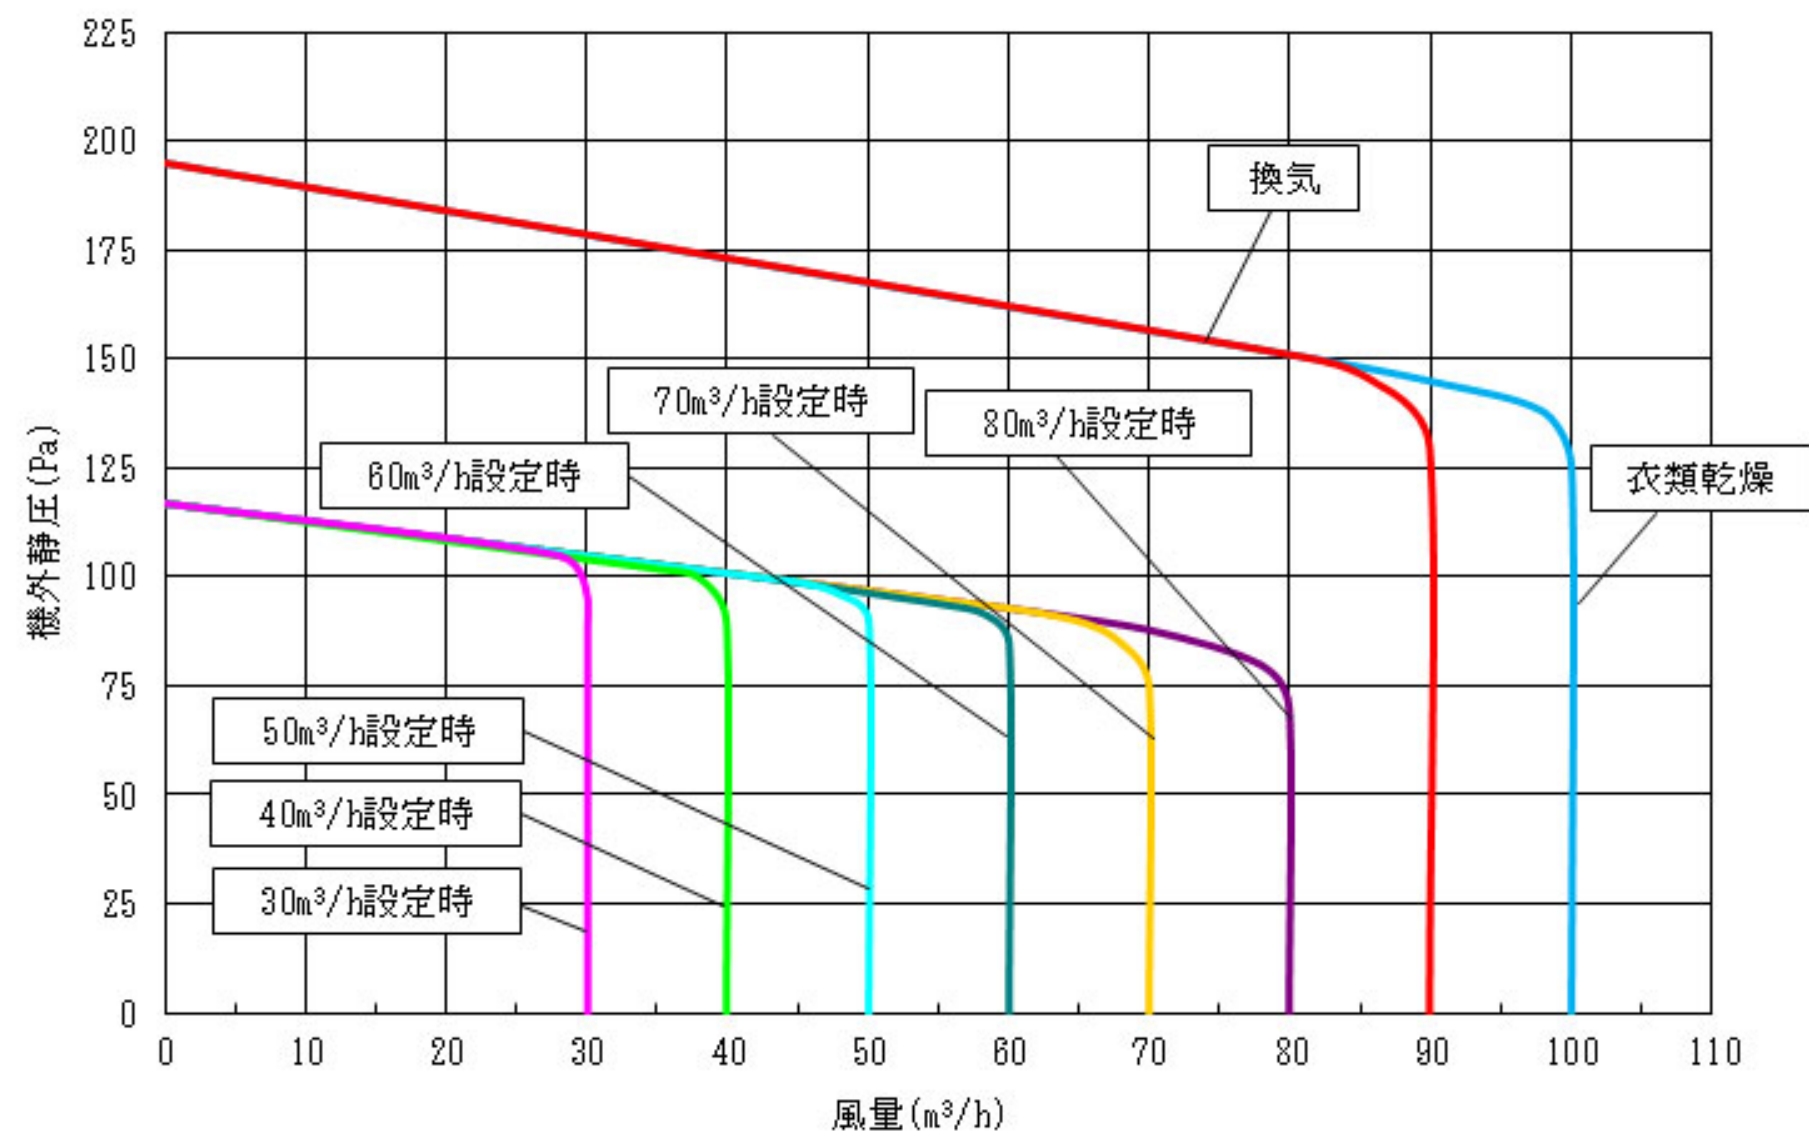

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3324LCSK-JP
	メーカー型式	RBH-C3302K1DP