

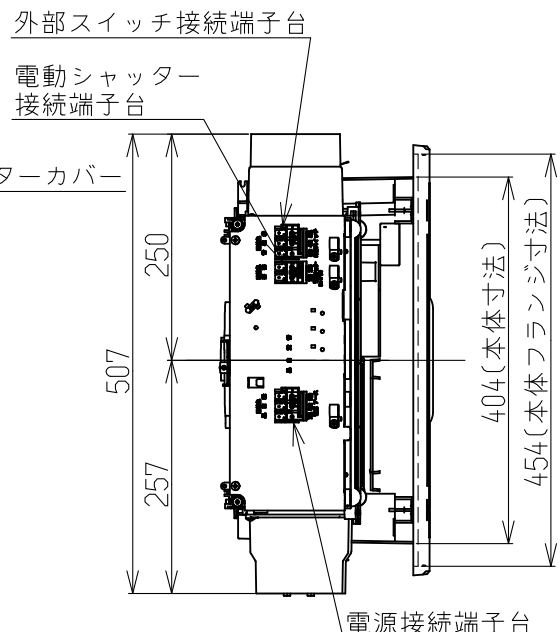
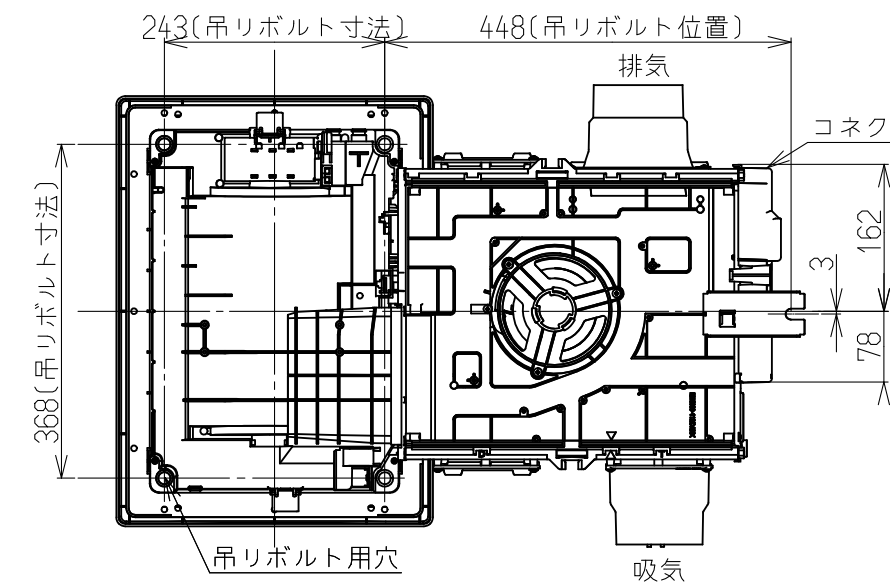





〔単位：mm〕

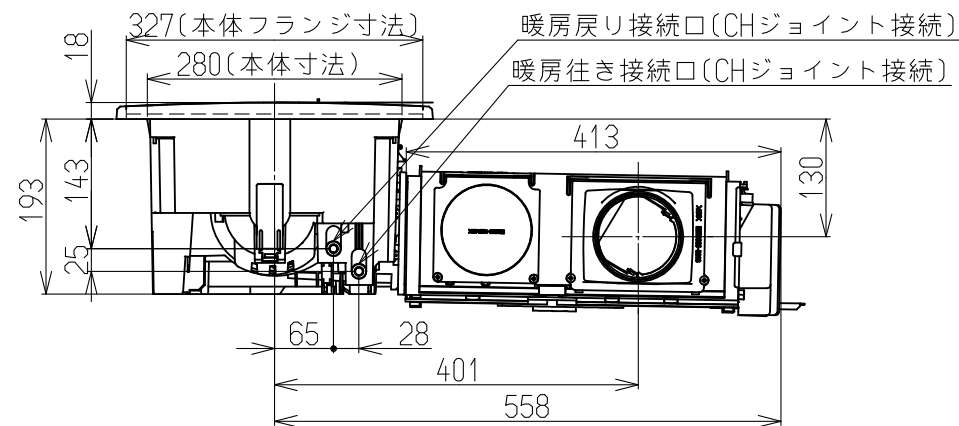

＜コネクターカバー取り外し状態＞

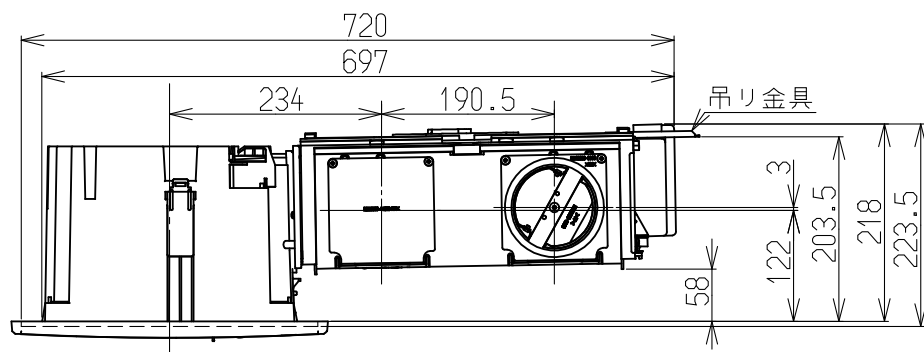

リモコン

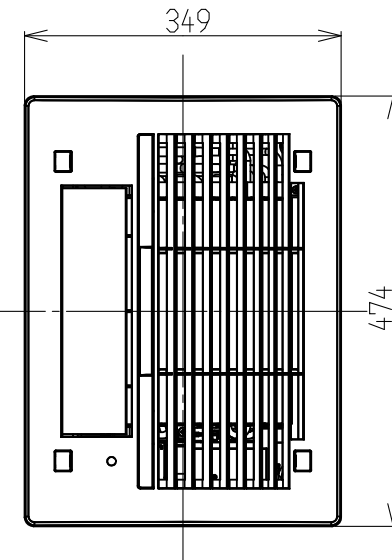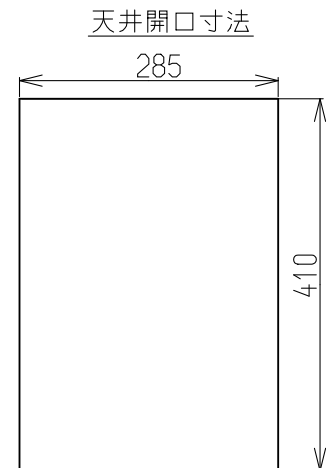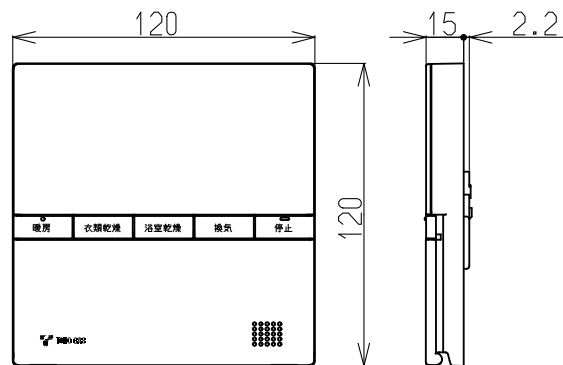

消費電力 (W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	浴室乾燥	自動:28 / エコ送風:26 エコ温風:28 / タイマー:28
	衣類乾燥	自動:39 / エコ送風:26 エコ温風:28 / タイマー:39
	涼風運転	強:25 / 弱:13
	換気運転	自動:12 / タイマー:12 (静圧0Pa時)
	24時間換気運転	5～9
	イオン運転	浴室涼風:27 浴室送風:23/ 衣類:27
待機時		1
安全装置		浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防


型式	HBD-3326KCSKJ2P 浴室暖房乾燥機(2室24時間換気タイプ)					
設置方式	天井埋め込み式					
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス				
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考 暖房急速:3.9				
寸法 (mm)	本体寸法	高さ218X幅507X奥行697				
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349				
	天井有効高さ	245以上				
リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15					
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続				
温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)					
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯				
換気	φ100ダクト					
質量(kg)	本体:9.5(運転時9.8)					
本体色	ソリッドブラック					
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転				
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 / エコ:4.0				
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ				
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)				
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37				
	タイマー	切タイマー最大6時間				
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転+プラズマクラスター運転				
浴室乾燥運転	コース切換	自動	エコ		タイマー	
	風量 (m³/min)	循環 換気	5.4	5.4	5.4	
			2.0(120m³/h)			
	騒音値(dB(A))	45	45	45	45	
	タイマー	切タイマー最大 8時間				
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファンの運転+プラズマクラスター運転				
	コース切換	自動	エコ		タイマー	
風量 (m³/min)	循環 換気	6.5	5.4	5.4		
		2.5(150m³/h)				
騒音値(dB(A))	48	45	45	48		
タイマー	切タイマー最大 8時間					
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転				
	風量切換	強		弱		
	風量 (m³/min)	循環 換気	5.4	4.3		
			1.67(100m³/h)			
	騒音値(dB(A))	45	40			
	タイマー	切タイマー最大12時間				
	各要素の作動	換気ファンの運転				
風量(m³/min)	自動、タイマー:2.25(135m³/h) (静圧0~150Pa時)					
コース切換	自動/タイマー					
騒音値(dB(A))	29 (静圧0Pa時)					
タイマー	切タイマー最大12時間					
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転				
	風量(m³/h)	30/40/50/60/80/90/100/110の切り替え 工場出荷時 80				
	騒音値(dB(A))	22~25 (静圧0Pa時)				
	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転				
イオン運転	コース切換	浴室		衣類		
	風量 (m³/min)	循環 換気	涼風	送風	5.7	
			5.7	5.9		
	騒音値(dB(A))	2.0(120m³/h)		—		2.0(120m³/h)
	タイマー	—		切タイマー最大6時間		
	操作部	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ				

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
※24時間換気風量が乾燥、涼風、イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSKJ2P
	メーカー型式	RBH-C3302K2P-B

整理No.

◇ P－Q特性図

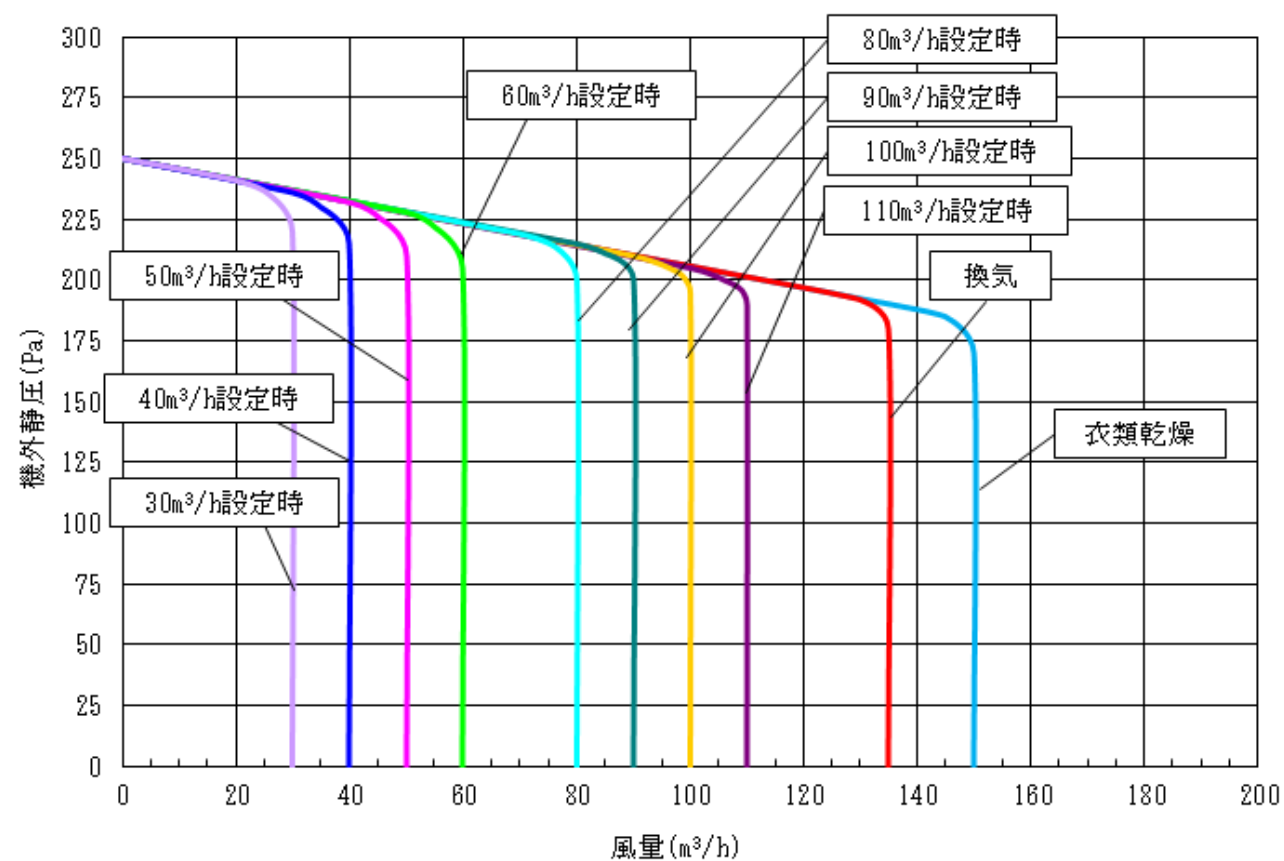

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSKJ2P
	メーカー型式	RBH-C3302K2P-B