



〔単位：ｍｍ〕

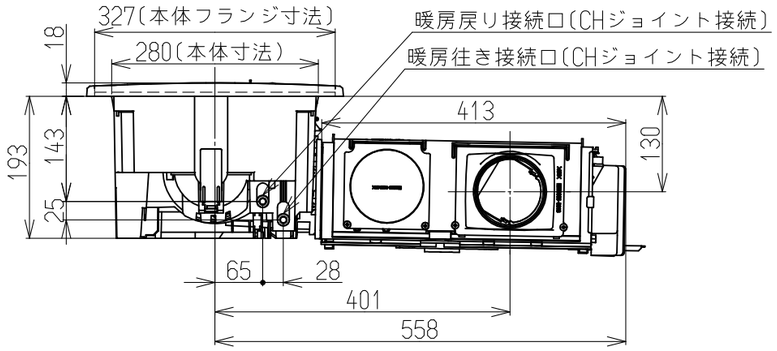


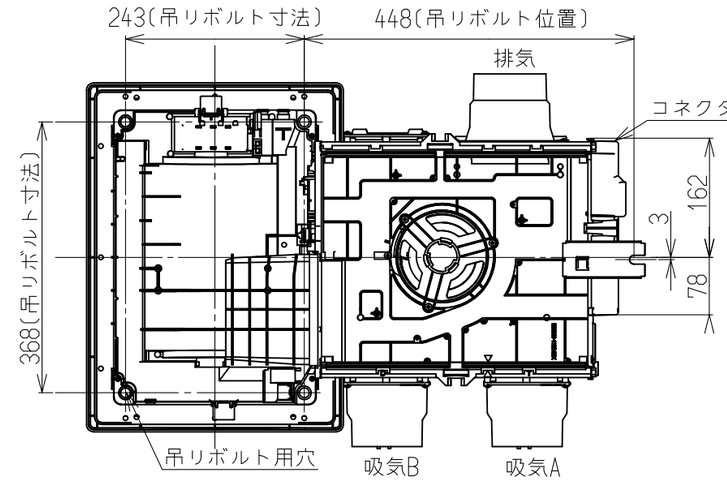


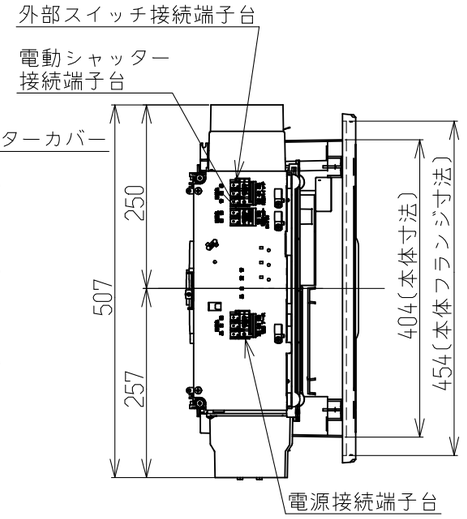


<コネクターカバー取り外し状態>

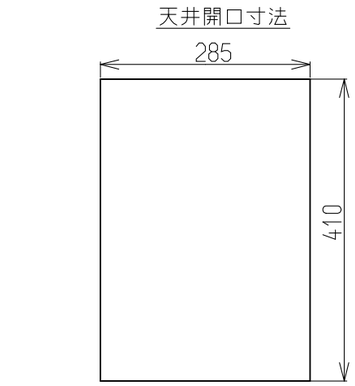

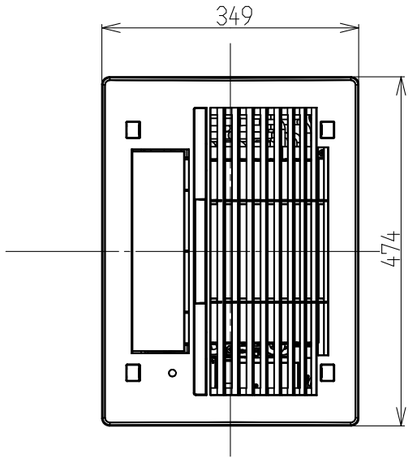

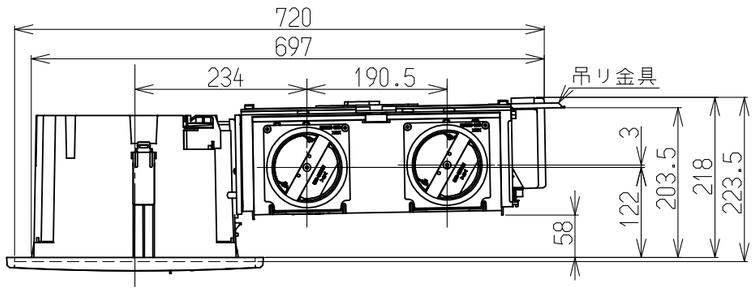

リモコン

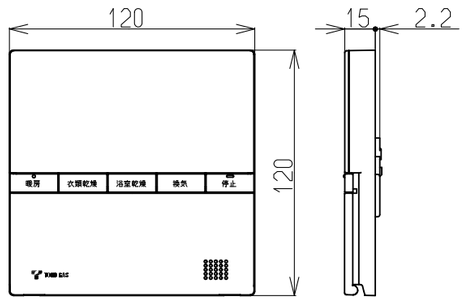

消費電力(W)	暖房運転	急速:25 / 強:17 / 弱:12 / エコ:14
	浴室乾燥	自動:32 /エコ送風:30 エコ温風:32 / タイマー:32
	衣類乾燥	自動:44 /エコ送風:30 エコ温風:32 / タイマー:44
	涼風運転	強:28 / 弱:13
	換気運転	自動:16 / タイマー:16〔静圧0Pa時〕
	24時間換気運転	5~14
	イオン運転	浴室涼風:32 浴室送風：23/ 衣類:32
	待機時	1
安全装置		浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防

型式		HBD-3326KCSKJ3P 浴室暖房乾燥機(3室24時間換気タイプ)			
設置方式		天井埋め込み式			
能力	適用浴室サイズ	1.25坪以下のユニットバス			
	加熱能力(kW)	暖房:3.3(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min) 参考　暖房急速：3.9			
寸法(mm)	本体寸法	高さ218X幅507X奥行697			
	フロントパネル寸法	高さ18X幅474X奥行349			
	天井有効高さ	245以上			
	リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15			
接続	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続			
	温水	80℃ 2.0l/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)			
	信号線	インテリジェント信号線2芯 又は E-CON信号線2芯			
	換気	φ100ダクト			
質量(kg)		本体:9.5(運転時9.8)			
本体色		ソリッドブラック			
暖房運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファンの運転			
	風量(m³/min)	急速:6.0 / 強:4.4 / 弱:3.3 /エコ:4.0			
	風量・コース切換	急速/強/弱/エコ			
	温度設定	5段〔高/中高/中/中低/低〕			
	騒音値(dB(A))	急速:45 / 強:38 / 弱:34 / エコ:37			
	タイマー	切タイマー最大6時間			
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン+プラズマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
			温風	送風	
	風量(m³/min) 循環	5.4	5.4	5.4	5.4
	風量(m³/min) 換気	2.67(160m³/h)			
	騒音値(dB(A))	45	45	45	45
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
衣類乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン+プラズマクラスター運転			
	コース切換	自動	エコ		タイマー
			送風	温風	
	風量(m³/min) 循環	6.5	5.4	5.4	6.5
	風量(m³/min) 換気	3.33(200m³/h)			
	騒音値(dB(A))	48	45	45	48
	タイマー	切タイマー最大 8時間			
涼風運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファンの運転〔弱は循環ファンのみ〕			
	風量切換	強		弱	
	風量(m³/min) 循環	5.4		4.3	
	風量(m³/min) 換気	2.42(145m³/h)		—	
	騒音値(dB(A))	45		40	
	タイマー	切タイマー最大12時間			
換気	各要素の作動	換気ファンの運転			
	風量(m³/min)	自動、タイマー:3.0(180m³/h)（静圧0~150Pa時）			
	コース切換	自動/タイマー			
	騒音値(dB(A))	34〔静圧0Pa時〕			
	タイマー	切タイマー最大12時間			
24時間換気	各要素の作動	換気ファンの運転			
	風量(m³/h)	60/80/90/100/110/120/145/160の切り替え			
		工場出荷時 100			
	騒音値(dB(A))	21~31〔静圧0Pa時〕			
イオン運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファン＋プラズマクラスターの運転			
	コース切換	浴室		衣類	
		涼風	送風		
	風量(m³/min) 循環	5.7	5.9	5.7	
	風量(m³/min) 換気	2.67(160m³/h)	—	2.67(160m³/h)	
	騒音値(dB(A))	47			
	タイマー	—		切タイマー最大6時間	
操作部		暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、 浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、 停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、 涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、 風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、 24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、 暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、 現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ			


※騒音値は弊社無響室でのデータです。
（機器下騒音値：機器フロントパネル下方１m、フロントパネル前方１mの位置で測定）
※24時間換気風量が乾燥,涼風,イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSKJ3P
	メーカー型式	RBH-C3302K3P-B

整理Ｎｏ.

TOHO GAS

◇Ｐ－Ｑ特性図

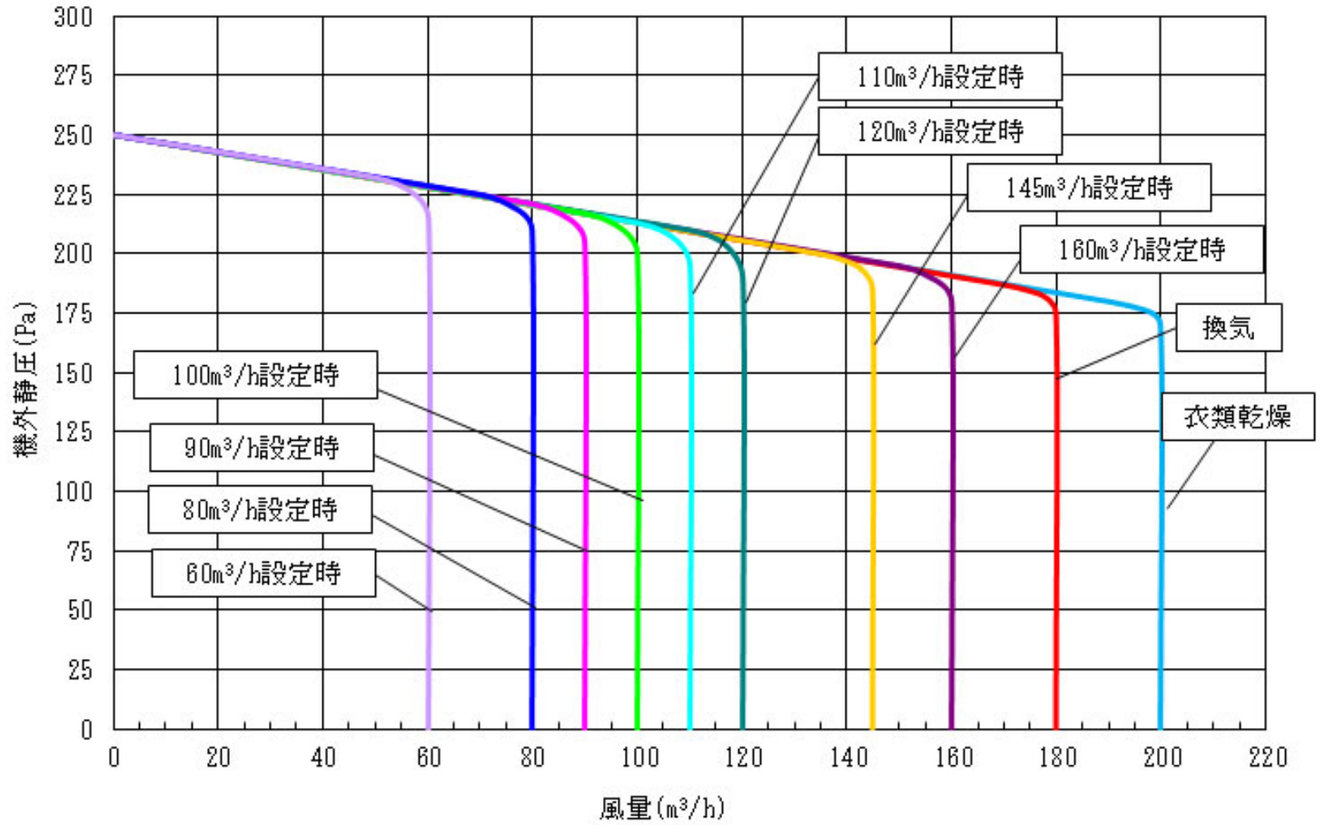

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-3326KCSKJ3P
	メーカー型式	RBH-C3302K3P-B

TOHO GAS

整理Ｎｏ．