


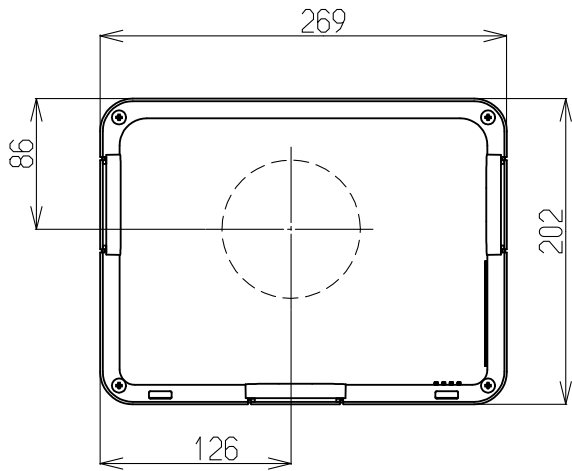
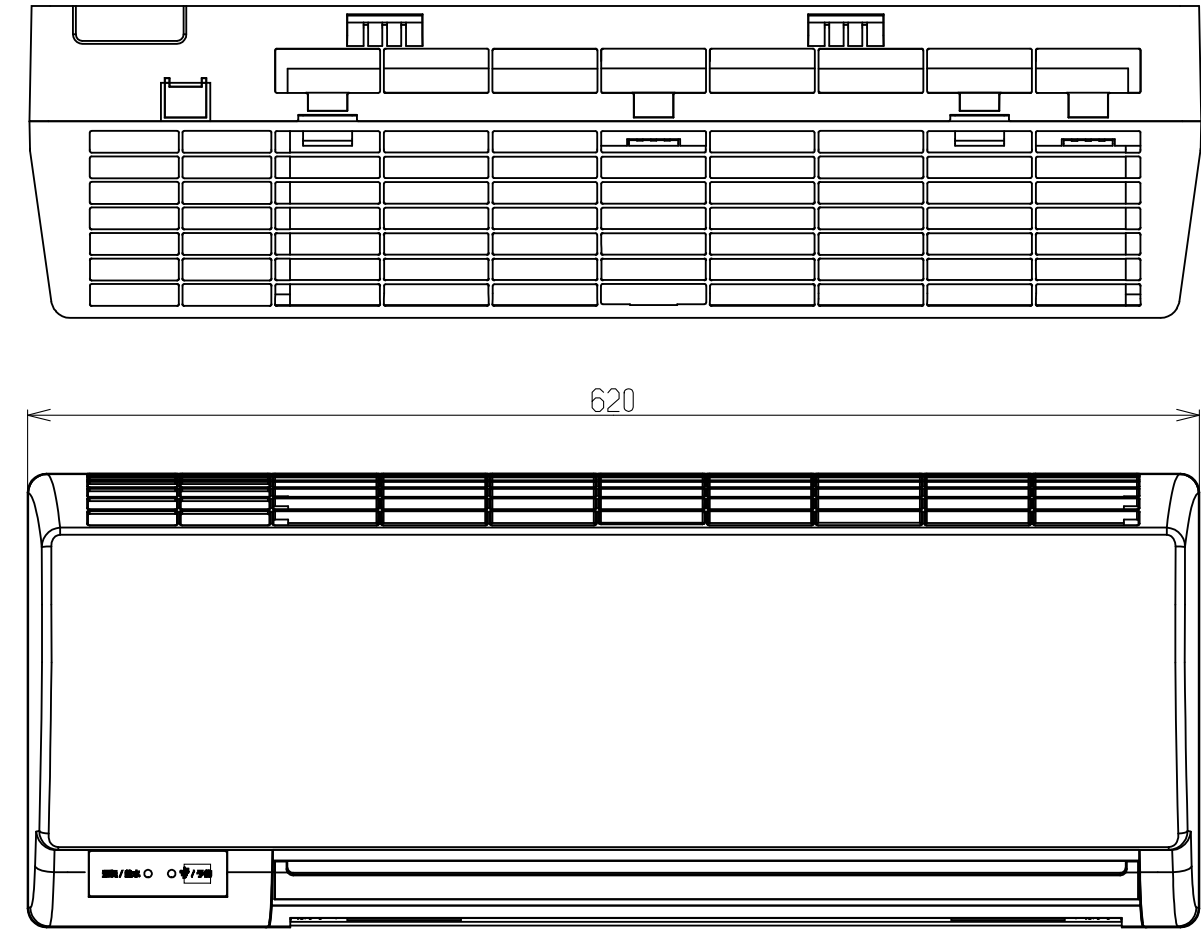


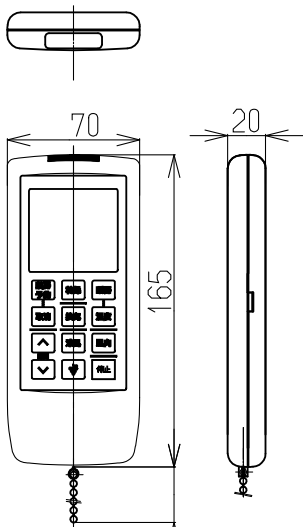

換気ユニット

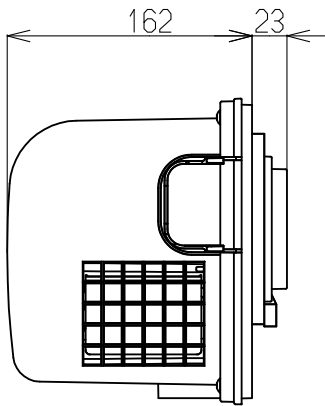

ワイヤレスリモコン

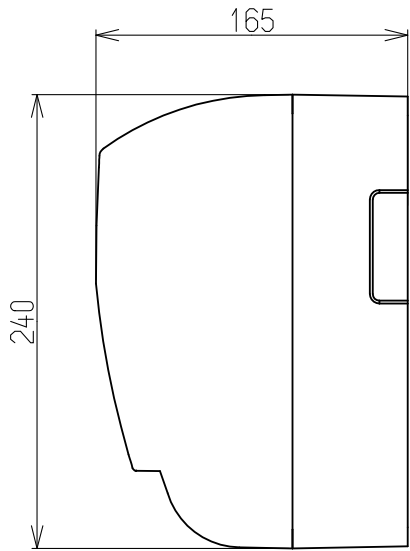

(単位:mm)				
名称	浴室暖房乾燥機			
型式	HBD-4123AUSK-P			
設置方式	壁掛設置			
外形寸法 (mm)	本体：高さ240×幅620×奥行165			
	換気ユニット：高さ202×幅269×奥行162			
質量 (kg)	本体：6.0(運転時)換気ユニット：2.1			
基本仕様	能力	加熱能力 4.07kW(3,500kcal/h)		
	適用浴室サイズ	2.0坪以下のシステムバス及び在来工法バス		
	電源	AC100V 3芯(1芯はアース)50-60Hz		
	配管壁穴	φ100		
	温水	80℃ 2L/min 7A(クイックファスナー接続)本体背面部接続		
	取出し方向	4方向(背面、左面、右面、上面)		
	信号線	インテリジェント信号線 2芯,E-CON 信号線 2芯		
	換気ファン接続	機器本体より駆動		
	吹出口	下吹き出し(前後自動、左右手動)		
	熱動弁	あり		
暖房運転	損失水頭 (kPa)	11.4		
	待機時消費電力	0.8W		
	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転		
	風量切換	急速/強/弱/エコ		
	風量 (m³/min)	急速/強/弱/エコ 8.5/5.3/4.4/5.0		
	騒音 (dB(A))	急速/強/弱/エコ 46/36/33/35		
	消費電力 (W)	急速/強/弱/エコ 26/16/12/14		
	切タイマー	最大6時間		
	入タイマー	最大24時間		
	温度設定	5段階(高・中高・中・中低・低)		
乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転		
	風量切換	自動	タイマー	エコ
	風量循環 (m³/min)換気	8.5	8.5	6.5
	騒音 (dB(A))	1.5	1.5	1.5
	消費電力 (W)	48	48	43
	切タイマー	31	31	26
	切タイマー	—	最大8時間	—
換気運転	各要素の作動	換気ファンの運転		
	風量切換	自動/強/弱		
	風量 (m³/min)	自動/強/弱 1.5/1.5/1.0		
	騒音 (dB(A))	自動/強/弱 39/39/35(機器下) 自動/強/弱 44/44/41(排気口)		
	消費電力 (W)	自動/強/弱 11/11/7		
涼風運転	切タイマー	強/弱 最大12時間		
	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転		
	風量切換	強/弱		
	風量 (m³/min)	循環：強/弱 5.0/3.9 換気：強/弱 1.0/1.0		
	騒音 (dB(A))	強/弱 38/35		
イオン運転	消費電力 (W)	強/弱 16/13		
	切タイマー	最大12時間		
	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転		
	風量切換	浴室		衣類
	風量循環 (m³/min)換気	9.0		9.0
安全装置仕様	騒音 (dB(A))	1.5		1.5
	消費電力 (W)	50		50
	切タイマー	38		38
	切タイマー	—		最大1時間
	冷風防止装置	温水温度サーミスタ検知(約40℃)		
安全装置仕様	凍結予防装置	室温サーミスタ5℃以下,浴暖湯温サーミスタ15℃以下で熱動弁ON、室温サーミスタ7℃以上,浴暖湯温サーミスタ40℃以上でOFF		
	過熱防止装置	室温サーミスタ50℃以上で熱動弁閉、48℃以下で復帰		
	停電安全装置	電子制御装置による瞬時停電保護		
	漏電安全装置	なし(専用熱源機以外の組み合わせ時は、施工時に専用回路に漏電ブレーカーを組込み)		
	エラー表示 (本体表示ランプおよび熱源機にて表示)	サーミスタ断線、短絡検知、モーター断線検知(回転数検知) 暖房配管逆接続検知(自動試運転時のみ)、湯水検知(双方向通信のみ) 熱動弁開故障検知		
	湯水予防装置	熱源源からの指示		
	湯水予防装置	熱源源からの指示		
	湯水予防装置	熱源源からの指示		
	湯水予防装置	熱源源からの指示		
	湯水予防装置	熱源源からの指示		
	湯水予防装置	熱源源からの指示		

※騒音値は、弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値；機器前方1m、機器下方0.8mの位置で測定、排気口騒音値；排気出口から1mの位置で測定)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁掛け式
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4123AUSK-P
	メーカー型式	RBH-W415KP

整理No.