

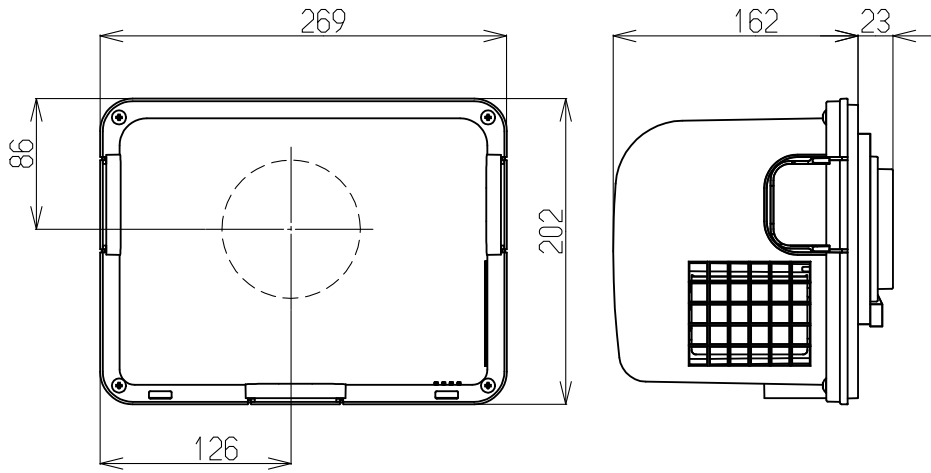
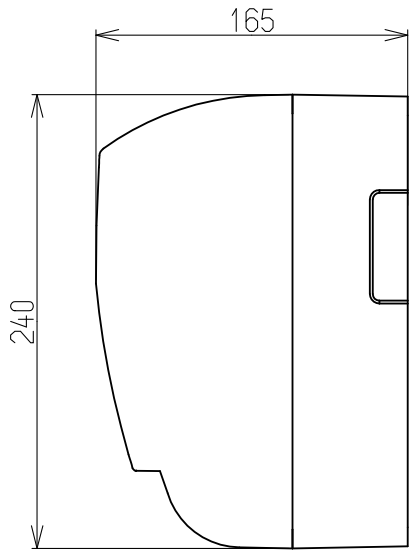


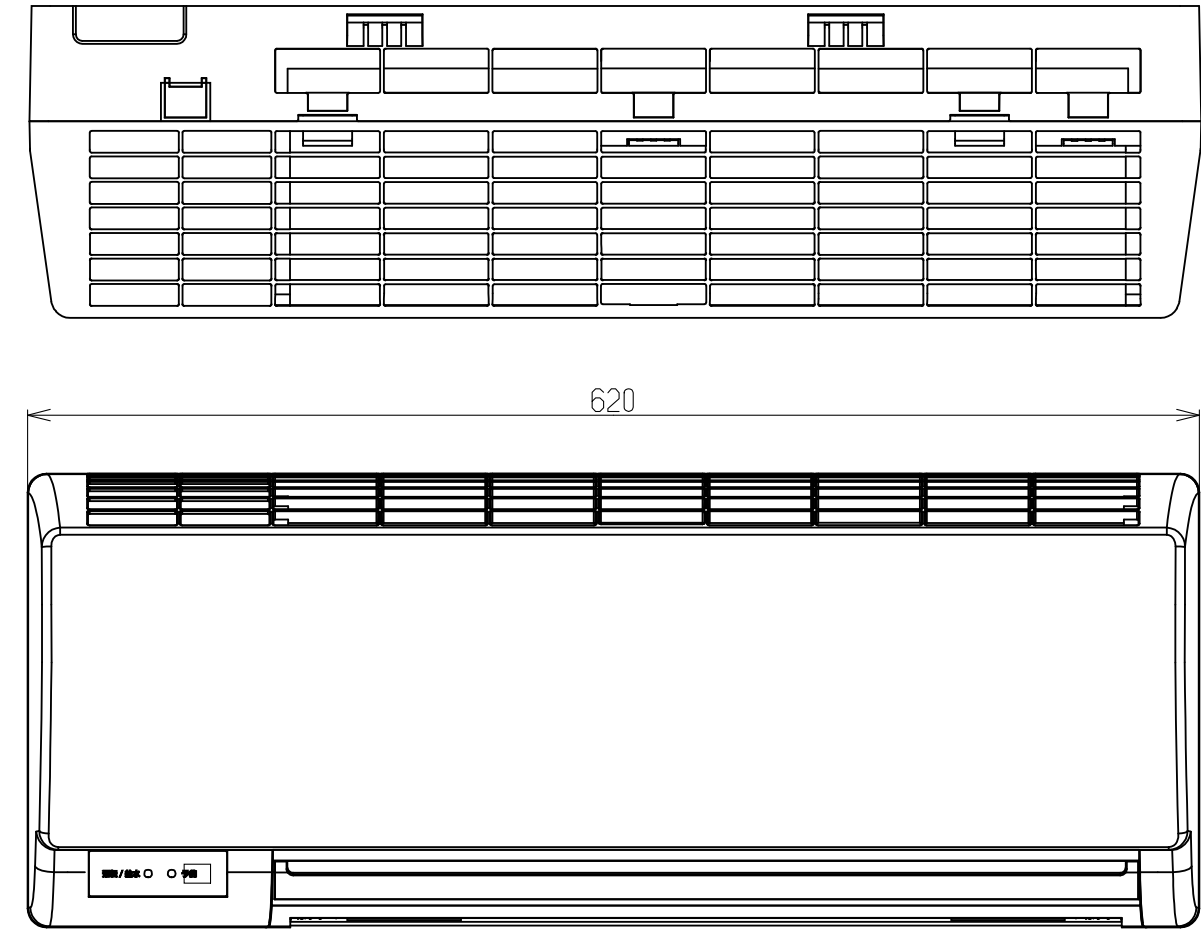

換気ユニット

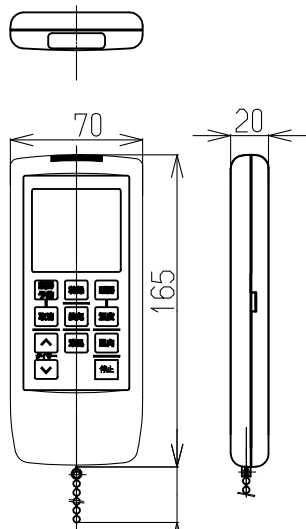

ワイヤレスリモコン

(単位:mm)				
名 称		浴室暖房乾燥機		
型 式		HBD-4123AUSK		
設 置 方 式		壁掛設置		
外 形 寸 法 (mm)		本体：高さ240×幅620×奥行165		
		換気ユニット：高さ202×幅269×奥行162		
質 量 (kg)		本体：6.0(運転時)換気ユニット：2.1		
基本仕様	能力	加 熱 能 力	4.07kW(3,500kcal/h)	
		適用浴室サイズ	2.0坪以下のシステムバス及び在来工法バス	
	接 続	電 源	AC100V 3芯(1芯はアース)50-60Hz	
		配 管 壁 穴	φ100	
	続	温 水	80℃ 2L/min 7A(クイックファスナー接続)本体背面部接続	
		取 出 し 方 向	4方向(背面、左面、右面、上面)	
	信号線	インテリジェント信号線	2芯,E-CON 信号線 2芯	
		換気ファン接続	機器本体より駆動	
	吹 出 口	下吹き出し(前後自動、左右手動)		
	熱 動 弁	あり		
損 失 水 頭 (kPa)	11.4			
待 機 時 消 費 電 力	0.8W			
暖房運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファンの運転		
	風 量 切 換	急速／強／弱／エコ		
	風 量 (m³/min)	急速／強／弱／エコ 8.5／5.3／4.4／5.0		
	騒 音 (dB(A))	急速／強／弱／エコ 46／36／33／35		
	消 費 電 力 (W)	急速／強／弱／エコ 26／16／12／14		
	切 タ イ マ ー	最大6時間		
	入 タ イ マ ー	最大24時間		
温 度 設 定	3段階(高・中・低)			
乾燥運転	各要素の作動	熱源機＋循環ファン＋換気ファン＋プラズマクラスターの運転		
	風 量 切 換	急速	標準	エコ
	風 量 循 環 (m³/min)換 気	8.5	6.5	6.5
	騒 音 (dB(A))	1.5	1.5	1.5
	消 費 電 力 (W)	48	43	43
	切 タ イ マ ー	31	26	26
	切タイマー	最大8時間	最大8時間	—
換気運転	各要素の作動	換気ファンの運転		
	風 量 切 換	強／弱		
	風 量 (m³/min)	強／弱 1.5／1.0		
	騒 音 (dB(A))	強／弱 39／35(機器下) 強／弱 44／41(排気口)		
	消 費 電 力 (W)	強／弱 11／7		
	切タイマー	最大12時間		
涼風運転	各要素の作動	循環ファン＋換気ファンの運転		
	風 量 切 換	強／弱		
	風 量 (m³/min)	循環：強／弱 5.0／3.9 換気：強／弱 1.0／1.0		
	騒 音 (dB(A))	強／弱 38／35		
	消 費 電 力 (W)	強／弱 16／13		
	切タイマー	最大12時間		
安全装置仕様	冷風防止装置	温水温度サーミスタ検知(約40℃)		
	凍結予防装置	室温サーミスタ5℃以下,浴暖湯温サーミスタ15℃以下で熱動弁ON、室温サーミスタ7℃以上,浴暖湯温サーミスタ40℃以上でOFF		
	過熱防止装置	室温サーミスタ50℃以上で熱動弁閉、48℃以下で復帰		
	停電安全装置	電子制御装置による瞬時停電保護		
	漏電安全装置	なし(専用熱源機以外の組み合わせ時は、施工時に専用回路に漏電ブレーカーを組込み)		
	エラー表示 (本体表示ランプおよび熱源機にて表示)	サーミスタ断線、短絡検知、モーター断線検知(回転数検知) 暖房配管逆接続検知(自動試運転時のみ)、漏水検知(双方向通信のみ) 熱動弁開故障検知		
	漏水予防装置	熱源源からの指示		

※騒音値は、弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値；機器前方1m、機器下方0.8mの位置で測定、排気口騒音値；排気出口から1mの位置で測定)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁掛け式
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4123AUSK
	メーカー型式	RBH-W415K

整理No.