

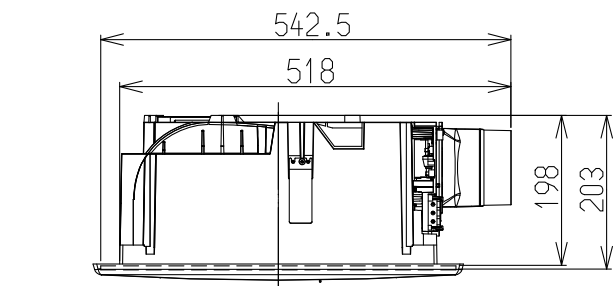
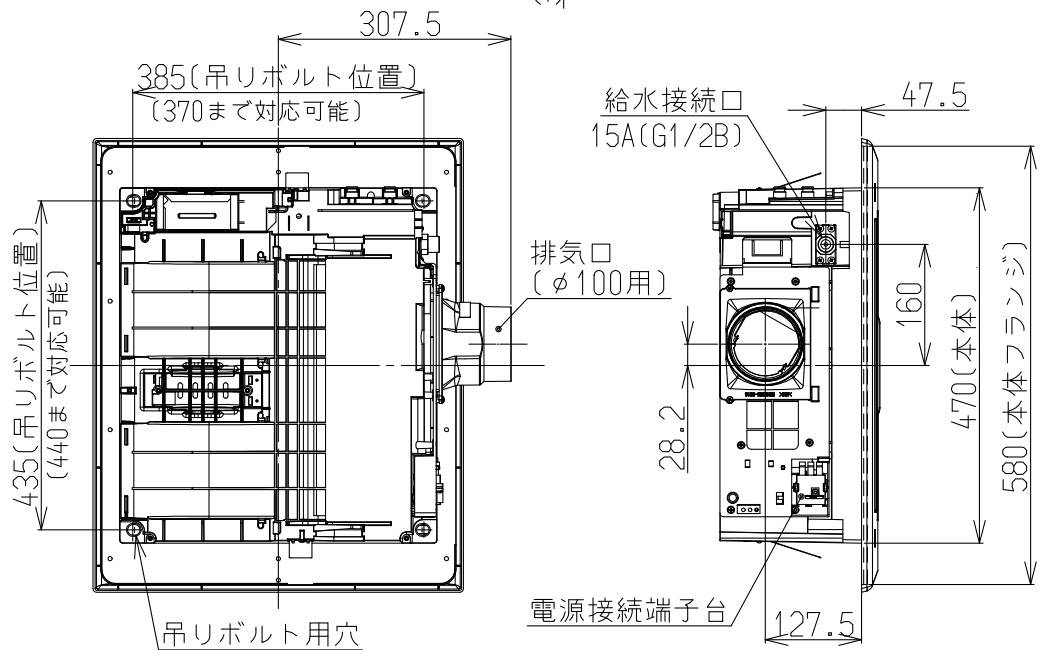



(単位:mm)

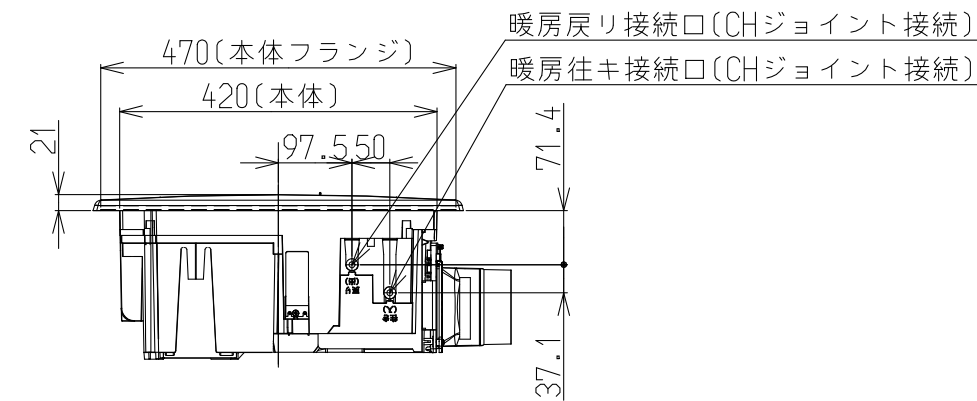


脱衣室リモコン

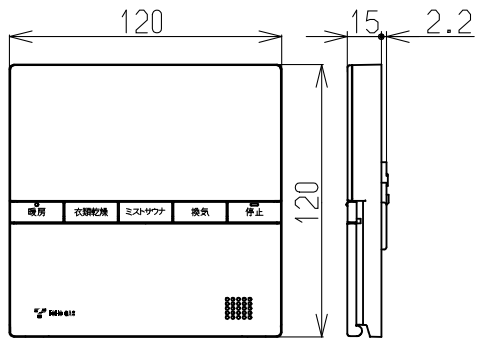

浴室リモコン

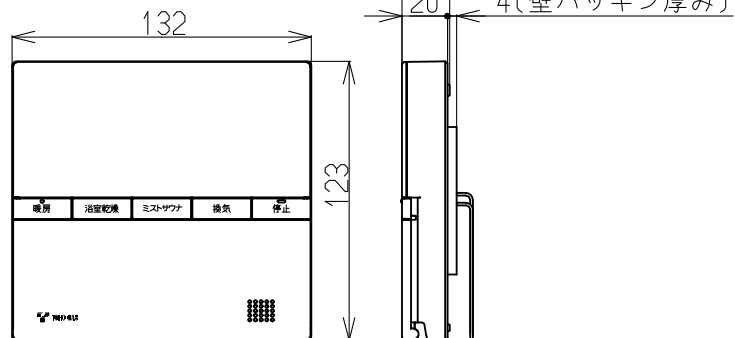

天井開口寸法

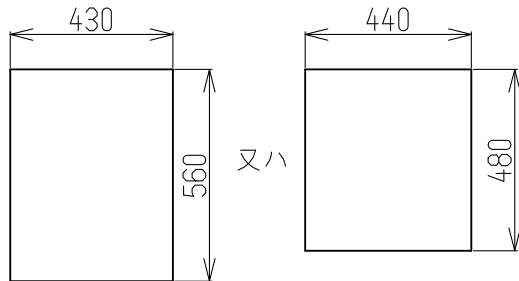

操作部	脱衣室用	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、浴室乾燥スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、カビガードミストスイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルターリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ
	浴室用	暖房スイッチ、浴室乾燥スイッチ、ミストサウナスイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、水ミストスイッチ、涼風スイッチ、温度スイッチ、風向スイッチ、浴室換気切スイッチ、時間/選択スイッチ
消費電力(W)	暖房運転	強:30 / 弱:13 / エコ:30
	浴室乾燥	自動:35 / エコ送風:31 エコ温風:31 / タイマー:35
	衣類乾燥	自動:43 / エコ送風:32 エコ温風:32 / タイマー:43
	ミストサウナ運転	強:30 / 弱:16
	水ミスト運転	強:30 / 弱:16
	カビガードミスト運転	60
	涼風運転	強:32 / 弱:19
	換気運転	自動:7 / タイマー:7 (静圧0Pa時)
	24時間換気	4~6
	イオン運転	浴室涼風:51 浴室送風:42/ 衣類:51
待機時	待機時	1
	ミスト噴霧量	0.44L/min
	ミスト運転時(10分運転時)の水使用量・ガス消費量	水使用量 4.4L ガス消費量 0.098m ³ (外気温15℃ 給水温15℃)
	安全装置	浴室過熱防止・冷風防止、停電時安全、凍結予防、漏電時安全
	給水装置認証番号	NC8004


イオン運転	各要素の作動	循環ファン+プラズマクラスターの運転		
	コース切換	浴室		衣類
風量(m ³ /min)	循環	6.1	6.5	6.1
	換気	1.33(80m ³ /h)	—	1.33(80m ³ /h)
騒音値(dB(A))		50		
タイマー		— 切タイマー最大6時間		

※騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値: 機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)

能力	型式	HBD-4124ACSK-JMP ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(24時間1室換気タイプ)				
	設置方式	天井埋め込み式				
	適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス				
	加熱能力(kW)	暖房:4.1(吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min) ミストサウナ6.0:(暖房循環量3.3L/min、ミスト温度60℃ 給水温度15℃、給水圧 0.2MPa)				
寸法	本体寸法	高さ198X幅470X奥行518				
	フロントパネル寸法	高さ21X幅600X奥行490				
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm ²		吹出口:270cm ²		
	吊りボルト位置	385X435				
接続	天井有効高さ	250以上				
	リモコン寸法	脱衣室用	高さ120X幅120X奥行15	浴室用	高さ123X幅132X奥行21	
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続				
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ-接続				
暖房運転	温水	80℃ 3.3L/min 10A樹脂管(クイックファスナー-接続)				
	給水	15A(G1/2B)				
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯				
	換気	φ100ダクト				
質量(kg)	本体:10 (運転時 11)					
	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転				
	風量(m ³ /min)	強:6.0 / 弱:3.5 / エコ:6.0				
	風量・コース切換	強/弱/エコ				
浴室乾燥運転	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)				
	騒音値 (dB(A))	強:45 / 弱:32 / エコ:45				
	タイマー	切タイマー-最大8時間				
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+プラズマクラスターの運転				
衣類乾燥運転	コース切換	自動	エコ		タイマー	
	風量 (m ³ /min)	循環	5.5	送風 5.1	温風 5.1	5.5
		換気	1.33(80m ³ /h)			
	騒音値 (dB(A))	45	45	44	45	
タイマー	切タイマー-最大 8時間					
ミスト運転	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)				
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+プラズマクラスターの運転				
	コース切換	自動	エコ		タイマー	
	風量 (m ³ /min)	循環	6.0	送風 5.1	温風 5.1	6.0
換気		1.67(100m ³ /h)	1.33(80m ³ /h)	1.33(80m ³ /h)	1.67(100m ³ /h)	
騒音値 (dB(A))	48	45	44	48		
タイマー	切タイマー-最大 8時間					
カミビガト1連運転	乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)				
	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧				
	風量(m ³ /min)	7.2				
	騒音値	51 +ミスト音				
涼風運転	各要素の作動	循環ファンの運転				
	風量切換	強		弱		
	風量 (m ³ /min)	循環	5.1	4.4		
		換気	1.17(70m ³ /h)			—
騒音値 (dB(A))	45	42				
タイマー	切タイマー-最大12時間					
換気	各要素の作動	循環ファンの運転				
	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:1.5(90m ³ /h) (静圧0~150Pa時)				
	コース切換	自動/タイマー				
	騒音値 (dB(A))	30 (静圧0Pa時)				
24時間換気	タイマー	切タイマー-最大12時間				
	風量(m ³ /h)	設定 1	30	設定 4	60	
		設定 2	40	設定 5	70	
		設定 3	50	設定 6	80	
騒音値 (dB(A))	工場出荷時 60 22~28(静圧0Pa時)					

整理No.

◇ P - Q 特性図

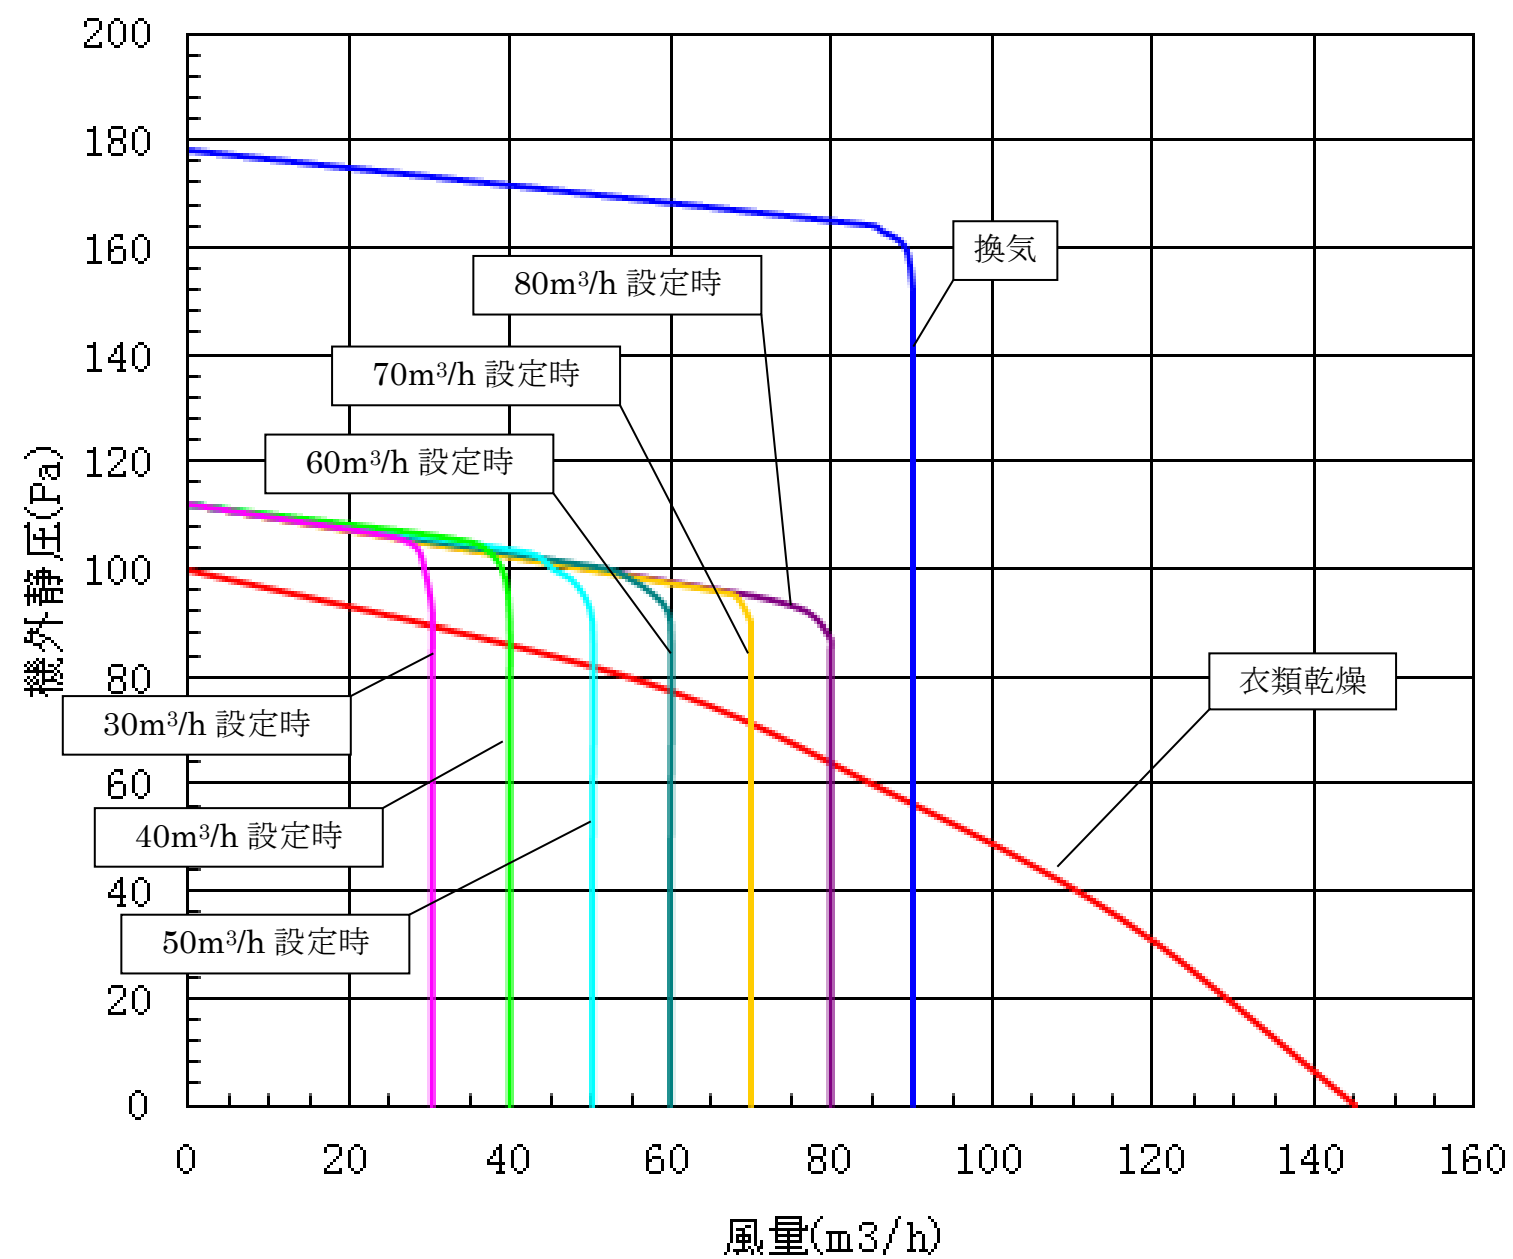

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4124ACSK-JMP
	メーカー型式	RBHM-C4102K1P