



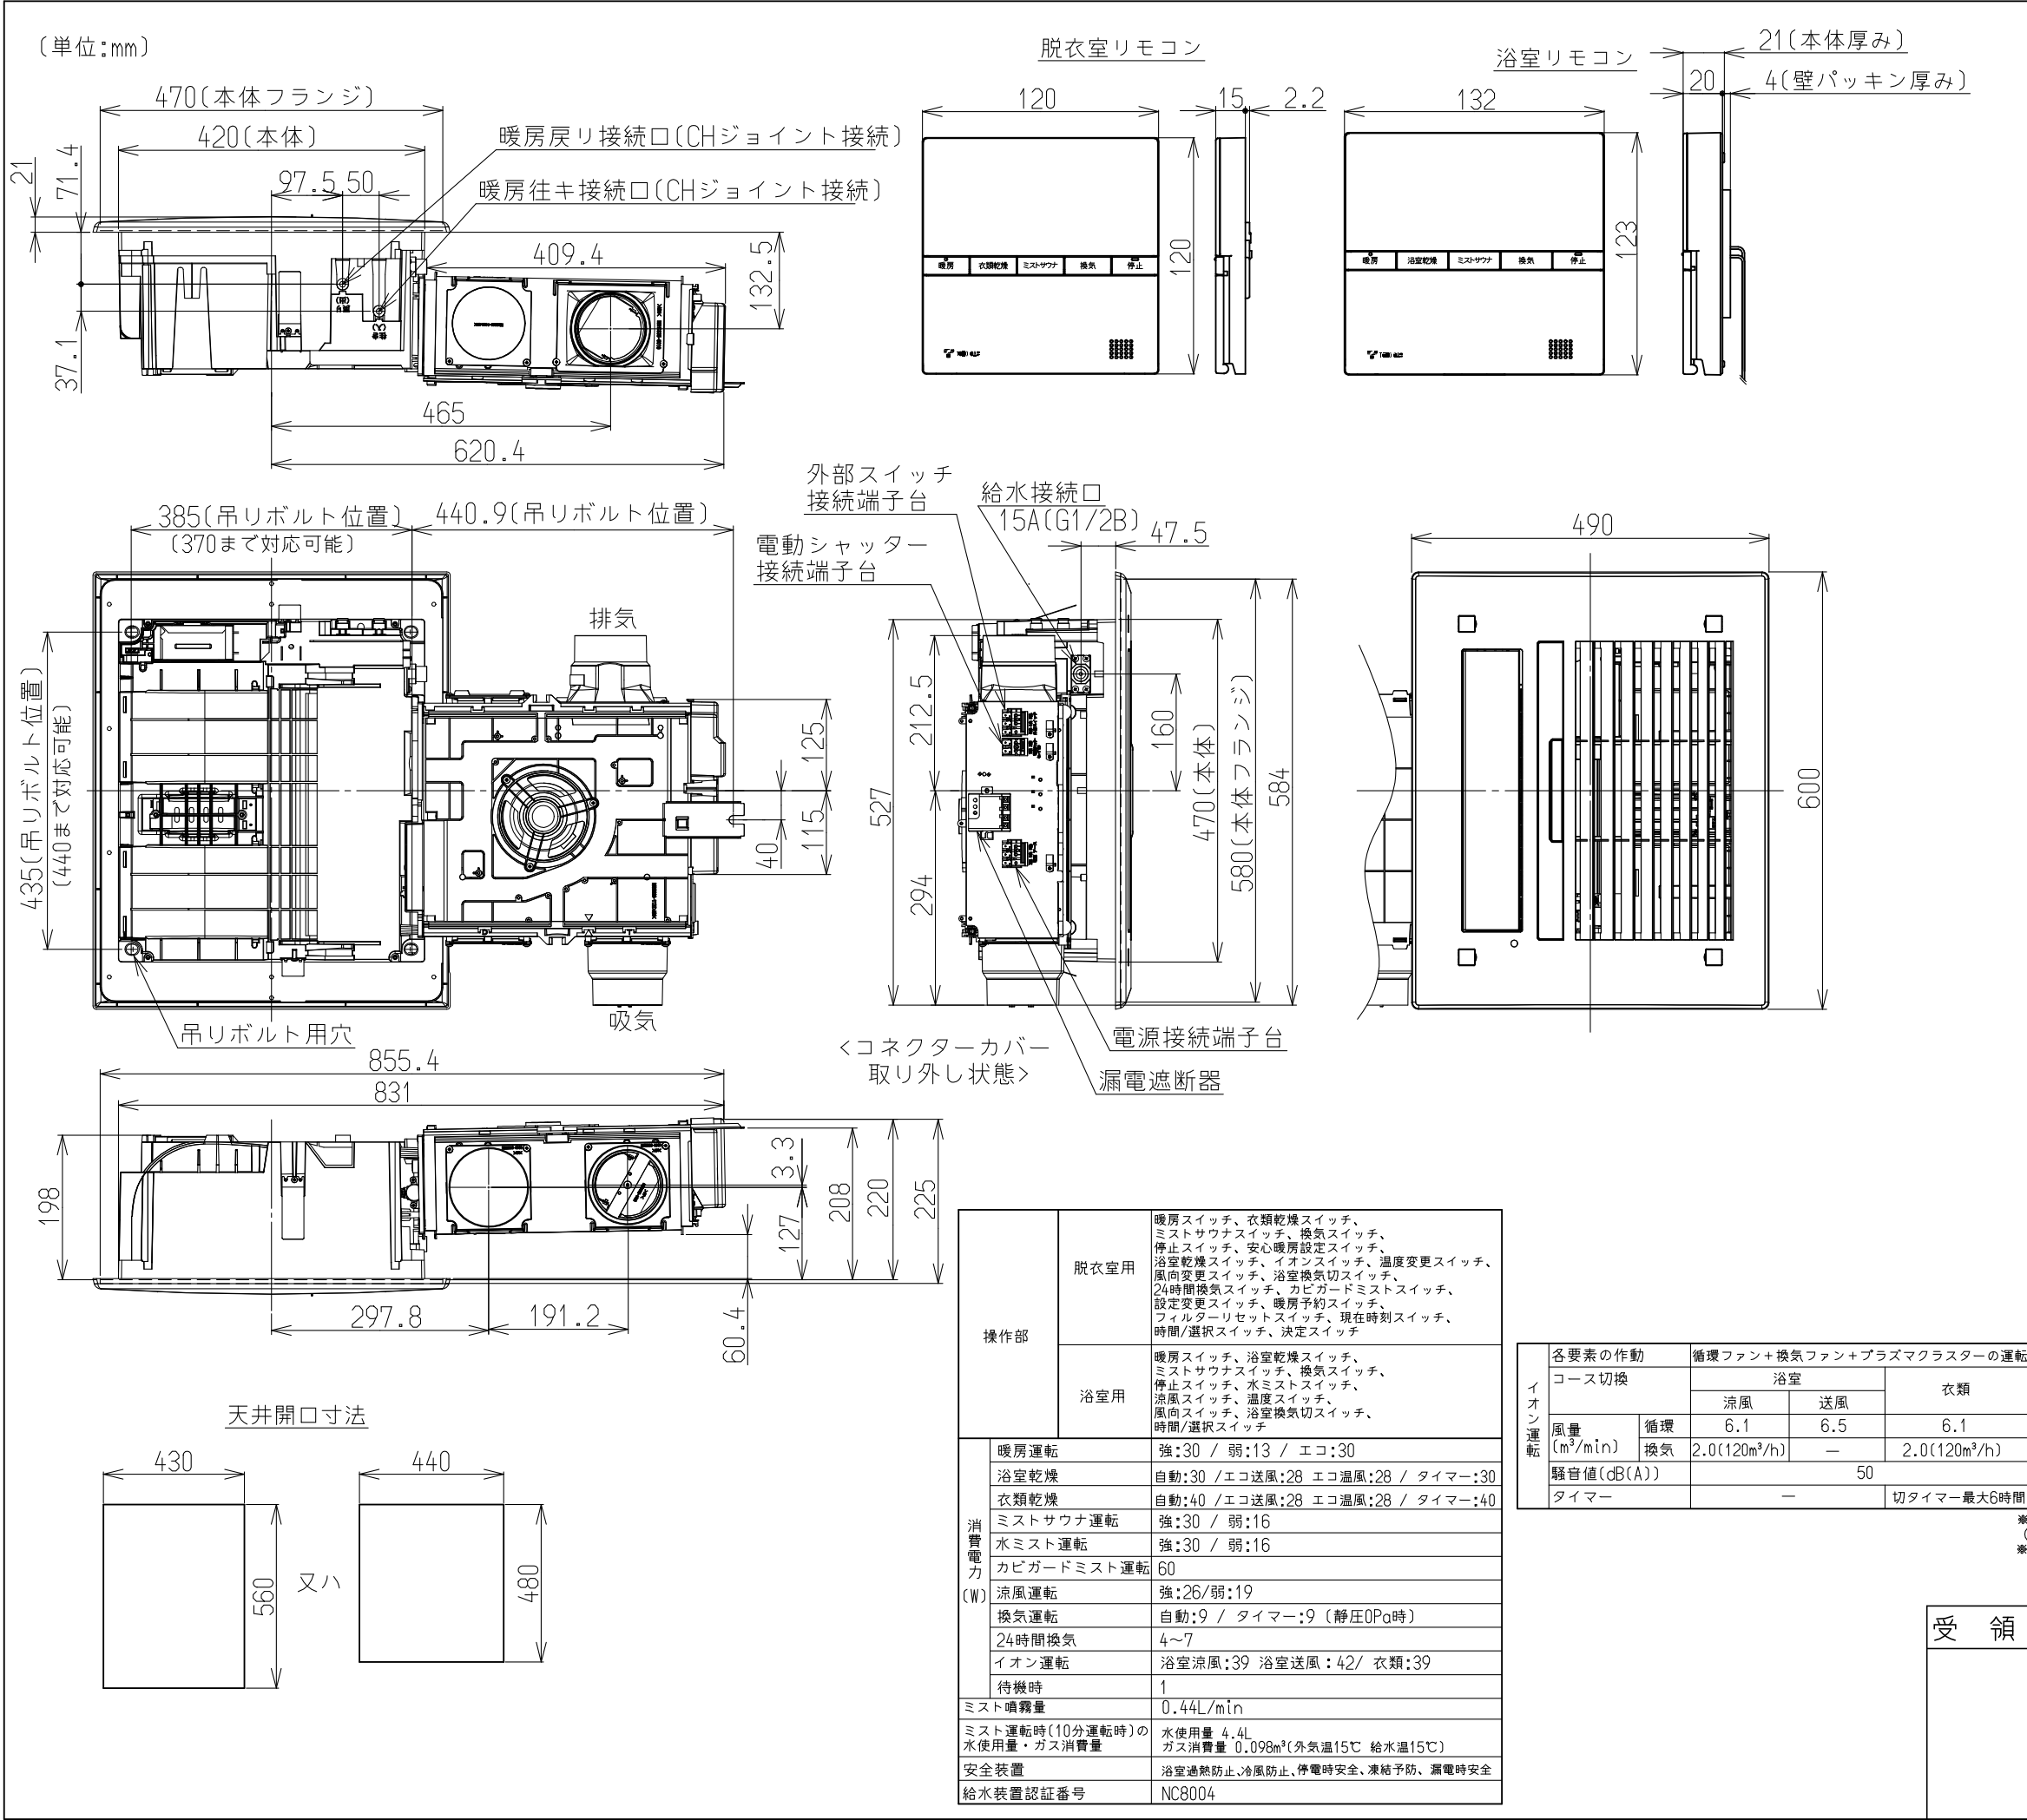

型式	HBD-4124ACSKJ2MP ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(24時間2室換気タイプ)						
設置方式	天井埋め込み式						
適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス						
加熱能力(kW)	暖房:4.1(吸込温度20℃、暖房循環量2.0L/min) ミストサウナ6.0:(暖房循環量3.3L/min、ミスト温度60℃ 給水温度15℃、給水圧 0.2MPa)						
寸法	本体寸法	高さ220X幅527X奥行831					
	フロントパネル寸法	高さ21X幅600X奥行490					
	吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm ²		吹出口:270cm ²			
	吊りボルト位置	385×435					
接続	天井有効高さ	270以上					
	リモコン寸法	脱衣室用 高さ120X幅120X奥行15		浴室用 高さ123X幅132X奥行21			
	電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続					
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続					
暖房運転	温水	80℃ 3.3L/min 10A樹脂管(クイックファスナー接続)					
	給水	15A(G1/2B)					
	信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯					
	換気	φ100ダクト					
質量(kg)	本体:9.5、換気ボックス:3.5(運転時 14(換気ボックス含む))						
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転					
	風量(m ³ /min)	強:6.0 / 弱:3.5 / エコ:6.0					
	風量・コース切換	強/弱/エコ					
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)					
	騒音値 (dB(A))	強:45 / 弱:32 / エコ:45					
	タイマー	切タイマー最大6時間					
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転					
衣類乾燥運転	コース切換	自動	エコ		タイマー		
			送風	温風			
	風量(m ³ /min)	循環	5.5	5.1	5.1		
		換気	2.0(120m ³ /h) (静圧0~150Pa時)				
	騒音値 (dB(A))	45	45	44	45		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)					
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラズマクラスターの運転					
	コース切換	自動	エコ		タイマー		
			送風	温風			
風量(m ³ /min)	循環	6.0	5.1	5.1			
	換気	2.5(150m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	2.0(120m ³ /h) (静圧0~150Pa時)	2.0(120m ³ /h) (静圧0~150Pa時)			
騒音値 (dB(A))	48	45	44	48			
タイマー	切タイマー最大 8時間						
乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)						
ミスト運転		ミストサウナ		水ミスト			
	風量切換	強	弱	強	弱		
	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧		熱源機+ミスト噴霧			
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)					
	風量(m ³ /min)	4.4	—	4.4	—		
	騒音値 (dB(A))	40 +ミスト音	ミスト音	40 +ミスト音	ミスト音		
	タイマー	切タイマー最大1時間					
カミビスガ1連運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転+ミスト噴霧					
	風量(m ³ /min)	7.2					
	騒音値 (dB(A))	51 +ミスト音					
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転					
	風量切換	強		弱			
	風量(m ³ /min)	循環	5.1	4.4			
		換気	1.67(100m ³ /h)(静圧0~150Pa時)				
	騒音値 (dB(A))	45	42				
	タイマー	切タイマー最大12時間					
換気	各要素の作動	換気ファンの運転					
	風量(m ³ /min)	自動、タイマー:2.25(135m ³ /h)(静圧0~150Pa時)					
	コース切換	自動/タイマー					
	騒音値 (dB(A))	28 (静圧0Pa時)					
タイマー	切タイマー最大12時間						
24時間換気	風量(m ³ /h)	設定 1	30	設定 4	60	設定 7	100
		設定 2	40	設定 5	80	設定 8	110
		設定 3	50	設定 6	90		
	騒音値 (dB(A))	工場出荷時 80 21~25(静圧0Pa時)					
騒音値は弊社無響室でのデータです。 機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定) 24時間換気風量が乾燥・涼風・イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも 上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。							
印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社						
設置方式	天井埋め込み型						
名 称	浴室暖房乾燥機						
東 邦 型 式	HBD-4124ACSKJ2MP						
メーカ－型式	RBHM-C4102K2P						

◇ P－Q特性図

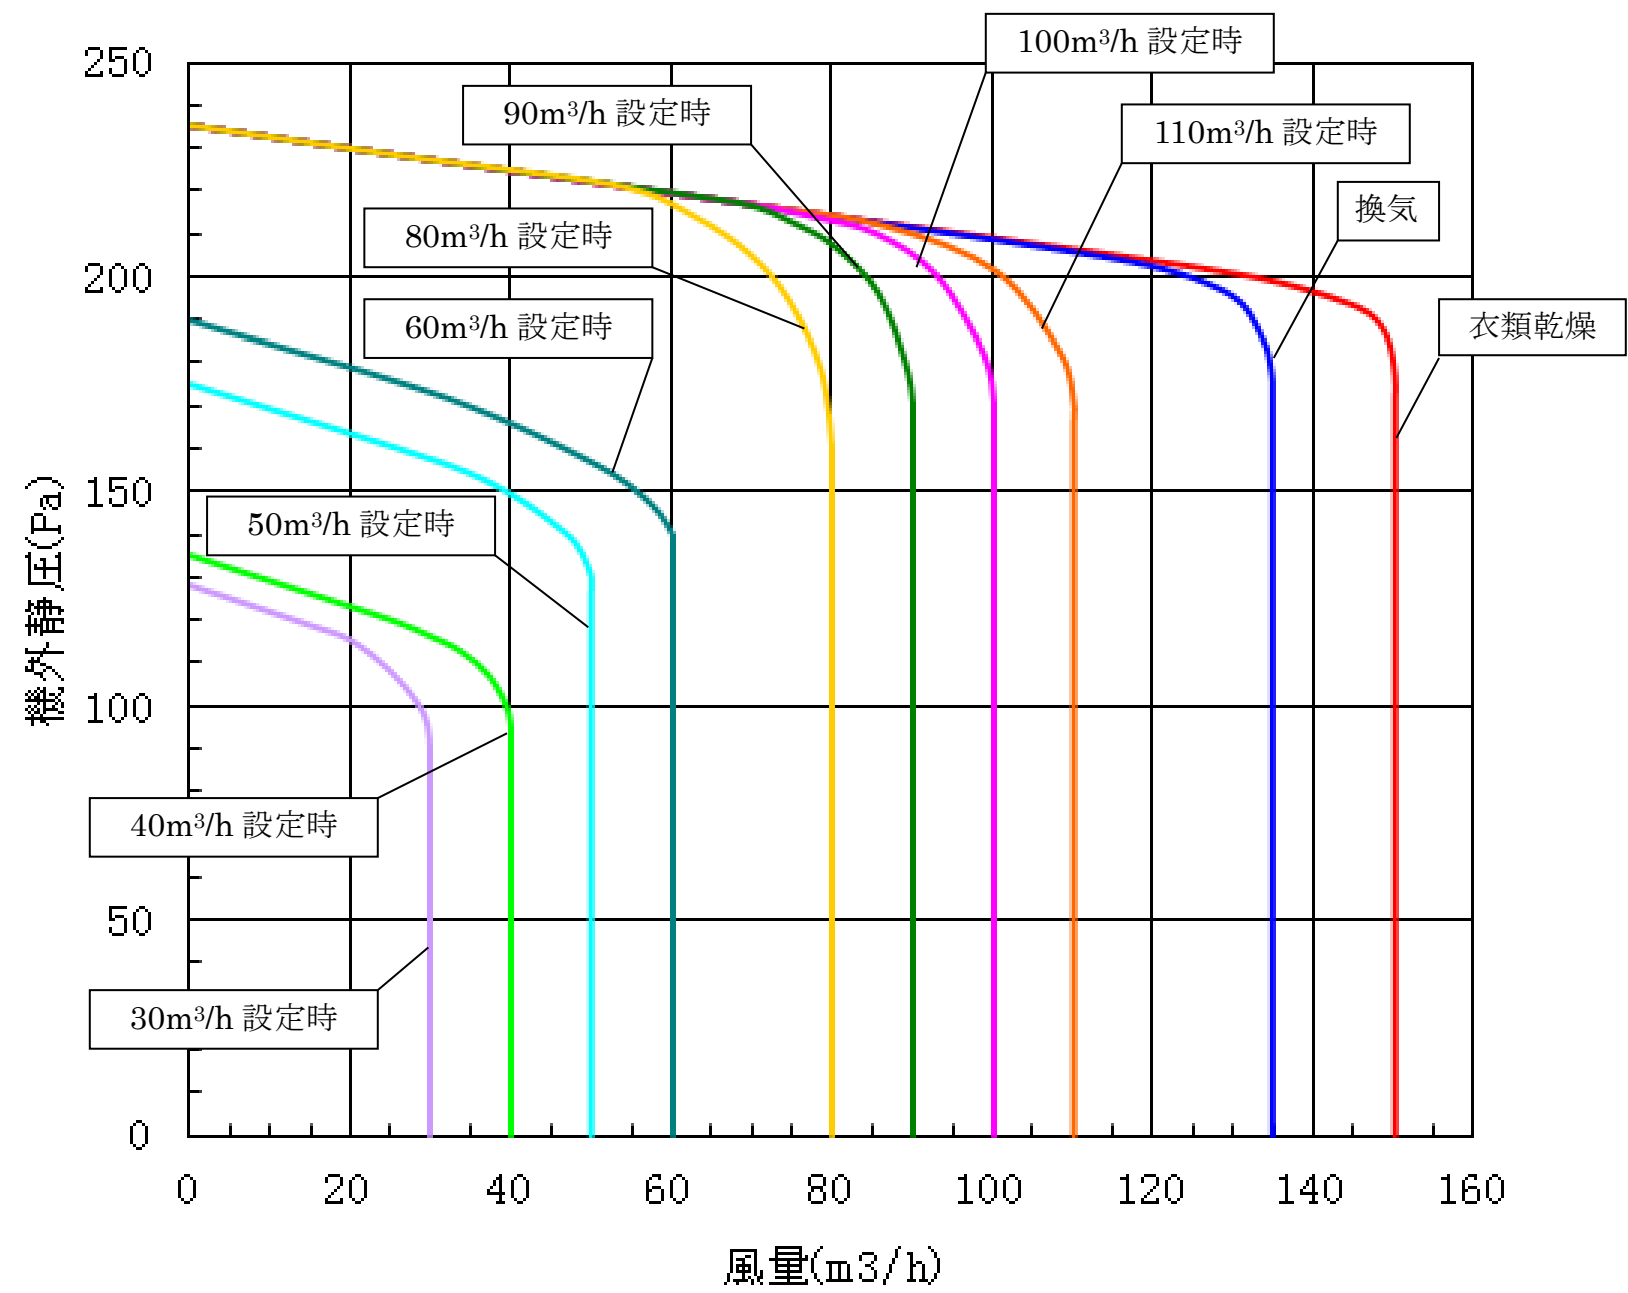

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4124ACSKJ2MP
	メーカー型式	RBHM-C4102K2P