

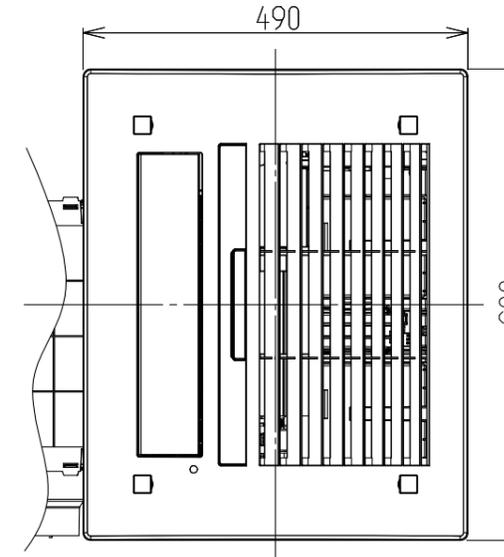
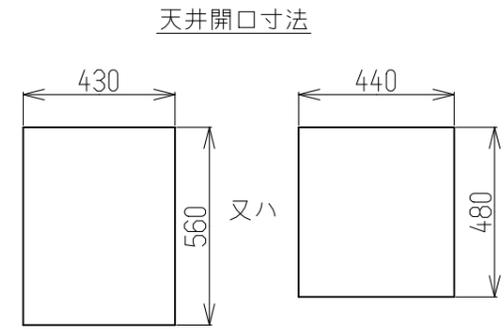


(単位:mm)

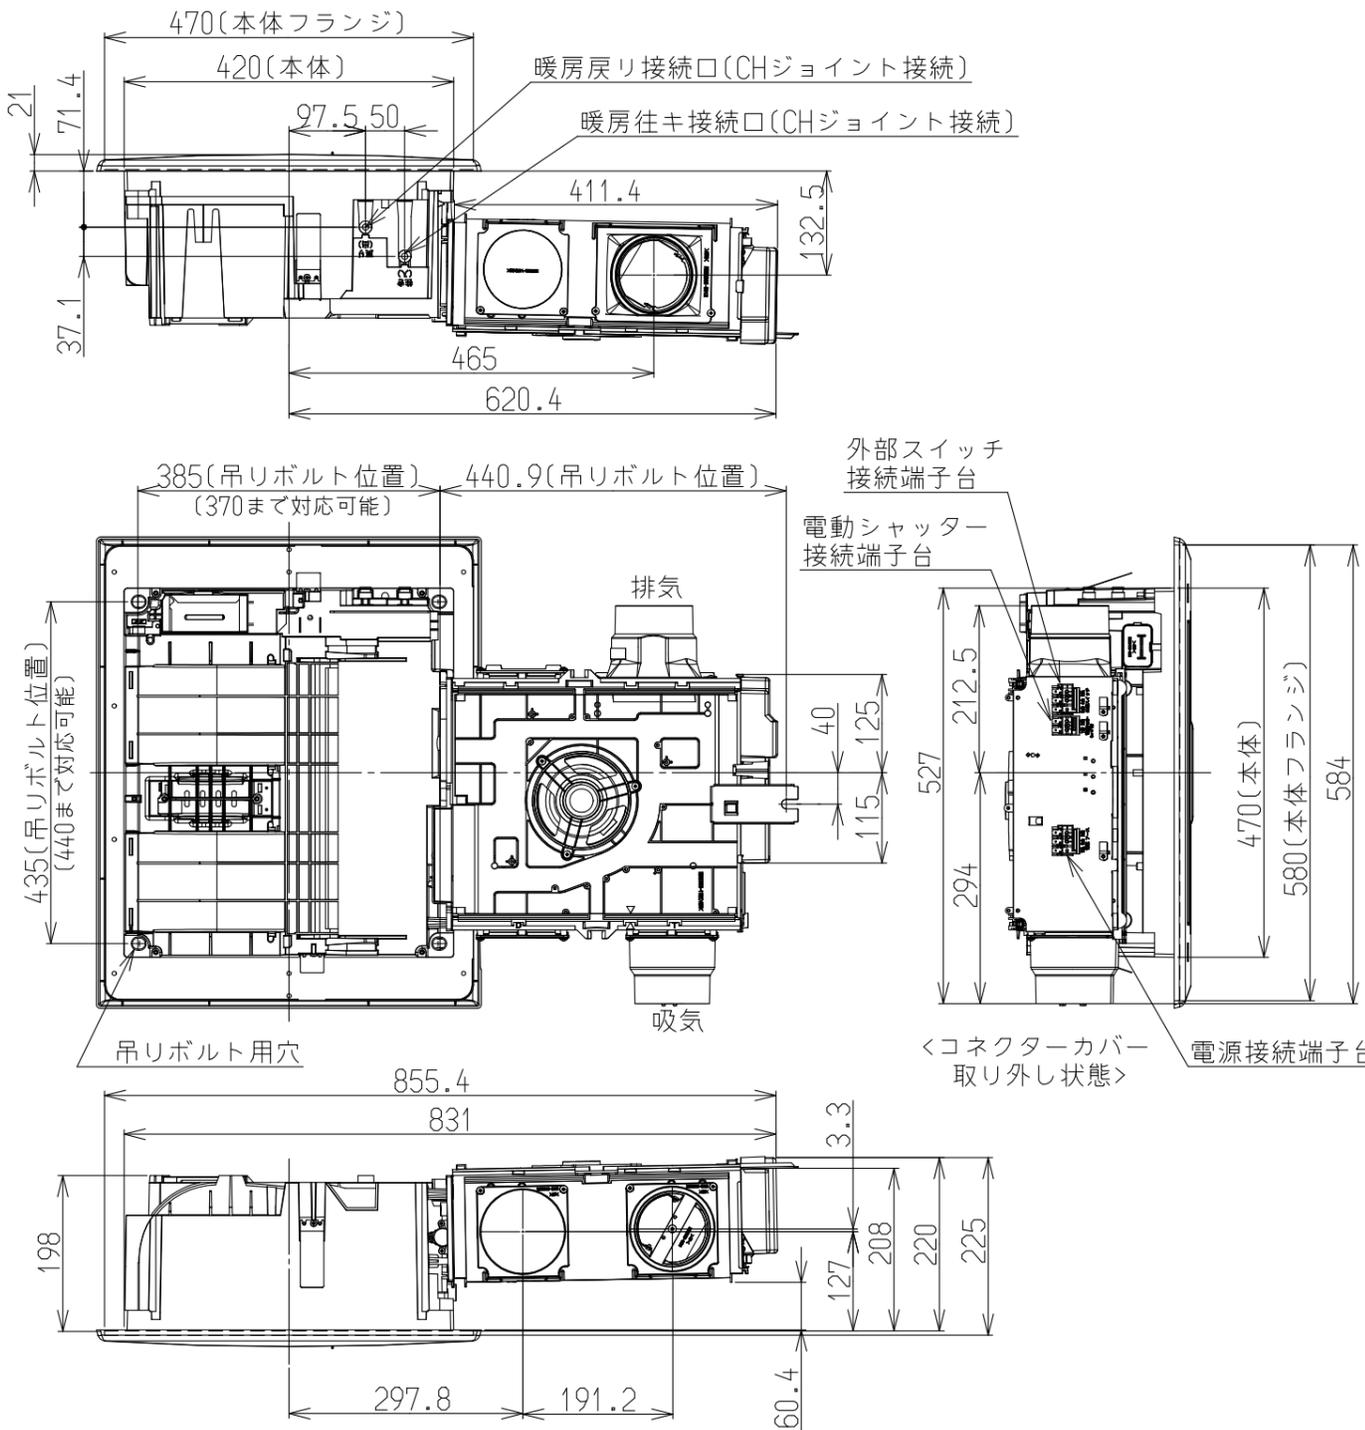

操作部	暖房スイッチ、衣類乾燥スイッチ、浴室乾燥スイッチ、換気スイッチ、停止スイッチ、安心暖房設定スイッチ、涼風スイッチ、イオンスイッチ、温度変更スイッチ、風向変更スイッチ、浴室換気切スイッチ、24時間換気スイッチ、設定変更スイッチ、暖房予約スイッチ、フィルタリセットスイッチ、現在時刻スイッチ、時間/選択スイッチ、決定スイッチ
暖房運転	強:30 / 弱:13 / エコ:30
浴室乾燥	自動:30 / エコ送風:27 / エコ温風:28 / タイマー:30
衣類乾燥	自動:40 / エコ送風:27 / エコ温風:28 / タイマー:40
涼風運転	強:26 / 弱:19
換気運転	自動:9 / タイマー:9 (静圧0Pa時)
24時間換気	4~7
イオン運転	浴室涼風:39 / 浴室送風:42 / 衣類:39
待機時	1
安全装置	浴室過熱防止、冷風防止、停電時安全、凍結予防

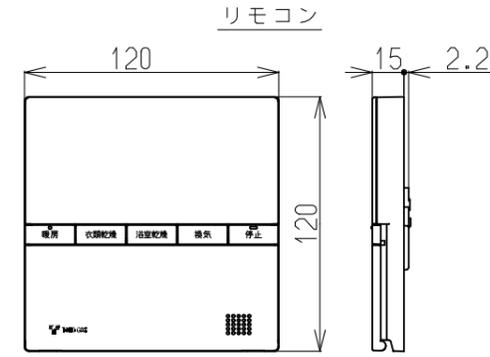


型式	HBD-4124ACSKJ2P 浴室暖房乾燥機(24時間2室換気タイプ)						
設置方式	天井埋め込み式						
適用浴室サイズ	1.5坪以下のユニットバス						
加熱能力(kW)	暖房:4.1(吸込温度20℃,暖房循環量2.0L/min)						
本体寸法	高さ220X幅527X奥行831						
フロントパネル寸法	高さ21X幅600X奥行490						
吸込/吹出口有効面積	吸込口:250cm ²	吹出口:270cm ²					
吊りボルト位置	385X435						
天井有効高さ	230以上						
リモコン寸法	高さ120X幅120X奥行15						
電源	単相100V φ1.6VVF 3芯(1芯はアース)50-60Hz 端子台接続						
リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクタ接続						
温水	80℃ 2.0L/min 7A樹脂管(クイックファスナー接続)						
信号線	インテリジェント信号線2芯 E-CON信号線2芯						
換気	φ100ダクト						
質量(kg)	本体:8、換気ボックス:3.5 (運転時 12.5(換気ボックス含む))						
暖房運転	各要素の作動	熱源機+循環ファンの運転					
	风量(m ³ /min)	強:6.0 / 弱:3.5 / エコ:6.0					
	风量・コース切換	強/弱/エコ					
	温度設定	5段(高/中高/中/中低/低)					
	騒音値 (dB(A))	強:45 / 弱:32 / エコ:45					
タイマー	切タイマー最大6時間						
浴室乾燥運転	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転					
	コース切換	自動	エコ				
			送風	温風	タイマー		
	风量(m ³ /min)	循環	5.5	5.1	5.1	5.5	
		換気	2.0(120m ³ /h) (静圧0~150Pa時)				
	騒音値 (dB(A))	45	45	44	45		
	タイマー	切タイマー最大 8時間					
	乾燥時間	自動運転時:約2時間30分~3時間(外気温15℃、湿度65%)					
	各要素の作動	熱源機+循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転					
	コース切換	自動	エコ		タイマー		
		送風	温風				
风量(m ³ /min)	循環	6.0	5.1	5.1	6.0		
	換気	2.5(150m ³ /h) (静圧0~150Pa時)					
騒音値 (dB(A))	48	45	44	48			
タイマー	切タイマー最大 8時間						
乾燥時間(実用衣類4kg)	自動運転時:約1時間30分(外気温15℃、湿度65%)						
涼風運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファンの運転					
	风量切換	強 弱					
	风量(m ³ /min)	循環	5.1	4.4			
		換気	1.67(100m ³ /h)(静圧0~150Pa時)				
騒音値 (dB(A))	45 42						
タイマー	切タイマー最大12時間						
換気	各要素の作動	換気ファンの運転					
	风量(m ³ /min)	自動、タイマー:2.25(135m ³ /h)(静圧0~150Pa時)					
	コース切換	自動/タイマー					
	騒音値 (dB(A))	28 (静圧0Pa時)					
タイマー	切タイマー最大12時間						
24時間換気	风量(m ³ /h)	設定 1	30	設定 4	60	設定 7	100
		設定 2	40	設定 5	80	設定 8	110
		設定 3	50	設定 6	90		
		工場出荷時 80					
	騒音値 (dB(A))	21~25(静圧0Pa時)					
イオン運転	各要素の作動	循環ファン+換気ファン+プラスマクラスターの運転					
	コース切換	浴室		衣類			
		涼風	送風				
	风量(m ³ /min)	循環	6.1	6.5	6.1		
		換気	2.0(120m ³ /h)		2.0(120m ³ /h)		
騒音値(dB(A))	50						
タイマー	— 切タイマー最大6時間						

*騒音値は弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値:機器フロントパネル下方1m、フロントパネル前方1mの位置で測定)
*24時間換気風量が乾燥・涼風・イオン運転の各モードで仕様表の換気風量よりも上回る時は、24時間換気風量を維持して各モードの運転を行います。

受領印	東邦ガス株式会社	
設置方式	天井埋め込み型	
名称	浴室暖房乾燥機	
東邦型式	HBD-4124ACSKJ2P	
メーカー型式	RBH-C4102K2P	

整理No.

◇ P-Q特性図

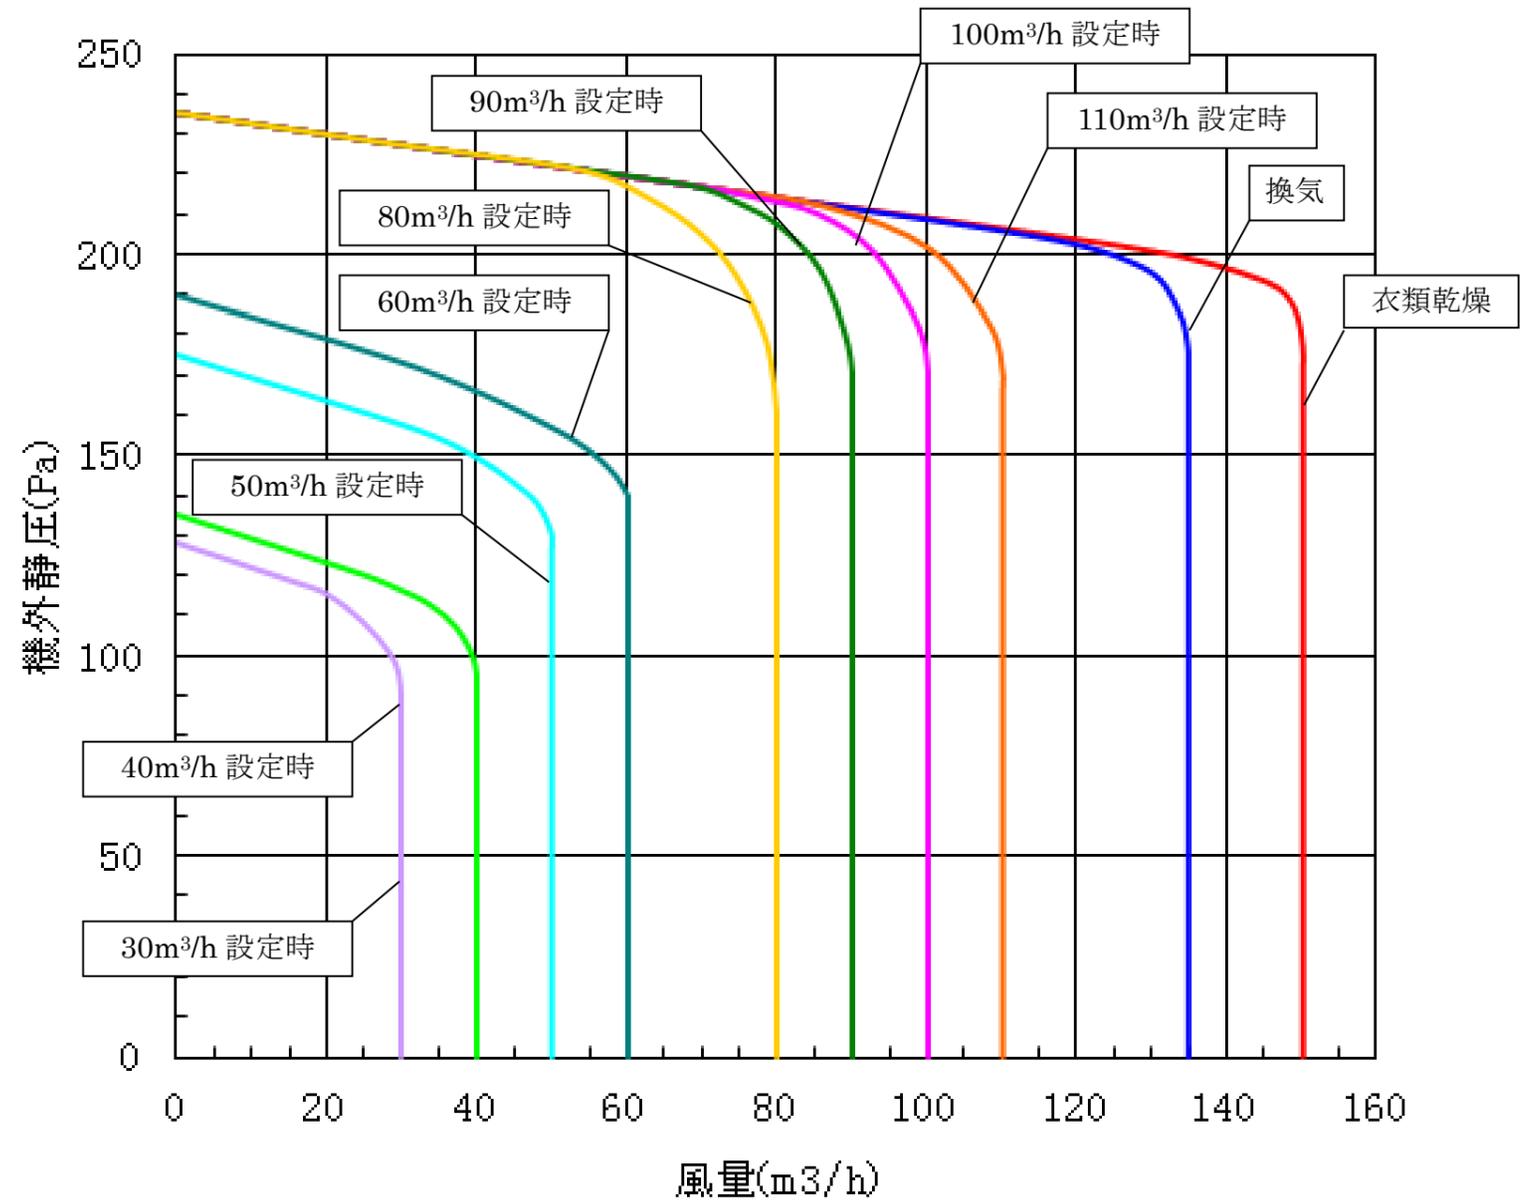

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	天井埋め込み型
	名称	浴室暖房乾燥機
	東邦型式	HBD-4124ACSKJ2P
	メーカー型式	RBH-C4102K2P