


(単位:mm)


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)	
		据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上(木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじとプラグ組合 せ時)	
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

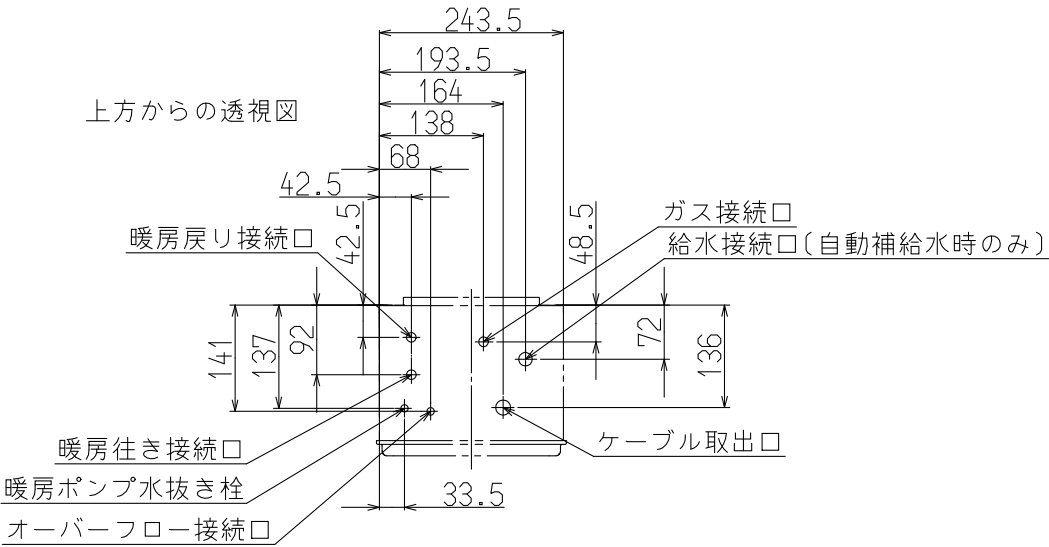

接続口	A寸法
ガス	37
給水	49
暖房行き	48
暖房戻り	48
オーバーフロー	25

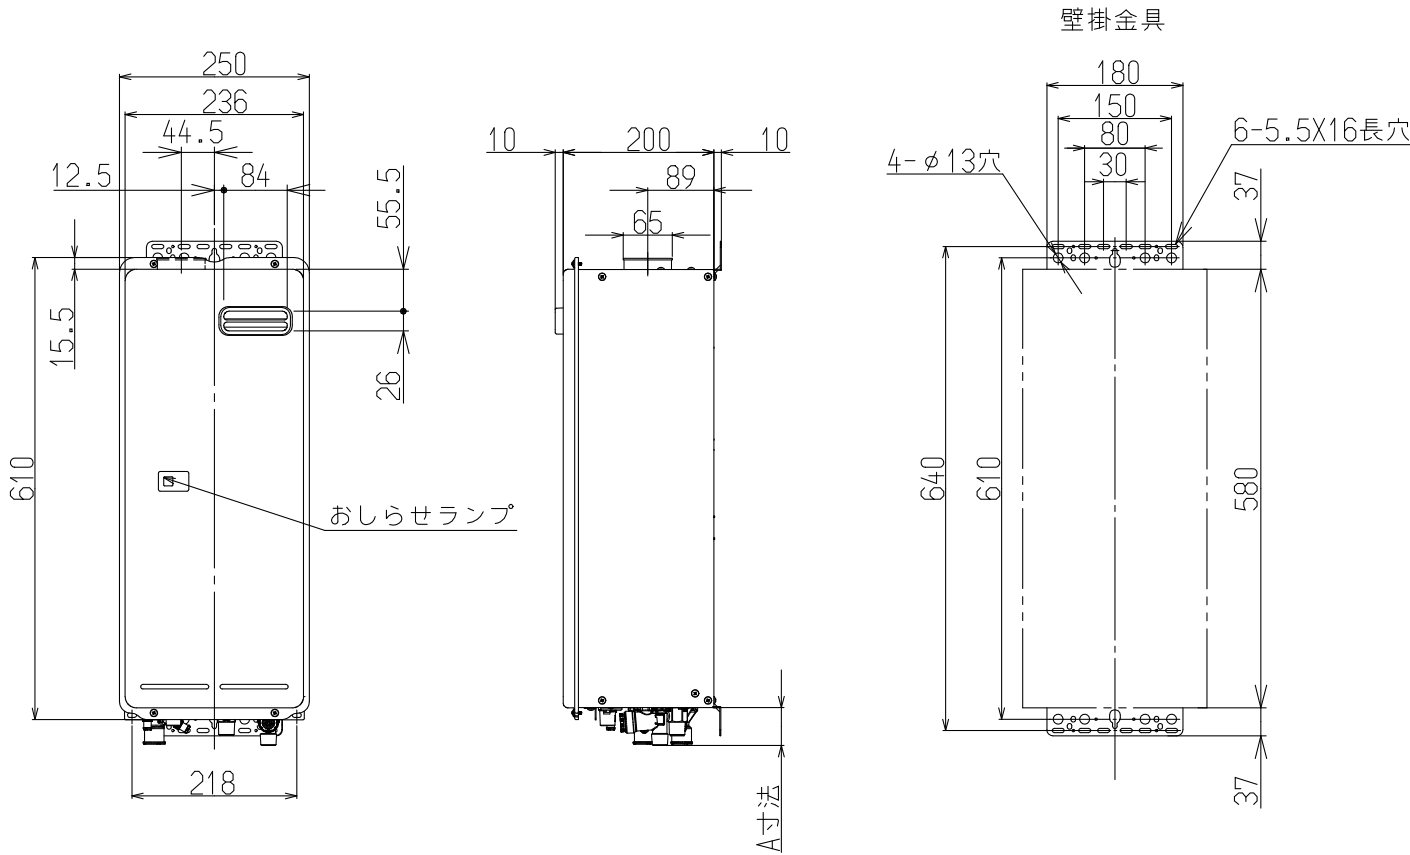

■仕様表

型式	RH-62W	
B L 型式	HS-0725ARS	
日ガス検申請型式	RH-62W	
設置方式	屋外壁掛式(側面・後面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法(mm)	H610×W250×D200	
質量(kg)	12(満水時:14)	
仕様水圧(kPa)	100~600(1~6kgf/cm ²)	
最大ガス消費量(kW)	8.6(7,400kcal/h)	
熱効率(%)	83.5	
騒音(dB(A))	45	
NOx(ppm)	60以下	
排気温度(℃)	260以下	
安全装置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置,過電流安全装置,ファン回転検出装置,暖房ポンプ回転検出装置,凍結防止装置,漏電安全装置,沸騰防止装置,誘導雷保護装置	
凍結予防	低温燃焼またはポンプ自動運転+凍結予防ヒータ(10W)	
接続	ガス	15A(R1/2)
	給水	15A(R1/2)
	暖房行き	CCH(QF16)
	暖房戻り	CCH(QF16)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力(W)	75(待機時2.0)(50-60Hz)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)	
付属品	信号線セット(一式),ねじセット	
別売品	配管カバー,据置台,排気カバー,側方排気アダプタ,防振壁掛金具,不凍液,熱動弁ヘッダー	

■能力表

暖房	暖房能力kW(kcal/h)	比例制御:7.21~3.11(6,200~2,670) ON-OFF制御:3.11~0(2,670~0)
	暖房温水(℃)	高温:80 低温:60(50・55・65・70に切替可能),50
	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	76(7.8)(6L/分)
	システム許容水量(L)	銅管:32 樹脂管:35
	補給水方式	漏水検知機能付自動補給水(給水接続時)、手動補給水も可

※手動補給水の場合、給水接続工事は不要です。

給水装置認証登録番号	NW4006
B L 認定	あり
製造ガス種	13A

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛式(側面・後面近接設置)
	名称	暖房専用熱源機
	東邦型式	HS-0725ARS
	メーカー型式	RH-62W

整理No.