


(単位:mm)

(上方からの透視図)

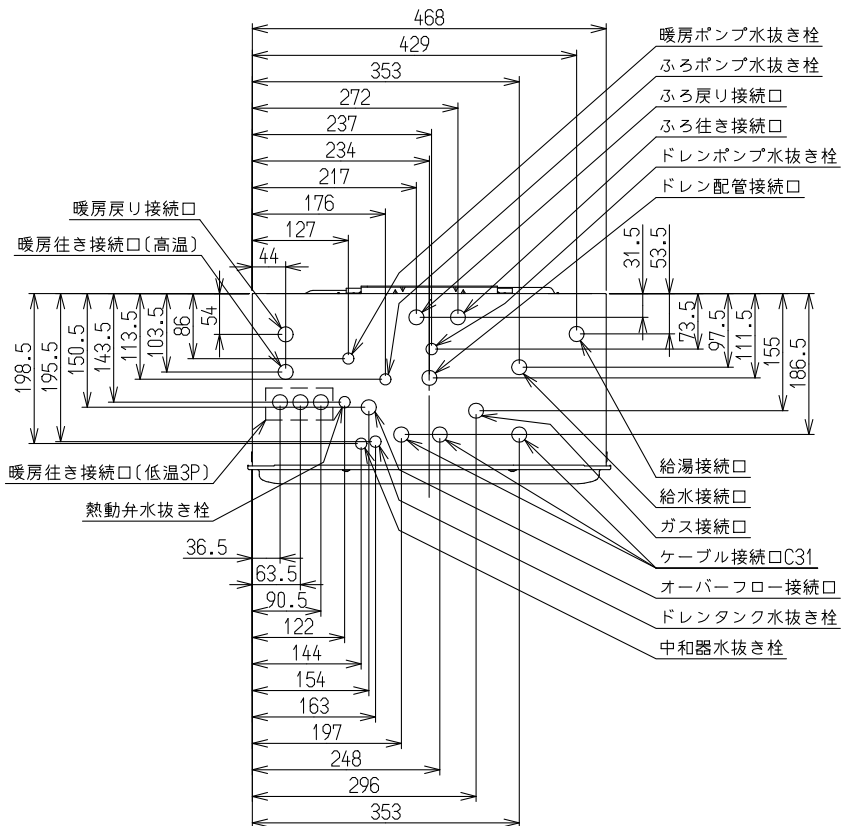

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。



固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
風呂往	39
風呂戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管	61
オーバーフロー	36

注) ドレン配管工事について

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。詳細は工事説明書を参照ください。

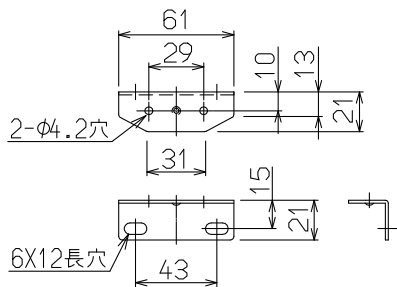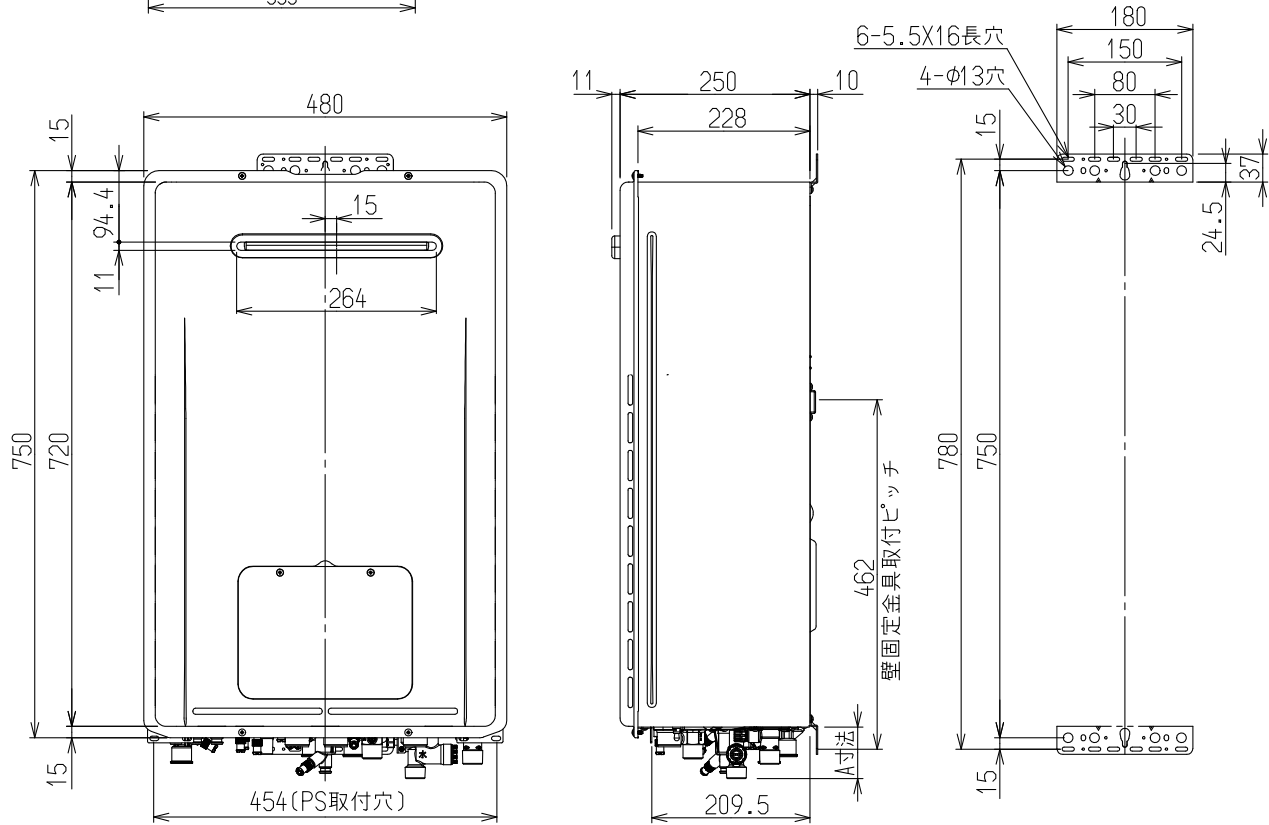

取付金具下(左右共通)
(尺度フリー)

給水装置認証登録番号	NW 2017
BL認定	あり
製造ガス種	13A

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様表

B	L	型	式	HT4222ARSAW3PM
型			式	RUFH-EP2407AW2-3
設	置	方	式	屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
給	排	気	方	強制排気方式(排気延長不可)
寸	法	(高さ×幅×奥行)		750×480(本体468)×250
質		量(kg)		34(満水時:37.5)
使	用	水	圧	100~600kPa(1~6kgf/cm ²)
最大ガス消費量 (kW)	同 時 給 湯 暖 房			57.8(49,700kcal/h)
				44.2(38,000kcal/h)
				13.7(11,800kcal/h)
熱	効	率		給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)
エ	ネ	ル	ギ	消費効率(定格)93.0
区	分	・	構	造
騒	音	(dB(A))		給湯・暖房・ふろ同時 49以下
N	O	×		(ppm)
排	気	温	度	100℃以下
ド	レ	ン	排	水
量				最大約95mL/分
安				全
装				置
凍	結	予	防	
	給	湯	暖	房
接	給	湯	暖	房
	給	湯	暖	房
続	給	湯	暖	房
	給	湯	暖	房
電	給	湯	暖	房
	給	湯	暖	房
電				源
消				費
本				体
付				属
別				売
品				

■能力表

給	給	湯	能	力(kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))
湯	給	湯	温	度	調
・	自	動	温	度	調
湯	湯	は	保	温	・
は	湯	り	湯	は	り
リ	湯	は	湯	は	り
暖	湯	は	湯	は	り
	湯	は	湯	は	り
房	湯	は	湯	は	り
	湯	は	湯	は	り
ふ	湯	は	湯	は	り
	湯	は	湯	は	り
ろ	湯	は	湯	は	り
	湯	は	湯	は	り

※1 MBC-300V(B)シリーズのリモコン接続時の値です。

■ふろ沸き上げ所要時間

条	件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を	42℃までお沸き	約12分	約14分	約17分

■ふろ自動湯はり所要時間

季	節	水	温	沸	き	上	げ	温	度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春	・	秋	15℃	42℃	約12.5分	約13.5分	約15分					

くご注意) 上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
	名 称	給湯暖房用熱源機
	東 邦 型 式	HT4222ARSAW3PM
	メ ー カ ー 型 式	RUFH-EP2407AW2-3

整理No.