


(単位:mm)

(上方からの透視図)

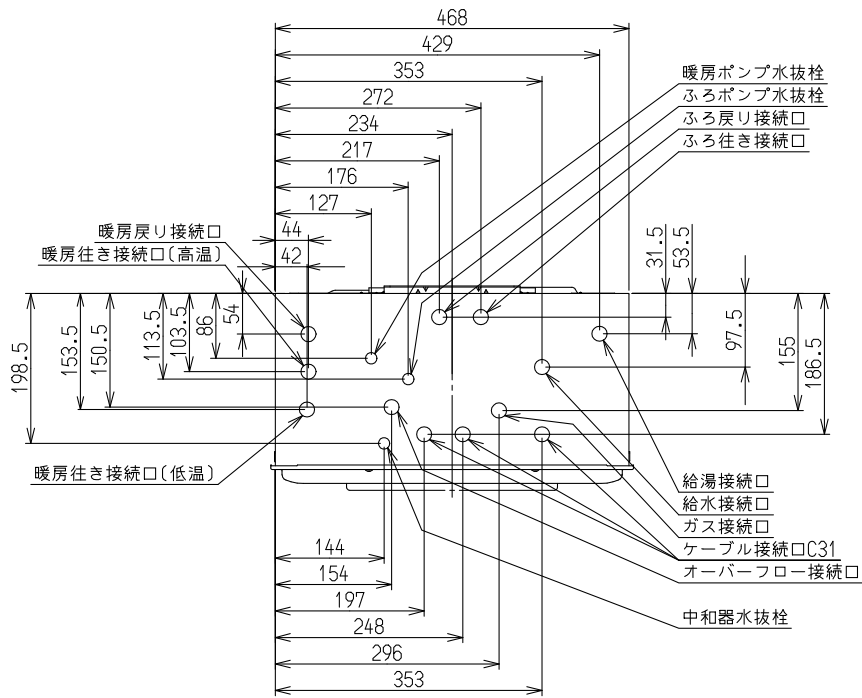

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。




固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
R C壁固定 A L C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
P S固定		P S標準			
		P S扉内			

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。


※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

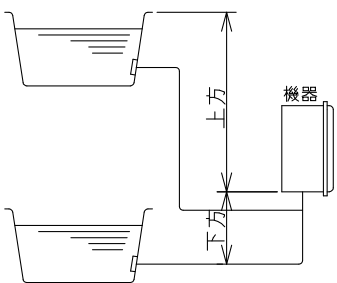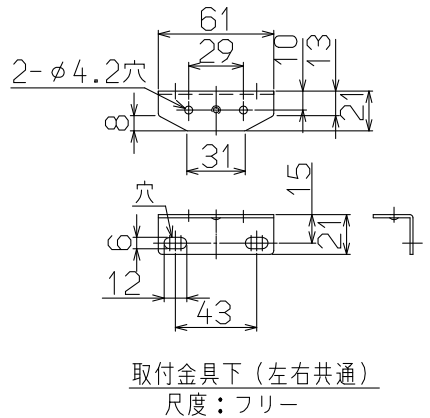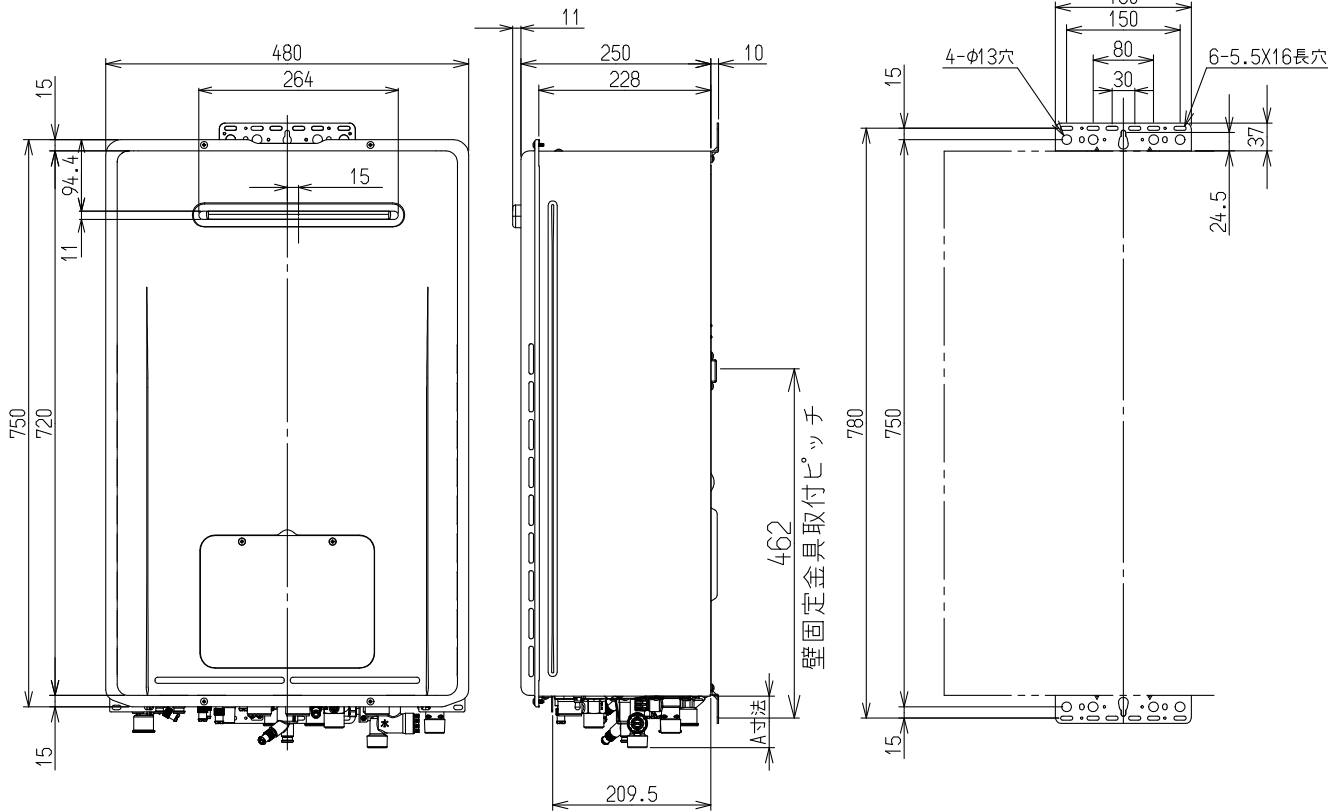

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリエ配管を行う場合

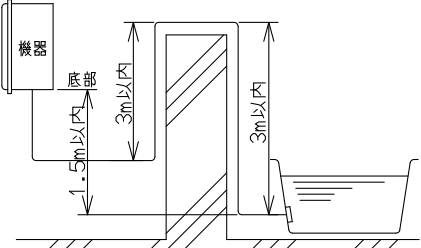

給水装置認証登録番号	NW 2017
BL認定	あり
製造ガス種	13A

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様表

B	L	型	式	HT4222ARSAWCZ
型	置	方	式	RUFH-E2408AW2-1S
設	置	方	式	屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
給	排	気	方	強制排気方式(排気延長不可)
寸	法	(高さ×幅×奥行)		750×480(本体474)×250
質	量	(kg)		35(満水時:39)(目標)
使	用	水	圧	100~600kPa(1~6kgf/cm ²)
最大ガス消費量 (kW)	同	時		60.7(52,200kcal/h)
		給	湯	44.2(38,000kcal/h)
		暖	房	16.5(14,200kcal/h)
熱	効	率		給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)
エ	ネ	ル	ギ	ー
区	分	・	構	造
騒	音	(dB(A))		給湯・暖房・ふろ同時 49以下
N	O	x	(ppm)	60以下
排	気	温	度	100℃以下
ド	レ	ン	排	水
量				最大約95mL/分
安 全 装 置				
凍	結	給	湯	立消え安全装置,空だし安全装置,空だし防止装置,停電安全装置,過熱防止装置
		暖	房	過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置
接	続	ふ	ろ	暖房ポンプ回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置,中和器詰まり検知装置,誘導雷保護装置
		ガ	ス	凍結予防ヒータ(215W)
電	源	給	水	凍結予防ヒータ(215W)+ポンプ自動運転
		暖	房	20A(R3/4)
電	気	暖	房	20A(R3/4)
		ふ	ろ	CCHジョイント用継手
電	機	ド	レ	CCHジョイント用継手
		ン	配	15A(R1/2)
電	機	電	機	CTC31(C31)
		機	機	AC100V 50-60Hz共用
消	費	電	力	210(待機時 2.9)(50-60Hz)
		機	機	210(待機時 2.9)(50-60Hz)
本	体	外	装	A[シルバー(近似色:マンセルNo.一)]
		色	色	A[シルバー(近似色:マンセルNo.一)]
付	属	品	品	信号線セット(一式),ビス類
		品	品	信号線セット(一式),ビス類
別	売	品	品	浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台
		品	品	浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台

■能力表

給	湯	能	力	(kW)	41.9~0.7(24~0.4号)
給	湯	温	度	調	節
湯	は	り	方	式	水
は	り	方	式	水	位
湯	は	り	方	式	水
は	り	方	式	水	位
暖	房	能	力	kW(kcal/h)	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御
房	能	力	kW(kcal/h)	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節
給	湯	温	度	調	節