


(単位:mm)

(上方からの透視図)

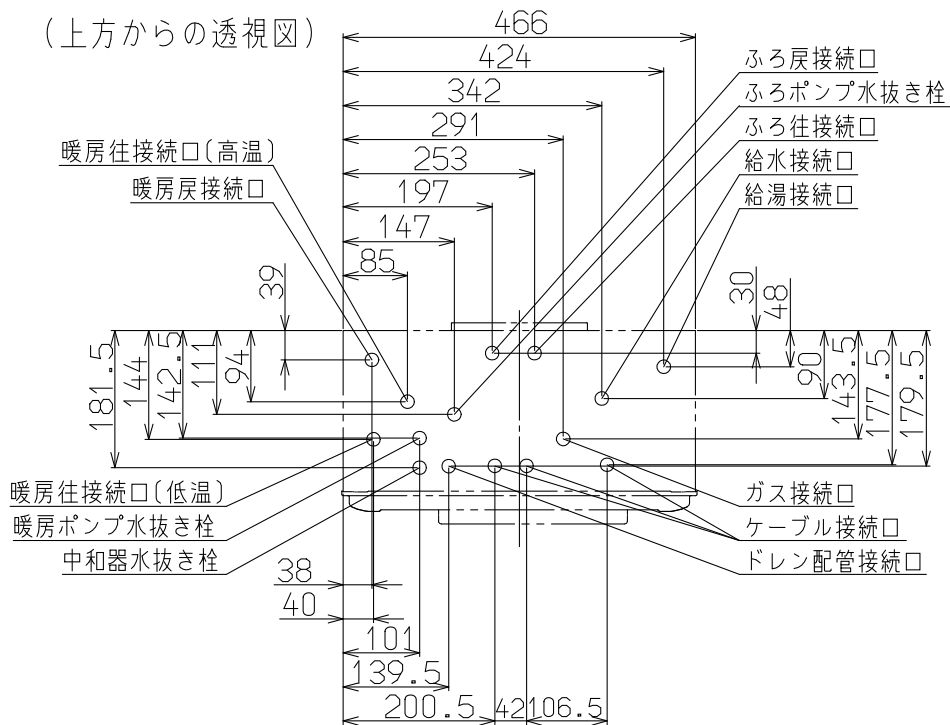

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			



接続口	A寸法
ガス	46
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	36

注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の
基準に従ってください。


壁掛金具

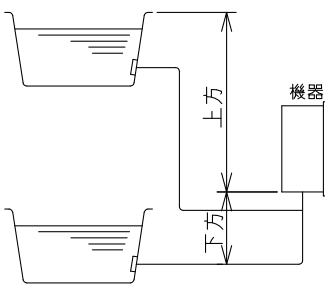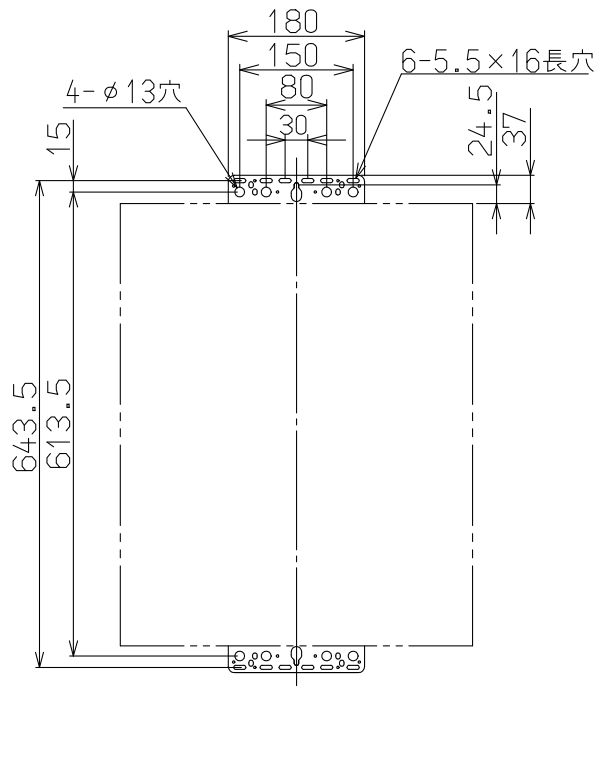

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	5.0m以内	5.0m以内
上方	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
	高さ	7.0m以内	7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合

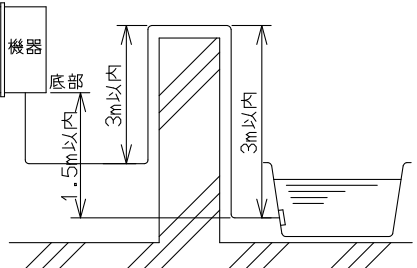

給水装置認証登録番号	NW_2017
BL認定	あり
製造ガス種	13A

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様表

B L 型 式		HT4222KRSSWCMZ
型 式		RVD-E2405SAW2-1S(B)
設 置 方 式		屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
給 排 気 方 式		強制排気方式
寸 法 (高さ×幅×奥行)		600×470(本体466)×240
質 量 (kg)		31.0(満水時:34.5)
使 用 水 圧		100~600kPa(1~6kgf/cm ²)
最大ガス消費量 (kW)	同 時	57.8(49,700kcal/h)
	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	13.7(11,800kcal/h)
	給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)	
熱 効 率		(定格)ー
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		区 分:ー 構 造:ー
騷 音 (dB(A))		給湯・暖房・ふろ同時 49以下
N O x (ppm)		60以下
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		最大約80mL/分
安 全 装 置		立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置, 過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置,暖房ポンプ回転検出装置, 漏電安全装置,沸騰防止装置,中和器詰まり検知装置,誘導電保護装置
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(215W)
	暖 房	低温燃焼+ポンプ自動運転
接 続	ふ ろ	凍結予防ヒータ(215W)+ポンプ自動運転
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水・給 湯	20A(R3/4)
	暖 房 往 戻	CCHジョイント用継手
	ふ ろ 往 戻	CCHジョイント用継手
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
	電 気	CTC31(C31)
電 源		AC100V 50-60Hz共用
消 費 電 力 (W)		180(待機時2.9)(50-60Hz)
本 体 外 装 色		A[シルバー(近似色:マンセルNo.ー)]
付 属 品		信号線セット(一式),ビス類
別 売 品	浴室リモコン,台所リモコン,配管カバー,据置台	
	ふろ循環金具,リモコンケーブル	

■能力表

給湯・湯はり	給 湯 能 力 (kW)	41.9~1.6(24~0.9号(2.2号未満は間欠燃焼))
	給 湯 温 度 調 節	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
	自動 湯はり	33~48℃(16段階)
	湯はり方式	0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L(4段階)
	水位(量)調節	水量式
最低作動水量(L/分)	給湯器内圧損(kPa)	60~300L(20L毎),350L,400L,990L(16段階)
		2.7
暖房	暖房能力kW(kcal/h)	45.0(0.46kgf/cm ²)(16L/分時)
	湯 温 制 御	11.6~2.44(10,000~2,100)比例制御, 2.44~0(2,100~0) ON-OFF制御
	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高温:約80℃,低温:約60℃(45・50・55・65・70℃切替可),40 70(7.1)(6L/分時)
	システム許容水量(L)	低 温 82(8.4)(8L/分時)・・・外付け
ふろ	給 水 方 式	銅管:24 樹脂管:35
	おいだき能力(kW)	漏水検知機能付自動給水
ろ	連続おいだき	9.3(8,000kcal/h)
	最低作動流量(L/分)	一定時間(1・2・3・4.5・6分)で自動停止
	おいだき温度調節	かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
	ポンプ機外揚程	2.9
ろ	おいだき温度調節	ON-OFF制御 33℃~48℃(16段階)
	ポンプ機外揚程	67kPa(6.8mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

■ふろ沸き上げ所要時間

条 件	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき	約13.5分	約15.5分	約17分

■ふろ自動湯はり所要時間

季 節	水 温	沸き上げ温度	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	15℃	42℃	約12分	約13分	約14.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m,水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
	名 称	ガス給湯暖房用熱源機
	東 邦 型 式	HT4222KRSSWCMZ
	メーカ一型式	RVD-E2405SAW2-1S(B)

整理No.