


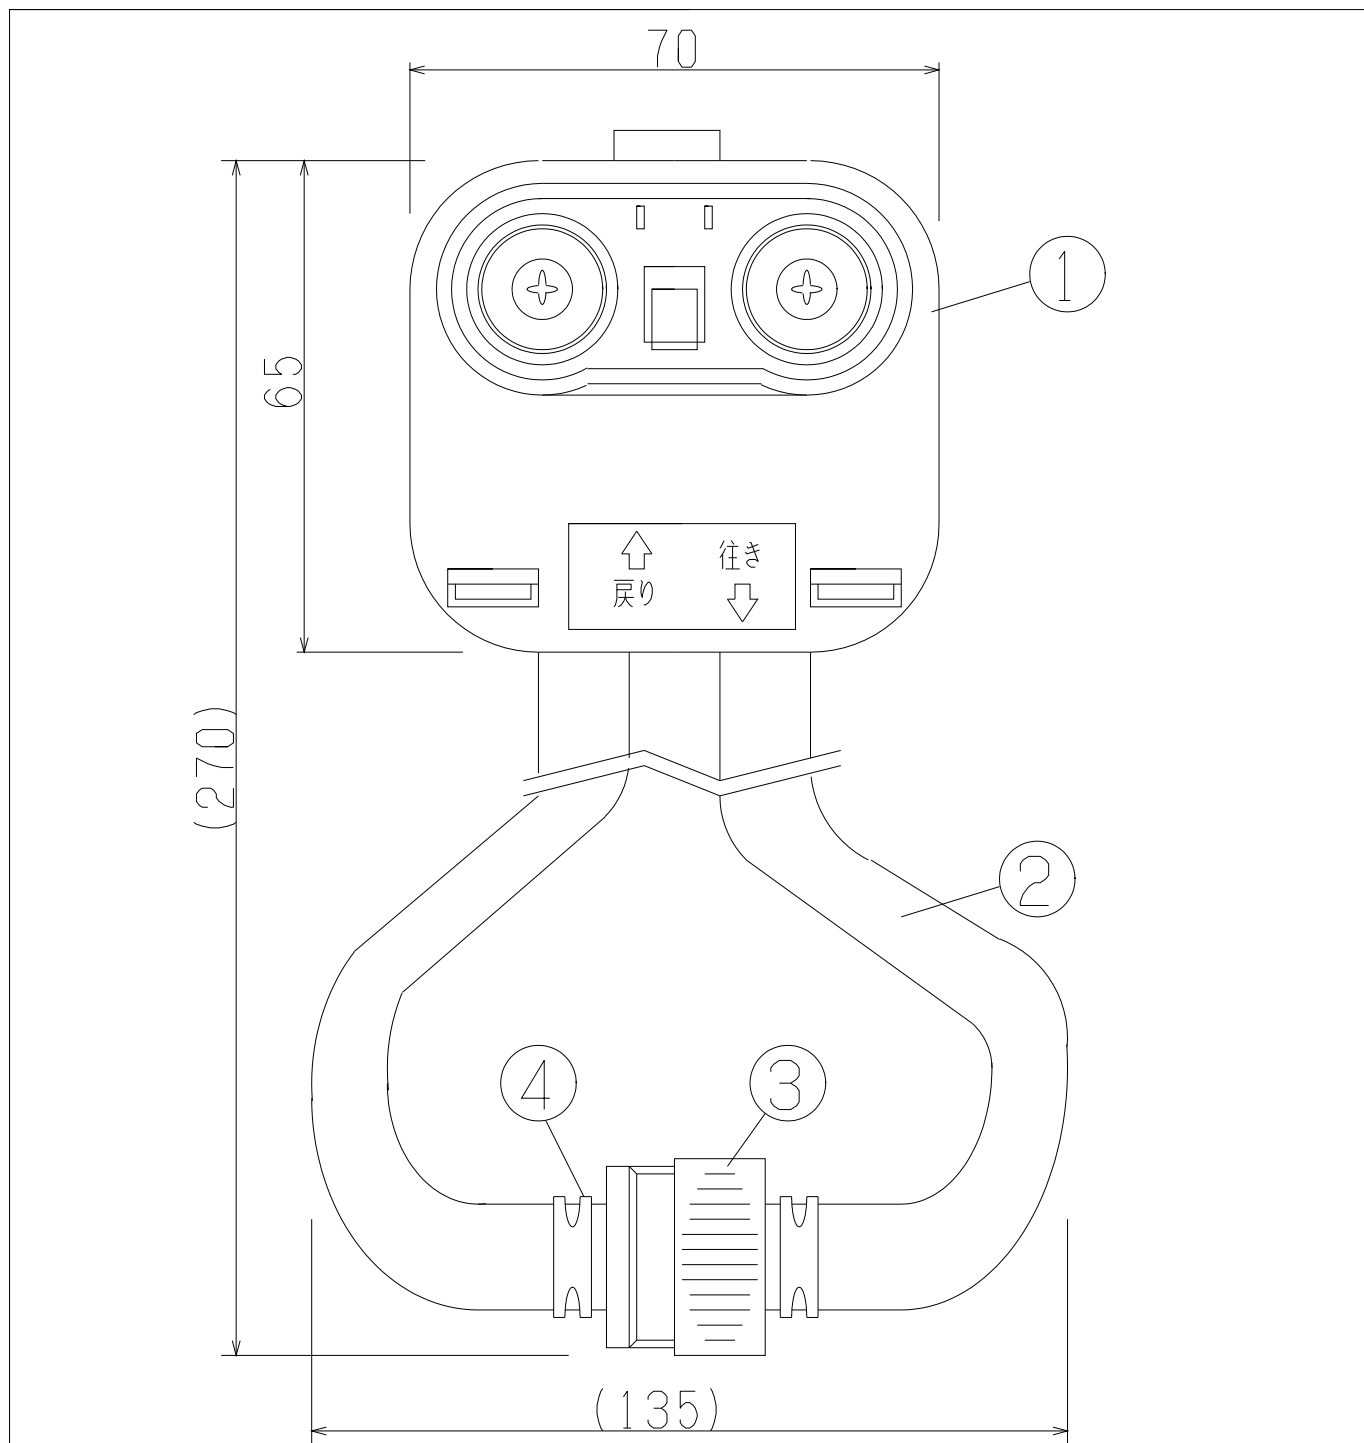

4	バンド	2	SK5-CSP	
3	ストレーナー	1	C3604BD	
2	ホース	2	PVC 8×13.5	TOYOX
1	OCHプラグ	1		藤井合金製
部 番	名 称	個 数	材 質	備 考

△2								尺 度		Free		個 数		材 質		処 理				
△1																				
訂 正 記 事				年 月 日		改 訂		承 認		A. FUJII		15. 11. 02		▽▽▽		6. 3S		指示ナキ仕上表示 アラサハ左記ニヨル		
特ニ指示ノナイ部分ノ普通許容差						検 査		□ NAGAYAMA		15. 11. 02		▽▽		18S						
寸法区分		等級		精 級 (12級)		中 級 (14級)		粗 級 (C級)		製 造		□ A. FUJII		15. 11. 02		▽			50S	
		0. 5以上 6以下		±0. 05		±0. 1		±0. 25		設 計										
6超 30以下				±0. 1		±0. 2				写 真										
30 120				±0. 15		±0. 3		±0. 45		HI-TECHNICAL METAL WORKS						品 名		温水コンセントテストプラグ		
120 315				±0. 2		±0. 5		±0. 6		株 式 有 限 公 司 千 代 田 製 作 所						コ ー ド		100CDA703-0		
315 1000				±0. 3		±0. 8		±1. 1												

用途：温水コンセントの設置後、試運転時に使用する治具。配管内のゴミ除去機能付き。