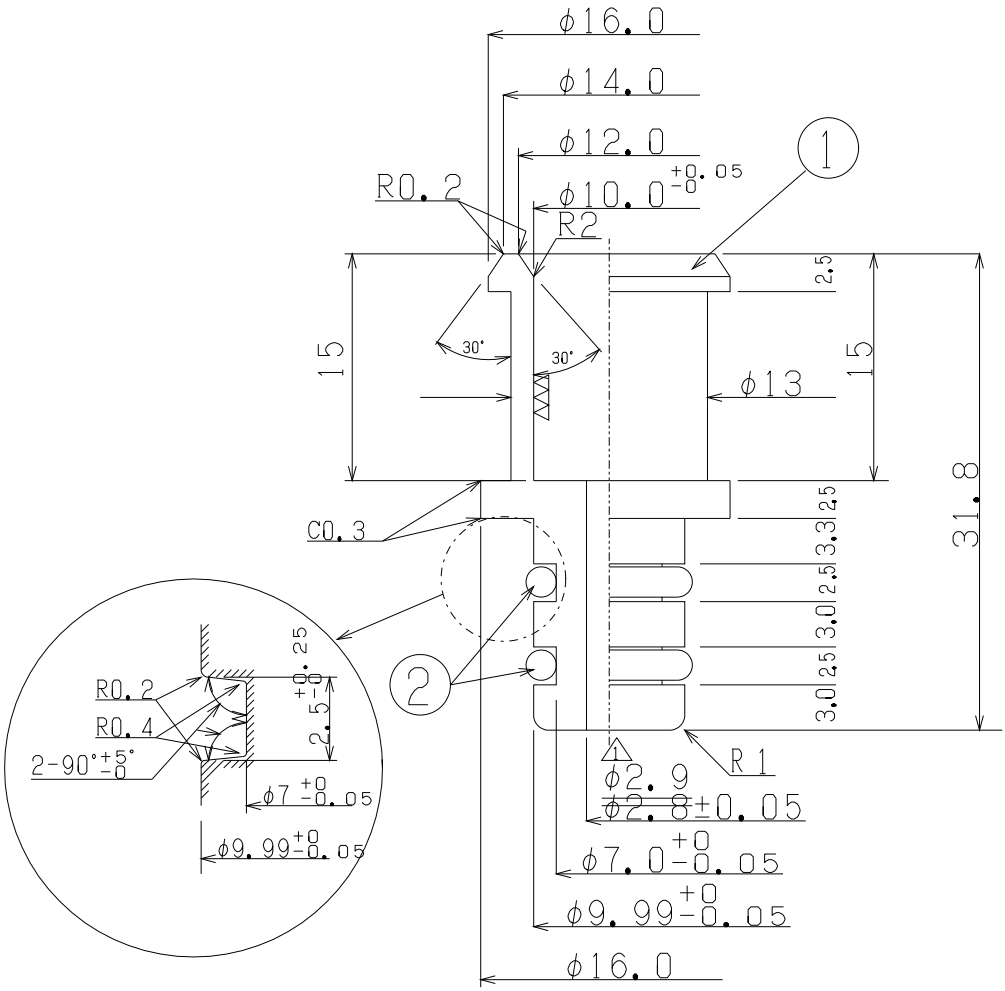


用途：暖房系統の戻りヘッダー下に接続し系統内の温水流量を調整する為の継手。主に温水ラジエーターと他の暖房端末を同時接続する際に温水ラジエーターの系統に接続し、温水端末毎の流量バランスを平準化する。（流量調整機能無し）

部番	名称	個数	材質	備考
2	Oリング P-7	2	EPT(E700)	
1	QFOXQFMジョイント	1	Z34 （耐脱亜鉛用黄銅）	

△2				尺度 Free 個数	材質 処理 脱脂
△1	客先指示による寸法変更	03 06.23	藤井 永山		
	訂正記事	年月日	改訂 承認	承認 A. Fujii '03.05.06	▽▽▽ 6.3S
	特ニ指示ノナイ部分ノ普通許容差			検図 NAGAYAMA '03.05.06	▽▽ 18S
				製図 A. Fujii '03.05.06	▽ 50S
				設計 A. Fujii '03.05.06	指示ナキ仕上表示アラサハ左記ニヨル
				写図	

寸法区分 ＼ 等級	精級（12級）	中級（14級）	粗級（C級）
0.5以上 6以下	±0.05	±0.1	±0.25
6超 30以下	±0.1	±0.2	
30 120	±0.15	±0.3	±0.45
120 315	±0.2	±0.5	±0.6
315 1000	±0.3	±0.8	±1.1

HI-TECHNICAL METAL WORKS

株式会社 千代田製作所

品名 L 流量調整継手

コード 106CDA017-1