
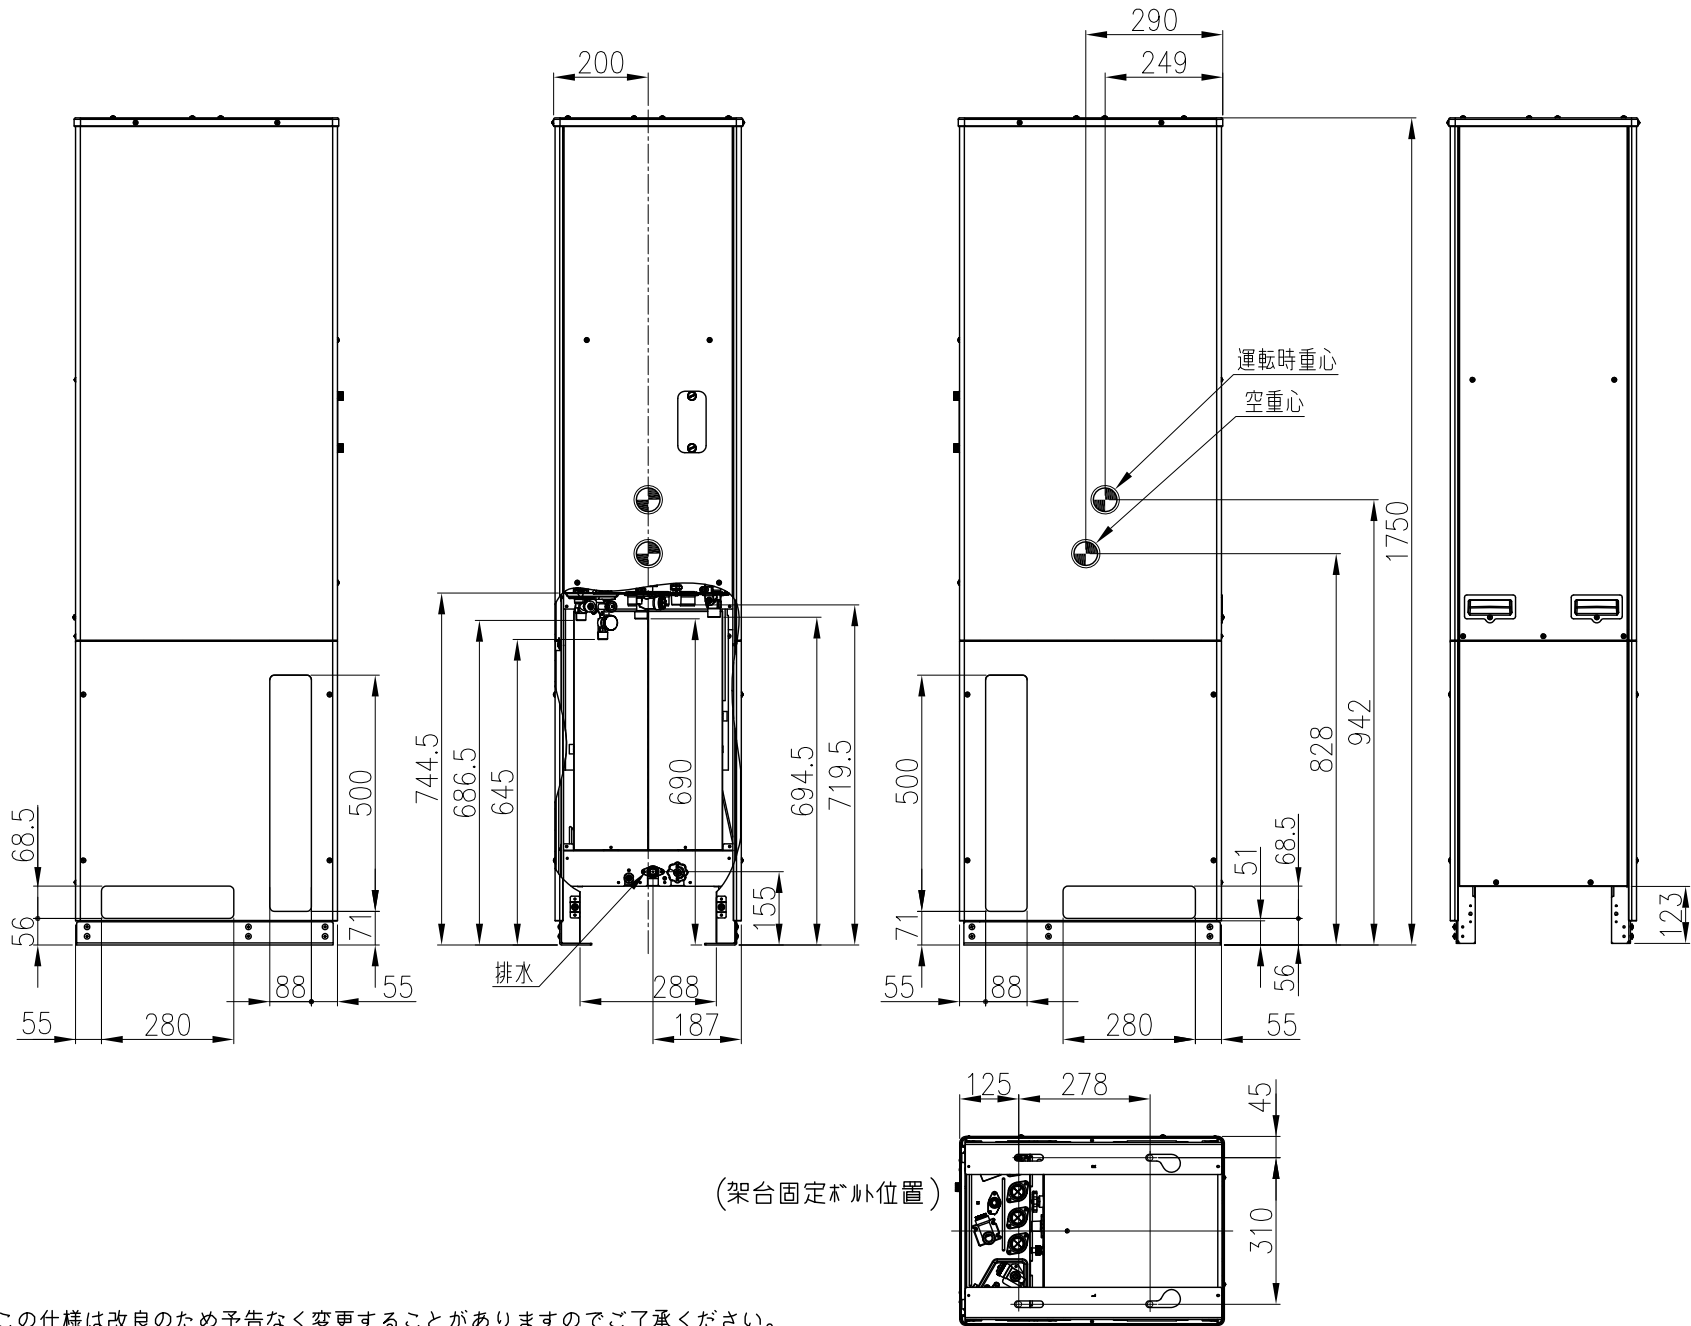


[単位：mm]

設置場所	貯湯ユニット本体 質量(満水時)	アスペクト比	アンカーボルト			備考	(国土省告示第 1447号第五)
			種類・仕様	本数	引張耐力(kN)		
1階、地階、敷地の部分、 中層、上層階、屋上	200kg以下	5以下	M12X50以上 (おねじ形あと施工アンカー)	4本以上	5.8kN/本以上		—

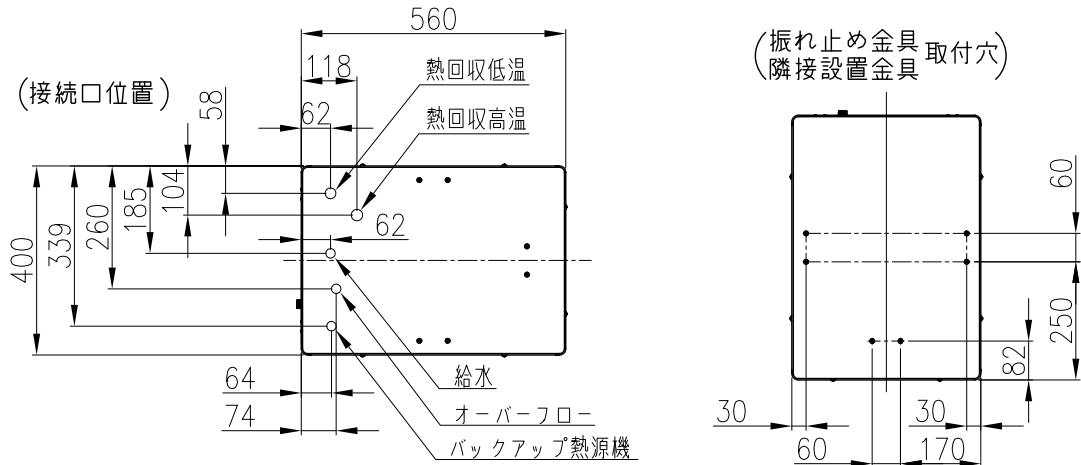

項目		仕様
種類	名称	貯湯ユニット
名称	名称	NAIC1416D
設置方式	設置方式	PS内据置設置,屋外据置設置,屋内据置設置
外形寸法	外形寸法	1750(高さ)×400(幅)×560(奥行)mm
重量	重量	乾燥質量 49kg 梱包時質量 57kg 運転時質量 197kg
減圧弁設定圧力	減圧弁設定圧力	370kPa
ユニット間	ユニット間	FC-貯湯
配管長	配管長	1.5~15m
貯湯槽容量	貯湯槽容量	140L
貯湯槽放熱率	貯湯槽放熱率	1.5%/h 以下
電源	電源	AC100V 50Hz/60Hz 共用
消費電力	消費電力	最大時26W(50/60Hz)・待機時 2W・凍結予防ヒータ作動時 124W
安全装置	安全装置	過圧防止安全装置, 沸騰防止装置, 高温出湯防止装置, 停電安全装置, 漏電安全装置, 過電流防止装置
凍結予防装置	凍結予防装置	凍結予防ヒータ
接続口径	給水	20A(R3/4)
	バックアップ熱源機	20A(R3/4)
	熱回収低温	15A(R1/2)
	熱回収高温	15A(R1/2)
	排水	15A(R1/2)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
	電源	本体電源 AC100V 3芯(うち1芯アース用)
	信号線	ユニット間 3芯 バックアップ熱源機通信 2芯
付属品	付属品	取扱説明書, 工事説明書, 接続方法説明書, 熱回収高温接続口用保温材, バックアップ熱源機入りバルブ, 20Aパッキン
給水装置認証番号	給水装置認証番号	TC3003

接続口	接続口口径
給水	20A(R3/4)
バックアップ熱源機配管	20A(R3/4)
熱回収低温	15A(R1/2)
熱回収高温	15A(R1/2)
排水	15A(R1/2)
オーバーフロー	15A(R1/2)

分類名称	貯湯ユニット	
商品名	NAIC1416D	
図番	48090	
作成年月	平成28年5月	GASTAR

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書をご覧ください。