


設置形態	設置種別	設置場所	アスペクト比	底 部 固 定 の 仕 様				上 部 固 定 の 仕 様	備考	（国土交通省 告示第1447号 の第5）
				仕 様	本数	引張耐力	引張耐力			
分離	据置 （上部固定無）	1階、地階、 敷地の部分	4.71	M8×35以上 （おねじ形あと施工アンカー）	4本以上	2.8kN/本 以上			現場打ち基礎 使用時	—
	据置 （上部固定無）	中間階	4.71	M10×40以上 （おねじ形あと施工アンカー）	4本以上	3.6kN/本 以上			現場打ち基礎 使用時	—
	据置 （上部固定無）	上層階、屋上	4.71	M12×50以上 （おねじ形あと施工アンカー）	4本以上	5.8kN/本 以上			現場打ち基礎 使用時	—
隣接	据置 （上部固定無）	1階、地階、 敷地の部分	4.71	M8×35以上 （おねじ形あと施工アンカー）	8本以上	2.8kN/本 以上			現場打ち基礎 使用時	—
	据置 （上部固定無）	中間階	4.71	M10×40以上 （おねじ形あと施工アンカー）	8本以上	3.6kN/本 以上			現場打ち基礎 使用時	—
	据置 （上部固定無）	上層階、屋上	4.71	M12×50以上 （おねじ形あと施工アンカー）	8本以上	5.8kN/本 以上			現場打ち基礎 使用時	—
分離	据置 （上部固定有）	1階、地階、 敷地の部分	4.71	M8×35以上 （おねじ形あと施工アンカー）	4本以上		0.3kN/本 以上	木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地） 12mm以上 4本以上	現場打ち基礎 使用時	≧
	据置 （上部固定有）	中間階、 上層階、屋上	4.71	M8×35以上 （おねじ形あと施工アンカー）	4本以上		0.7kN/本 以上	木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地） 25mm以上 4本以上	現場打ち基礎 使用時	≧

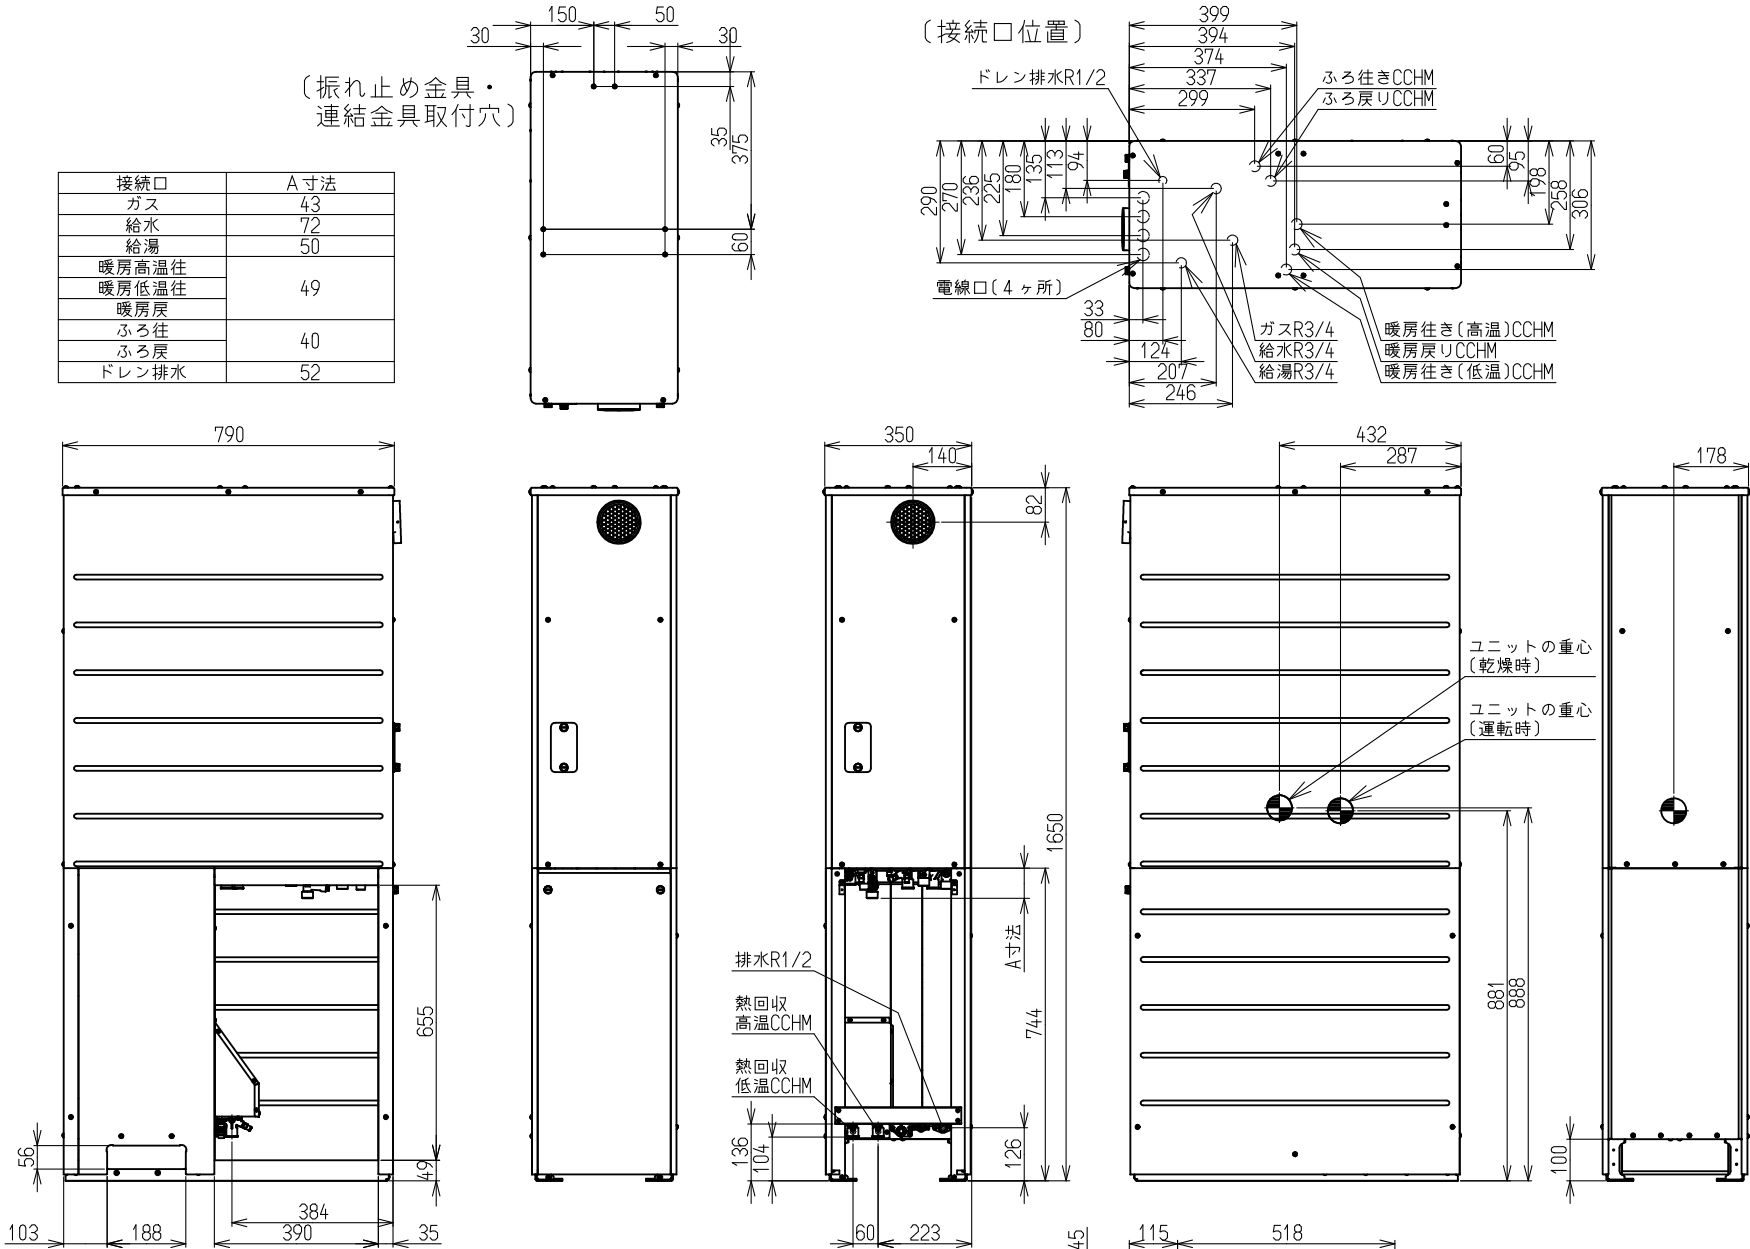

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	KGTS-FCD23AH	
仕向型式	FC-GUNR13L（客先品名：NAIT-C23ARSAWC）	
目ガス検申請型式	KGTS-FCD23AH	
設置方式	屋外据置設置（後面近接設置）	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H1650×W790×D350	
質量[kg]	73（満水時：177）	
本体色	ウォームシルバー（近似色：マンセルNo.ー）	
ユニット間 配管長	F C-貯湯	片道最大10m
	貯湯-B B	—
ガス消費量 [kW]	同時	60.7（52200kcal/h）
	給湯	44.2（38000kcal/h）
	暖房	16.5（14200kcal/h）
貯湯槽容量[L]	100	
貯湯槽放熱率	1.5%/h以下	
電源	AC100V（50/60Hz）	
消費電力[W]	最大時255（待機時：1.3、凍結予防ヒーター作動時：126）[50/60Hz]	
騒音[dB(A)]	同時：49 給湯：48 暖房：45（燃焼時）	
N O x [ppm]	60以下	
排気温度[℃]	100℃以下	
接続口	ガス	20A（R3/4）
	給水・給湯	給水：20A（R3/4） 給湯：20A（R3/4）
	暖房	高温往：CCHM 低温往：CCHM 戻：CCHM
	ふろ	CCHM（最大延長（φ10、φ13樹脂管）：25m）
	熱回収	高温：CCHM 低温：CCHM
	ドレン排水・排水	15A（R1/2）
信号線	F C-貯湯	3芯
	貯湯-B B	—
凍結予防 方法	給水・給湯	凍結予防ヒーター
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、中和器詰まり検知装置、漏電安全装置、沸騰防止装置、高温出湯防止装置、貯湯ユニット熱交漏漏水検知装置、過圧防止安全装置、凍結防止装置、誘導雷保護装置	
減圧弁設定圧力[kPa]	370	
給水装置認証番号	NW6003	
B L 認定	—	
製造ガス種	13A	

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9～0（24号～0号）※貯湯有り時 41.9～2.62（24号～1.5号）※貯湯無し時
	給湯温度設定[℃]	32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）
	ふろ温度設定[℃]	33～48℃（16段階）
	ふろ保温時間・たし湯量	0～8時間（6段階） ふろ設定温にて20L
	湯はり設定	循環金具上方7～29（又は10～43）cm,2（又は3）cm毎に12段階切替
	最低作動水量[L/分]	2.7
暖房	給湯器内圧損[kPa]	59.2（16L/min時）
	暖房能力[kW]	比例制御：14.0～2.44（12000kcal/h～2100kcal/h） ON-OFF制御：2.44～0（2100kcal/h～0kcal/h）
	暖房温水[℃]	高温：80 低温：60（45,50,55,65,70℃に切り替え可能）
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温：28.1（10L/min時） 低温：50.4（10L/min時）
	システム許容水量[L]	銅管：24L 樹脂管：35L
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給
追いだし	追いだし能力[kW]	9.9（8500kcal/h）
	追いだしスイッチによる追いだし	4.5分で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
	最低作動水量[L/分]	2.9
	ポンプ機外揚程[kPa]	72.1（5L/min時）

■部品

付属品	取扱説明書、工事説明書、信号線セット（一式） 不凍液施工ラベル、ネットワーク関連規約 KG貯湯メンテ面配管カバー（切欠無）
別売品	振れ止め金具、振れ止め金具（シルバー色） KG貯湯メンテ面配管カバー（切欠大/中/小）、斜方排気アダプタ KG貯湯デザイン面化粧パネル、KG貯湯メンテ背面化粧パネルセット KG貯湯排気偏向アダプタ、KG貯湯自在排気アダプタ

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外据置設置型
	名称	貯湯ユニット（BB一体型）
	東邦型式	NAIT-C23ARSAWC
	メーカー型式	FC-GUNR13L

整理No.