

00-11577-A

番 号	訂 正 廻 数	更 更 内 容	変更通知番号	更 更 日	更 更 者
△	4	印刷仕様変更 けみさ クリアオーバーコート スライダ材料変更 光沢 111通知	1910109	04.01.21	西 浦


【注記】

- 性能・品質等については製品規格を満足する事。
尚、組立上の注意点は下記の通り。
- 1. Oリングの組付けについては、ネジリ組付けなき事。
(必ず治具を用いて組付けの事。)
- 2. Oリングは、シリコンオイルKF96を適量塗布の上組付けの事。
- 3. ジョイントのねじ込みトルクは $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{cm}$ とする。
- 4. 下図の様にメータ本体のネジ部にロック剤を1滴塗布の上ジョイントを、ネジ込む事。



<仕 様>

・主な仕様は下表の通り。詳細については製品規格による。

項 目	仕 様
測定流体	水・不凍液
取付け方向	垂直方向 (QFプラグを上にして)
許容流体温度	80℃以下
測定範囲	0.5~3.5リットル/min
表示精度	$\pm 0.2 \text{ リットル/min}$ (F.S.に対し $\pm 6\%$)
耐圧	1.75MPa
外部気密性	漏れなき事/200kPa

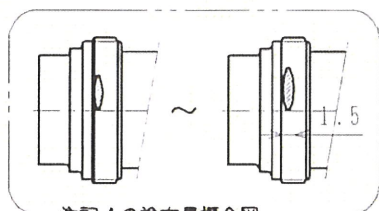

注記4の塗布量概念図

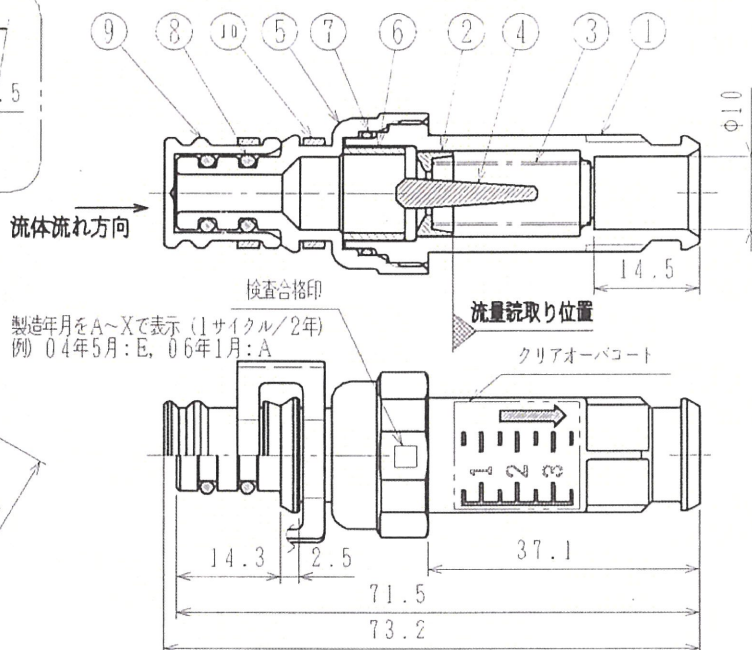

△ 変更前

—	ネジロック剤	—	#1401C (赤色透明) /スリーボンド	—
—	シリコンオイル	—	シリコン (KF96/信越化学)	—
10	クリックファスナー (No. 6)	1	SUS304CSP-3/4H	A-00856
9	Oリングプロテクター	1	C3604BD	A-01584
8	Oリング (P7)	2	EPDM E700/NOK	シリコンKF96塗布
7	Oリング (S15)	1	EPDM E617/NOK	シリコンKF96塗布
6	スペーサ	1	C3604BD	A-01583
5	ジョイント	1	C3604BD	A-01582
4	コントロールロッド	1	C3604BD	A-01581
3	スライダースプリング	1	φ0.3 SUS304-WPB	低温処理
2	スライダー	1	SUS303△SUS304△	光沢/バレル研磨
1	メータ本体	1	ポリサルフォン樹脂 (透明)△	シルク (赤色) 印刷 クリアオーバーコート
部番	部 品 名	個数	材 質	仕 上

承認	照 査	品 名	CH流量計組立図		
梶 本	細 川	(カタカナ)			
検 図	設 計	尺 度	1 / 1	材 質	
西 浦	小 川	日 付	2004.01.22	仕 上	
株式会社多田スミス		商 品 コード	図 面 番 号	一 設 区	サイズ
TADA-SMITH CO., LTD		CP-FM	A-01577-00		A 4

用途：暖房システムの行き側ヘッダー下に接続し、システム毎の流量を簡易的に計測する為の工事用部材。
別売の「流量調整コック」等を用い流量を調整、調整完了後に当品は取り外す。