


(単位：mm)


〔上方からの透視図〕

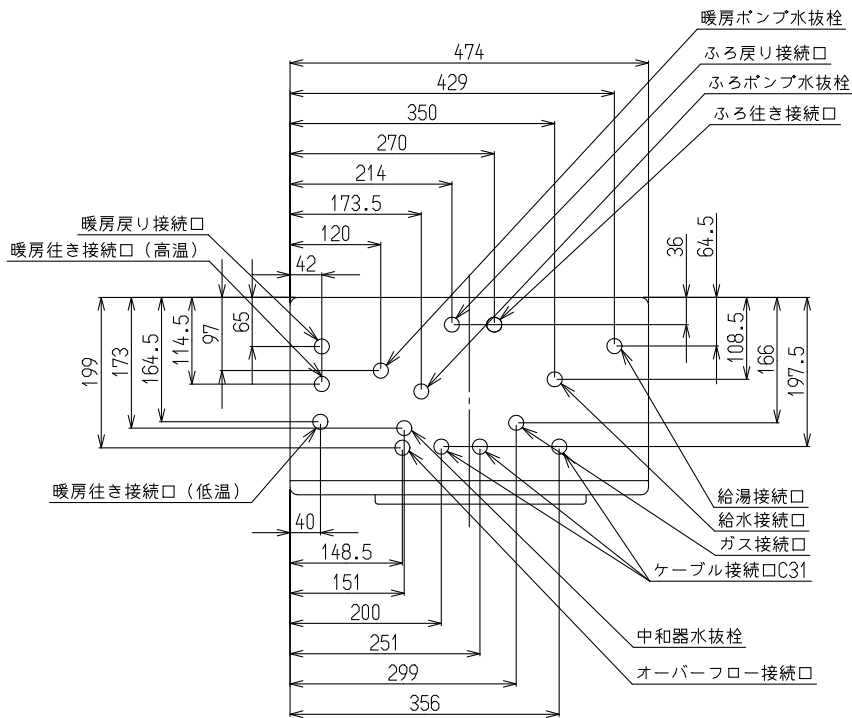

接続口	A寸法
ガス	42
給水	71
給湯	50
ふろ往	39
ふろ戻	39
暖房高温往	48
暖房低温往	23
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	36

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、(財)ベターリビングの「ガス給湯器
認定基準」の解説中の「潜熱回収型機器のドレン配管施工方法について」を
参照してください。
(ただし、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。)

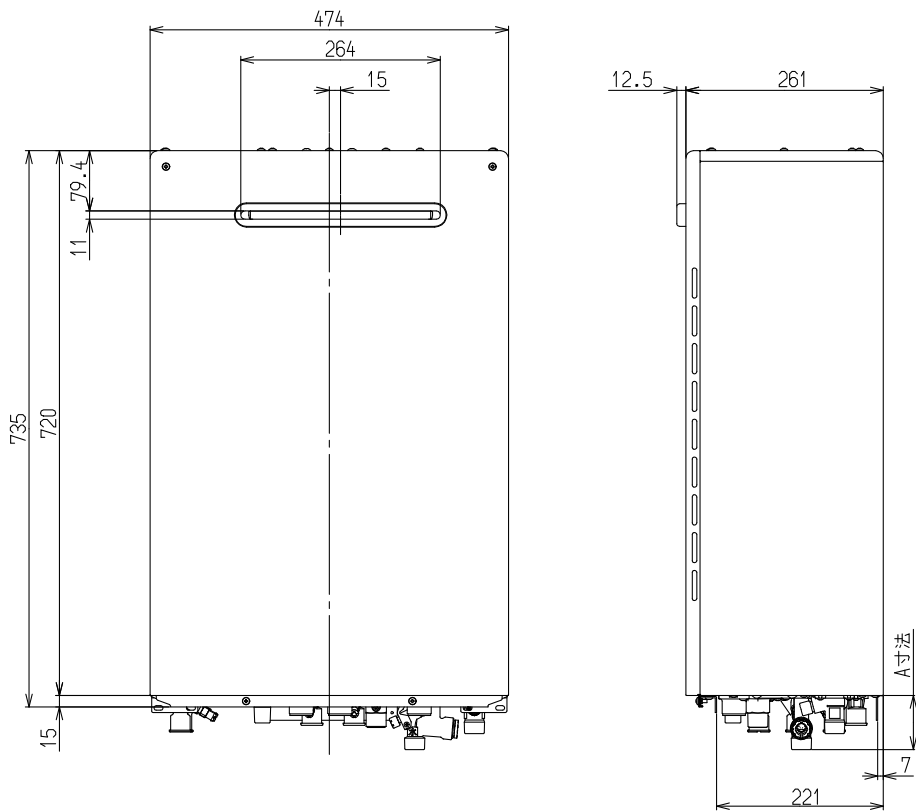

給水装置認証登録番号	NW2017
BL認証	あり
製造ガス種	13A・12A
・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。	

■仕様表

型 式 の 呼 び	RHBH-RJ246AW2-1	
設 置 方 式	屋外据置タンクユニット一体式・標準排気型	
給 排 気 方 式	強制排気方式(排気延長不可)	
寸 法 (高さ×幅×奥行)	720×474×261	
質 量 (kg)	40(満水時:44)	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
最大ガス消費量 (kW)	同 時	60.7(52,200kcal/h)
	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.5(14,200kcal/h)
熱 効 率	給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)	
騒 音 (dB(A))	給湯・暖房・ふろ同時 49以下	
N O x (ppm)	60以下	
排 気 温 度	100℃以下	
安 全 装 置	立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置 過電流安全装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置,中和器詰まり検知装置,誘導雷保護装置	
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(235W)
	暖 房	ポンプ運転
接 続	ふ ろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水 ・ 給 湯	20A(R3/4)
	暖 房 往 戻	高温往・戻:CCHジョイント、低温往:CHジョイント(6P)
	ふ ろ 往 戻	CCHジョイント用継手
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
電 源	CTC31(C31)	
	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m	
消 費 電 力 (W)	215(待機時1.2)(50-60Hz)	
本 体 外 装 色	シャンパンメタリック(近似色:マンセルNo.-)	
付 属 品	信号線セット(一式),タンクユニット電源線・通信線	
別 売 品	浴室リモコン,台所リモコン,据置台,排気カバー	
	ふろ循環金具,リモコンケーブル,美・白湯ユニット	
	タンクユニット,ヒートポンプユニット,停電対応ユニット	
	停電検知ユニット	

■能力表

給湯・湯はり	給 湯 能 力 (号)	24~2.2
	給 湯 温 度 調 節	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)
	温 度 調 節	33~48℃ (16段階)
	自動湯はり	保温・足し湯 0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて10・20・40・60L(4段階)
	湯はり方式	水位式
	水位(量)調節	ふろ循環金具上より7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階
暖房	最低作動水量(L/分)	2.7
	給湯器内圧損(kPa)	47.0(0.48kgf/cm ²)(16L/分)
	暖房能力kW(kcal/h)	14.0~2.79(12,000~2,400)比例制御, 2.79~0(2,400~0) ON-OFF制御
	湯 温 制 御	高温:約80℃, 低温:約60℃ (45・50・55・65・70℃切替可), 40
	ポ ン プ 機 外 揚 程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高 温 57(5.8)(10L/分時) 低 温 77(7.8)(10L/分時)
	システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35
ふろ	給 水 方 式	漏水検知機能付自動給水
	おいだき能力(kW)	9.9(8,500kcal/h)
	連続おいだき	一定時間(3・4,5・6分の3段階)で自動停止 かつ設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止
	最低作動流量(L/分)	2.9
ろ	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON-OFF制御 33℃~48℃ (16段階)
	ポ ン プ 機 外 揚 程	66kPa(6.7mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

■ふろおいだき時間

条 件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(+10℃上昇)	約13分	約15分	約16分
〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。			

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外据置タンクユニット一体式・標準排気型
	名 称	外形寸法図
	東 邦 型 式	RHBH-RJ246AW2-1
	メ ー カ ー 型 式	RHBH-RJ246AW2-1

整理 N o .