


(単位：mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

タンクユニット固定方法	固定場所	アンカーボルト仕様	アンカーボルト本数	転倒防止金具
上部固定の場合 (簡易設置台施工の場合)	1 階または地階 上層階(※1)	不要	—	必要
底部固定の場合 (現場打ち基礎(べた基礎) の場合)	1 階または地階	M10ネジ 埋め込み深さ40mm以上 引張耐力3.6kN以上	4本	不要
	上層階(※1)	M12ネジ 埋め込み深さ50mm以上 引張耐力5.8kN以上	4本	不要


※1 地階・1階を除いた階

上方からの透視図

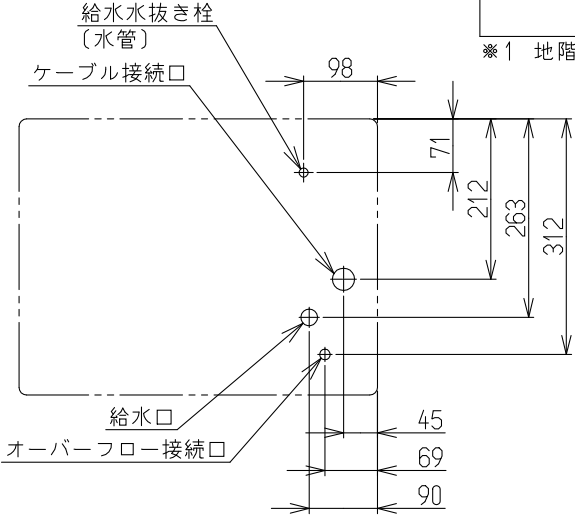

接続口	A寸法	接続口口径
給水口	80	20A[R3/4]
ヒートポンプ往接続口(C)	63	15A[G1/2B]
ヒートポンプ戻接続口(H)	63	15A[G1/2B]
熱源機往接続口(水)	61	20A[R3/4]
オーバーフロー接続口	25	15A[R1/2]
排水接続口	45	15A[G1/2B]

アンカーボルトの固定位置

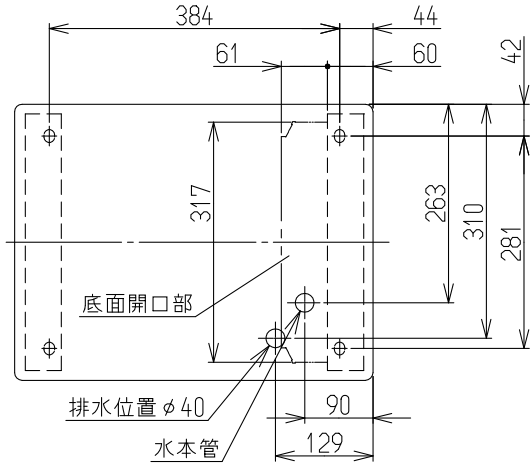

※仕様は改良のため予告無く変更することがあります。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外設置
	名称	ハイブリッド給湯システム
	東邦型式	RTUP-R700
	メーカー型式	RTUP-R700

整理No.