


(単位:mm)



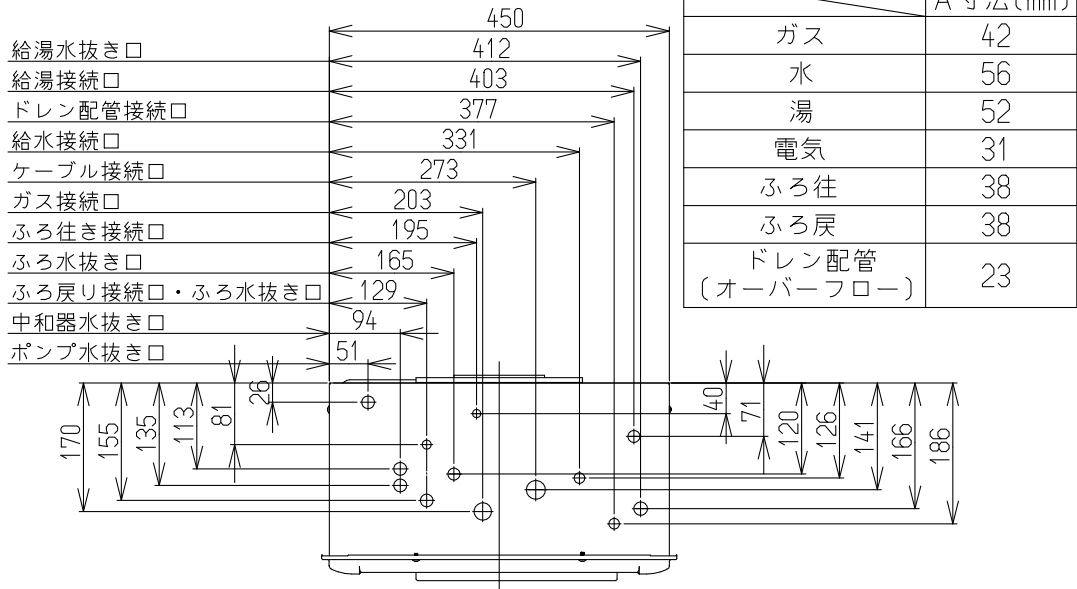


	A寸法(mm)
ガス	42
水	56
湯	52
電気	31
ふろ往	38
ふろ戻	38
ドレン配管 (オーバーフロー)	23

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

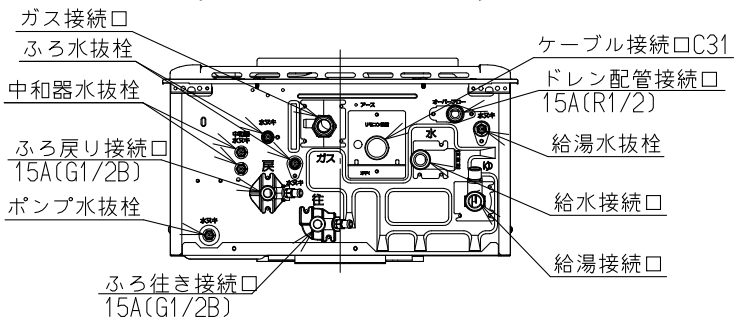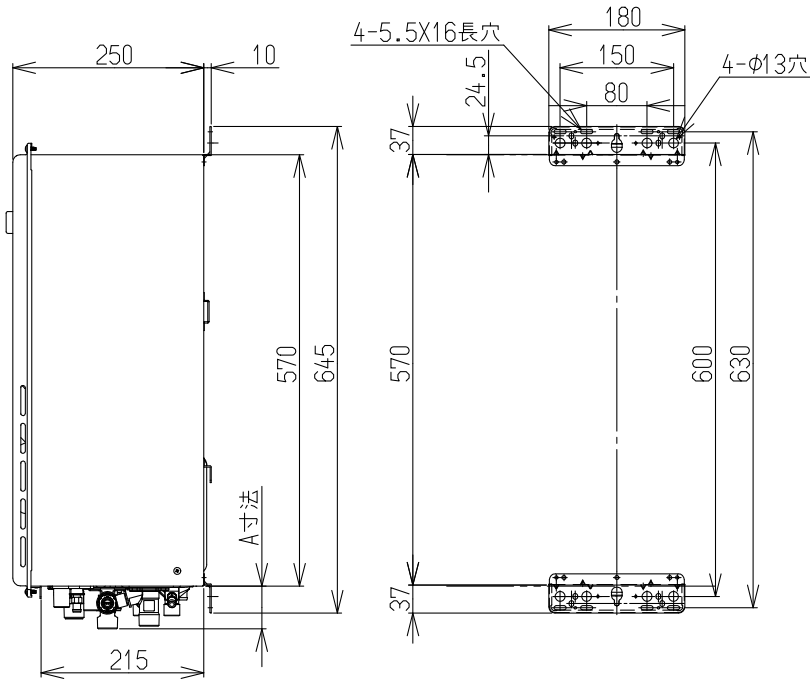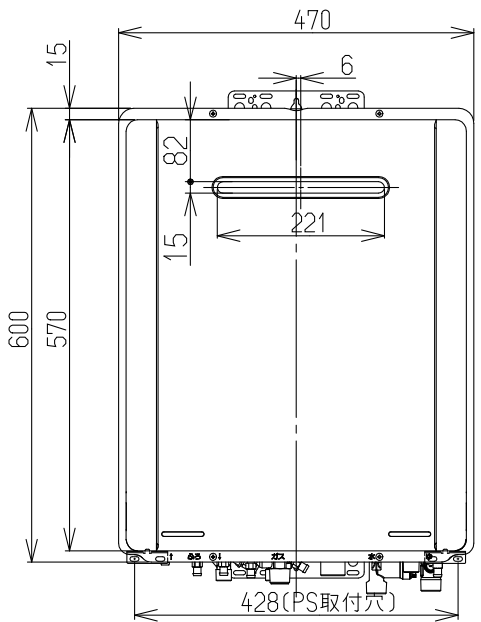

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-TE2000AW(B)				
日ガス検申請型式		RUF-TE2000SAW(AW)				
設置方式		屋外壁掛設置(後面近接設置)				
給排気方式		RF				
外形寸法[mm]		H600×W470×D250				
質量[kg]		31(満水時:ー)				
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)				
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)				
	給湯	36.7(31600kcal/h)				
	ふろ	11.2(9650kcal/h)				
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92				
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5				
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源		AC100V(50-60Hz)				
消費電力[W]		105(待機時:2.6)[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]		給湯:50(給湯最大)				
NOx[ppm]		60以下				
排気温度[℃]		100℃以下				
接続口	ガス	20A(R3/4)				
	給水	20A(R3/4)				
	給湯	20A(R3/4)				
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)				
	ドレン配管	15A(R1/2)				
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)				
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転				
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置	
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2020				
BL認定		有リ				
製造ガス種		13A				

■性能


給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.4(20号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は 10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
おいだき	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

●トリイ配管を行う場合

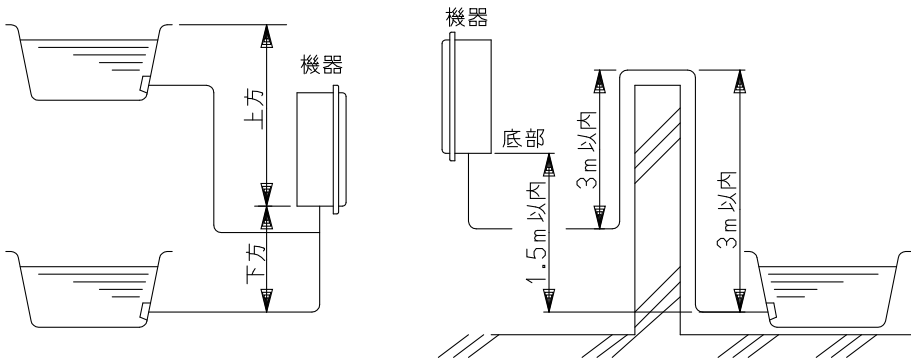

		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内




注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛設置(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-TE2000AW(B)
	メーカー型式	RUF-TE2000AW(B)

整理No.

(単位:mm)

	450		A寸法(mm)
給湯水抜き口	412		ガス 42
給湯接続口	403		水 56
ドレン配管接続口	377		湯 52
給水接続口	331		電気 31
ケーブル接続口	273		ふろ往 38
ガス接続口	203		ふろ戻 38
ふろ行き接続口	195		ドレン配管 (オーバーフロー) 23
ふろ水抜き口	165		
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	129		
中和器水抜き口	94		
ポンプ水抜き口	51		

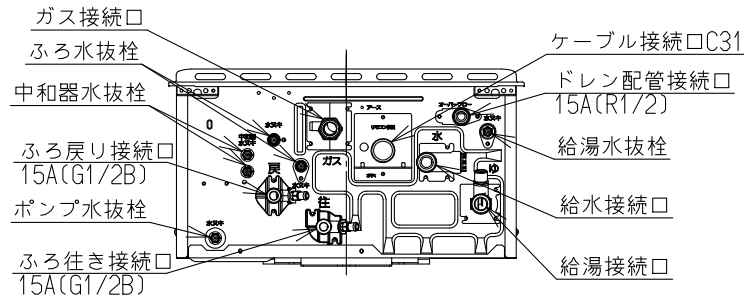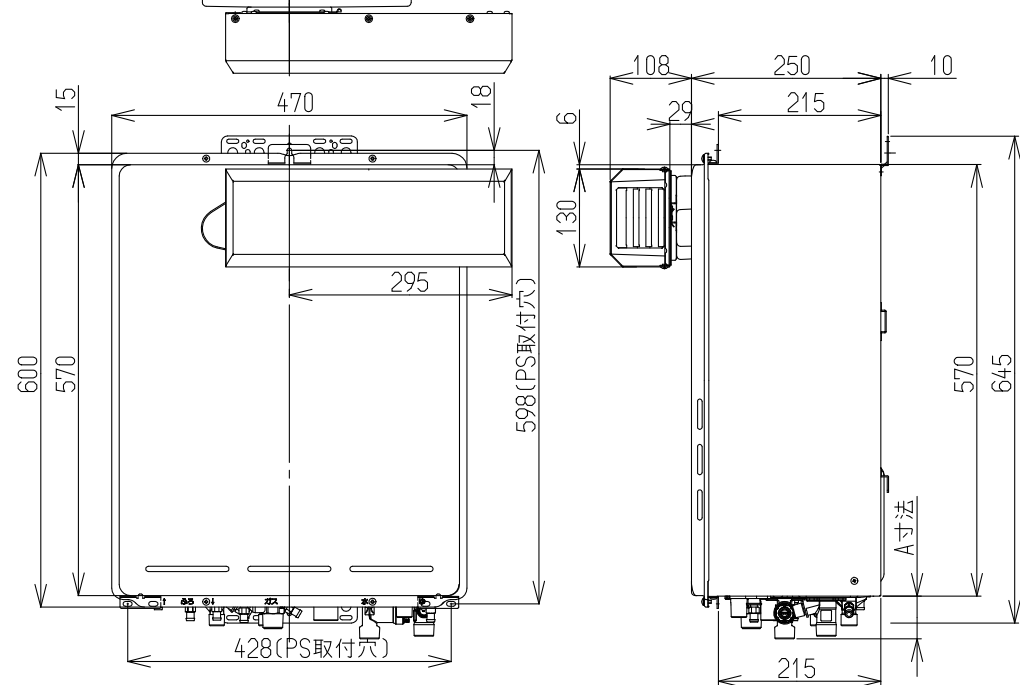
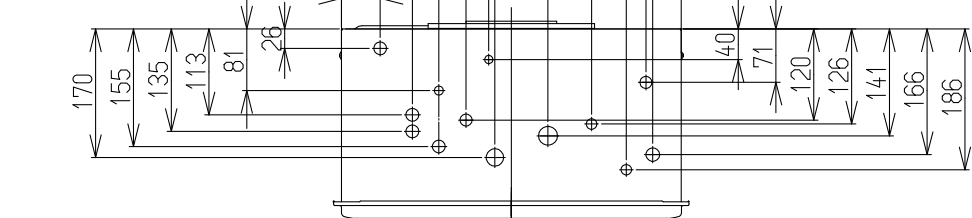


注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

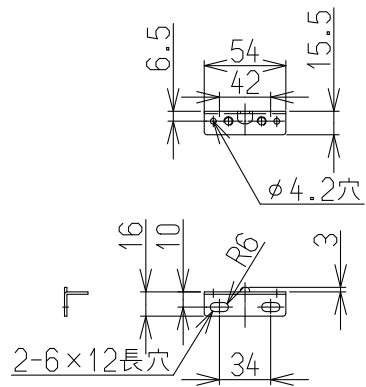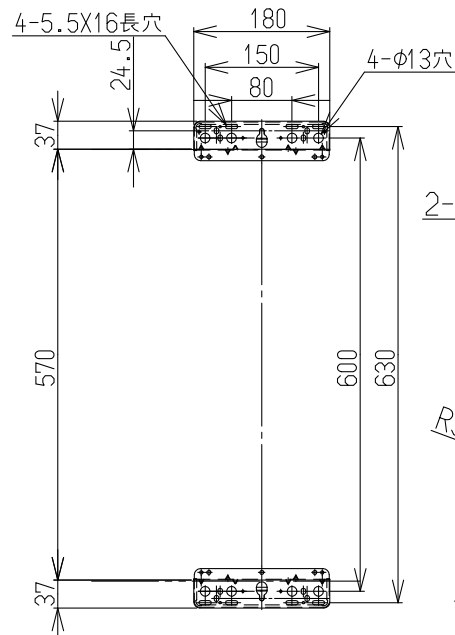

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-TE2000AA(B)				
日ガス検申請型式	RUF-TE2000SAA(AA)				
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)				
給排気方式	RF				
外形寸法[mm]	H600×W470×D250				
質量[kg]	31(満水時:一)				
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)				
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)			
	給湯	36.7(38000kcal/h)			
	ふろ	11.2(9650kcal/h)			
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92				
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5				
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源	AC100V(50-60Hz)				
消費電力[W]	125 (待機時:2.6)[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]	給湯:50(給湯最大)				
NOx[ppm]	60以下				
排気温度[℃]	100℃以下				
接続口	ガス	20A(R3/4)			
	給水	20A(R3/4)			
	給湯	20A(R3/4)			
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)			
	ドレン配管	15A(R1/2)			
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)			
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転			
安全装置	立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置	
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2020				
BL認定	有り				
製造ガス種	13A				


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.4(20号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は 10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
おいだき	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約11分	約12分	約14分
		注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です		

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

●トリイ配管を行う場合

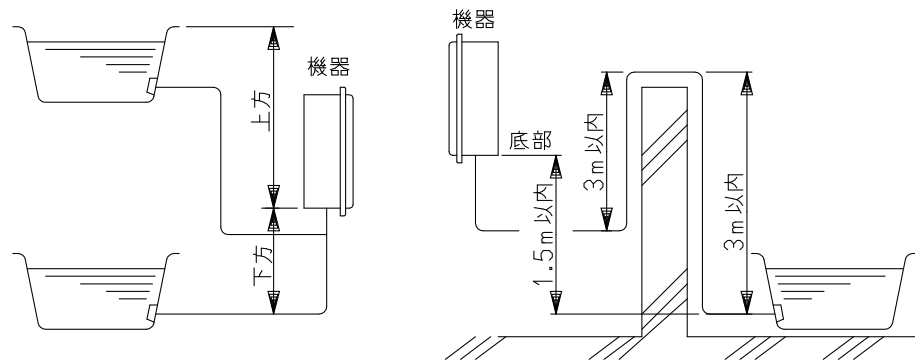


		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面近接設置)
名称	ガスふろ給湯器
東邦型式	RUF-TE2000AA(B)
メーカー型式	RUF-TE2000AA(B)

接続点	寸法 (mm)
給湯水抜き口	412
給湯接続口	403
ドレン配管接続口	377
給水接続口	331
ケーブル接続口	273
ガス接続口	203
ふろ行き接続口	195
ふろ水抜き口	165
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	129
中和器水抜き口	94
ポンプ水抜き口	51



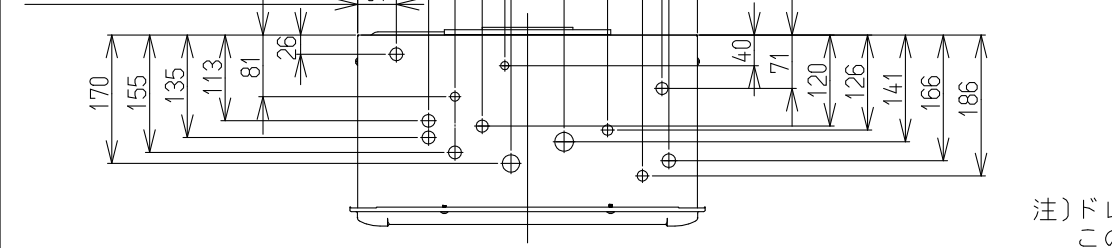


	A 寸法 (mm)
ガス	42
水	56
湯	52
電気	31
ふろ往	38
ふろ戻	38
ドレン配管 (オーバーフロー)	23

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
R C壁固定		壁掛け			
A L C壁固定		据置(上部固定あり)			
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準			
		P S扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。

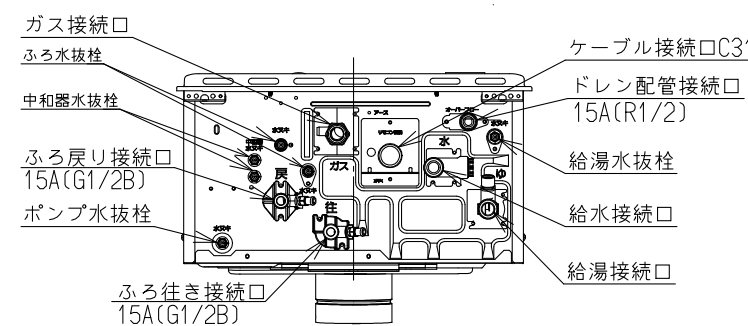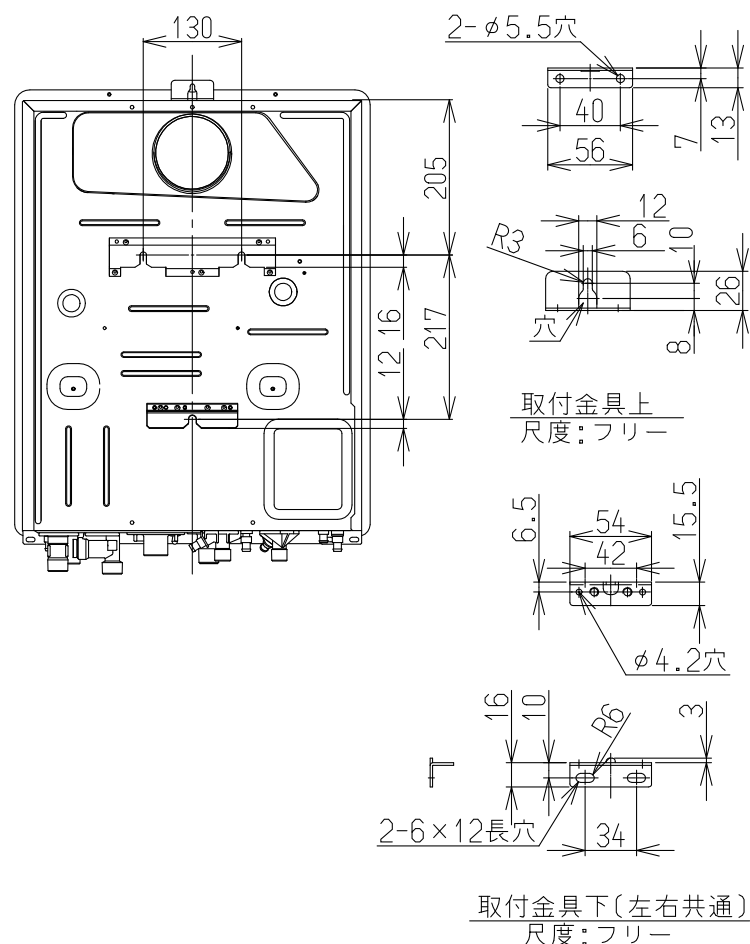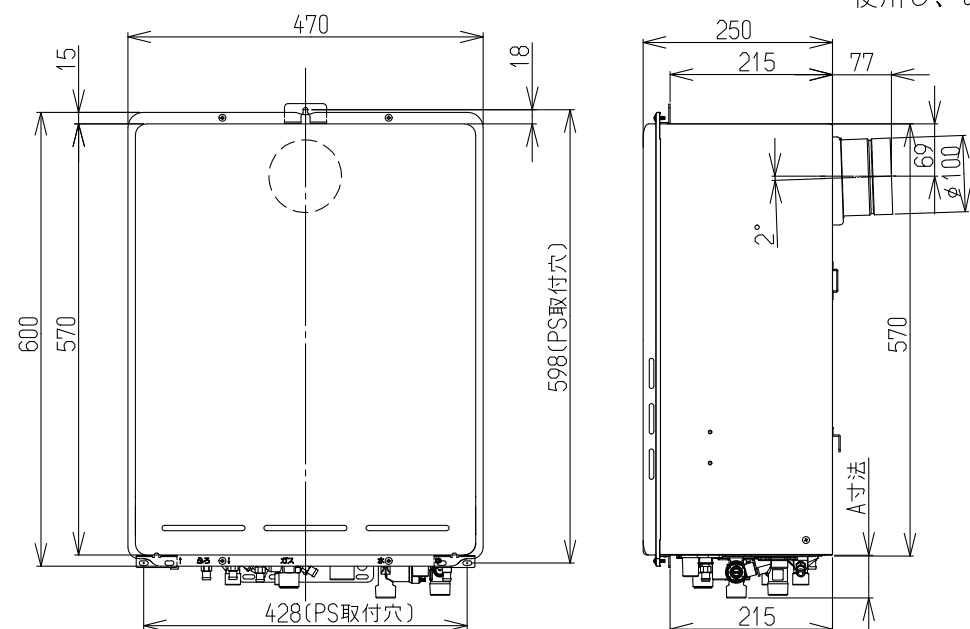

		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m 10曲以内
下方	配管延長 高 さ	25m 10曲以内 5.0m 以内
上方	配管延長 高 さ	25m 10曲以内 7.0m 以内 注)

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

型式	RUF-TE2000AB(B)		
日ガス検申請型式	RUF-TE2000SAB(AB)		
設置方式	PS扉内設置<後方排気>		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D250		
質量[kg]	31(満水時:一)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)	
	給湯	36.7(38000kcal/h)	
	ふろ	11.2(9650kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)		
消費電力[W]	125〔待機時:2.6〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:50(給湯最大)		
N.O.x[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン配管	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置
	空だき防止装置	過電流安全装置	中和器詰まり検知装置
給水装置認証番号	NW2020		
B.L認定	有U		
製造ガス種	13A		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.4(20号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は 10~43cm(3cm毎)		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10.5分	180L(1.5人用) 約11.5分	210L(2人用) 約12.5分
	おいだし能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

■ 部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	PS扉内設置〈後方排気〉
	名 称	ガスふろ給湯器
	東 邦 型 式	RUF-TE2000AB(B)
	メーカ一型式	RUF-TE2000AB(B)

整理 No.

(単位:mm)

給湯水抜き口

給湯接続口

ドレン配管接続口

給水接続口

ケーブル接続口

ガス接続口

ふろ行き接続口

ふろ水抜き口

ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口

中和器水抜き口

ポンプ水抜き口

450

412

403

377

331

273

203

195

165

129

94

51

170

155

135

113

81

26

40

71

120

126

141

166

186

ガス

水

湯

電気

ふろ往

ふろ戻

ドレン配管
(オーバーフロー)

A寸法(mm)

42

56

52

31

38

38

23

470

15

600

570

18

598(PS取付穴)

428(PS取付穴)

101

70

250

215

10

4-5.5X16長穴

180

150

80

4-φ13穴

24.5

37

570

645

215

A寸法

570

600

630

2-φ5.5穴

40

56

7

13

12

6

10

26

8

取付金具上
尺度:フリー

6.5

54

42

15.5

φ4.2穴

取付金具下(左右共通)
尺度:フリー

16

10

3

34

ガス接続口

ふろ水抜栓

中和器水抜栓

ふろ戻り接続口
15A(G1/2B)

ポンプ水抜栓

ケーブル接続口C31

ドレン配管接続口
15A(R1/2)

給湯水抜栓

給水接続口

給湯接続口

ふろ行き接続口
15A(G1/2B)

●トリイ配管を行う場合

機器

機器

上方

下方

機器

底部

1.5m以内

3m以内

3m以内

		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は,
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は,
給水圧が150kPa以上必要です。

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5		

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おだし配管を通して浴室へ排水することができます。

■仕様

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-TE2000AT(B)		
日ガス検申請型式	RUF-TE2000SAT(AT)		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D250		
質量[kg]	31(満水時:一)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)	
	給湯	36.7(38000kcal/h)	
	ふろ	11.2(9650kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 90.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)		
消費電力[W]	105(待機時:2.6)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:50(給湯最大)		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン配管	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	過圧防止装置	誘導電保護装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
	ファン回転検出装置	中和器詰まり検知装置	ふろポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	NW2020		
BL認定	有り		
製造ガス種	13A		

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.4(20号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
湯はり	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は 10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
		約10.5分	約11.5分	約12.5分
おいだき	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
	約11分	約12分	約14分	

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

TOHO GAS

整理No.

(単位:mm)

給湯水抜き口	450	
給湯接続口	412	
ドレン配管接続口	403	
給水接続口	377	
ケーブル接続口	331	
ガス接続口	273	
ふろ行き接続口	203	
ふろ水抜き口	195	
ふろ戻り接続口・ふろ水抜き口	165	
中和器水抜き口	129	
ポンプ水抜き口	94	
	51	



	A寸法(mm)
ガス	42
水	56
湯	52
電気	31
ふろ往	38
ふろ戻	38
ドレン配管 (オーバーフロー)	23

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。


固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を通して浴室へ排水することができます。

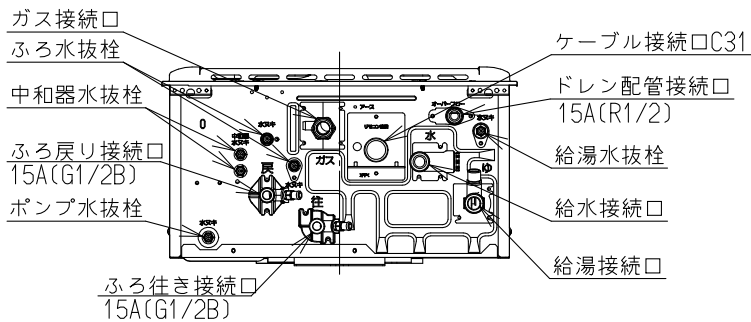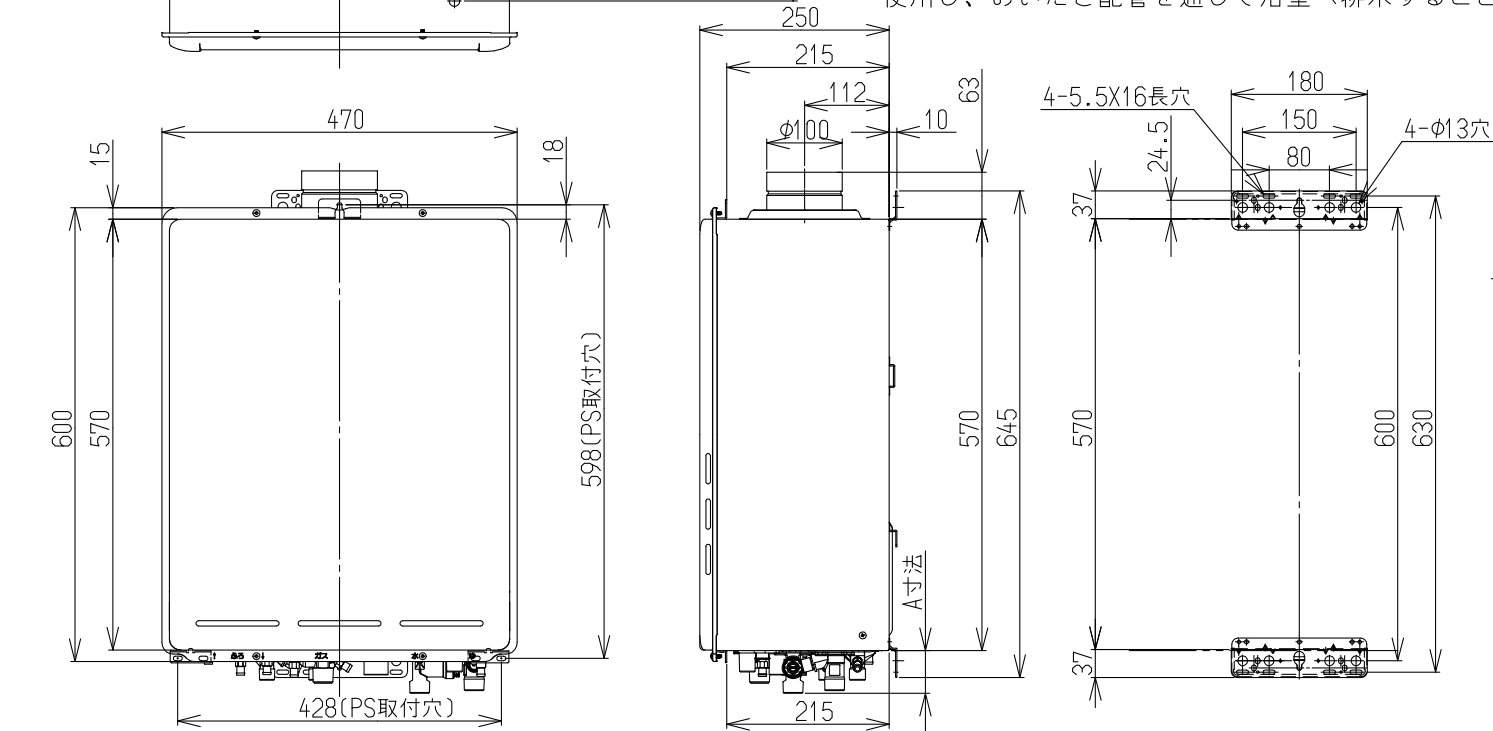


● トリイ配管を行う場合

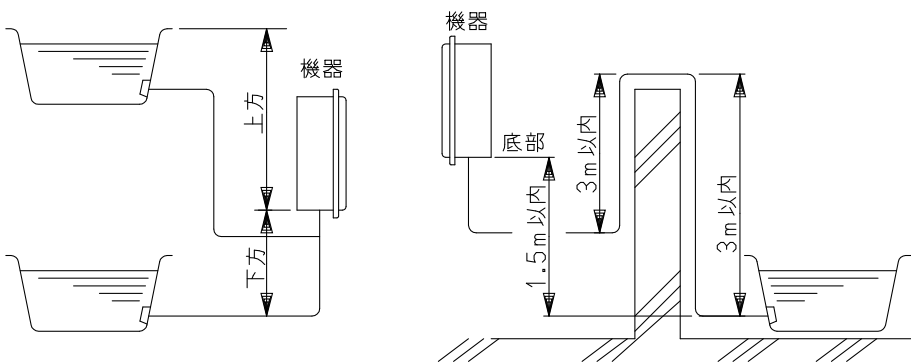

		φ10樹脂管, φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

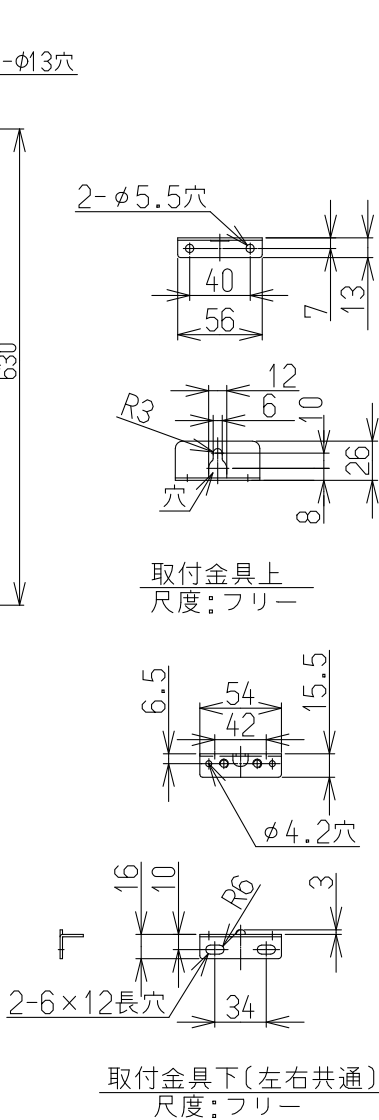

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-TE2000AU(B)				
日ガス検申請型式		RUF-TE2000SAU(AU)				
設置方式		屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面近接設置)				
給排気方式		RF				
外形寸法[mm]		H600×W470×D250				
質量[kg]		31(満水時:一)				
本体色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)				
ガス消費量[kW]	同時	47.7(41000kcal/h)				
	給湯	36.7(38000kcal/h)				
	ふろ	11.2(9650kcal/h)				
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:92				
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.5				
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源		AC100V(50-60Hz)				
消費電力[W]		125〔待機時:2.6〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]		給湯:50(給湯最大)				
NOx[ppm]		60以下				
排気温度[℃]		100℃以下				
接続口	ガス	20A(R3/4)				
	給水	20A(R3/4)				
	給湯	20A(R3/4)				
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)				
	ドレン配管	15A(R1/2)				
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(220W)				
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転				
安全装置		立消え安全装置	過圧防止装置	誘導電保護装置	中和器詰まり検知装置	
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2020				
BL認定		有リ				
製造ガス種		13A				

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.4(20号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 20L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は 10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.4)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約10.5分	180L(1.5人用) 約11.5分	210L(2人用) 約12.5分
	おいだき能力[kW]	10.3(8900kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー,ふろ循環金具, リモコンケーブル,ドレン排水切替ユニット

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-TE2000AU(B)
	メーカー型式	RUF-TE2000AU(B)

整理No.