


■底板（側板）よりの各継手高さ（mm）

集熱（高温、低温）	49
ホッパ（接続口中心）	25
ふろ（行き、戻り）	42
給湯	51
給水	58
ガス	56


■追いだき配管工事＜最大延長は、片道15m10曲がり（φ12.7銅管の場合）です。
但し、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合、循環アダプター-HXシリーズ（またはLフロアダプターF2D-LL）を使用して設定変更（※）すると、片道25mまで可能です。＞

- 上限：配管接続面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：配管接続面から循環アダプターまで、5m以内（注2）にしてください。
注2：3m～5mの場合は設定変更（※）が必要です。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内に1ヵ所としてください。


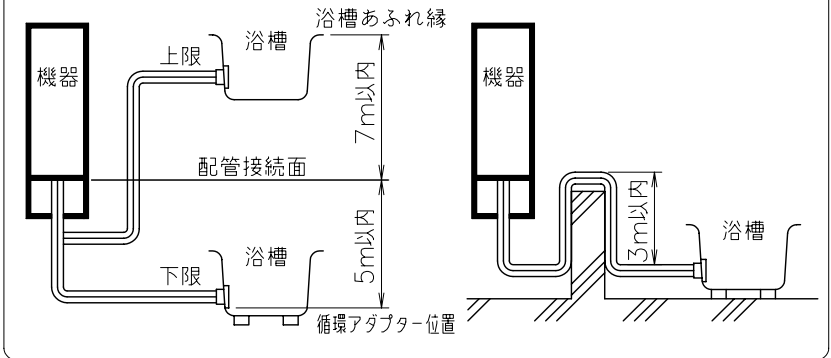


※設定変更方法は工事説明書をごらんください。
＊循環アダプターMBシリーズを使用する場合は、条件が異なります。工事説明書を参照してください。

■アンカーボルトピッチ及びメンテナンススペース参考図

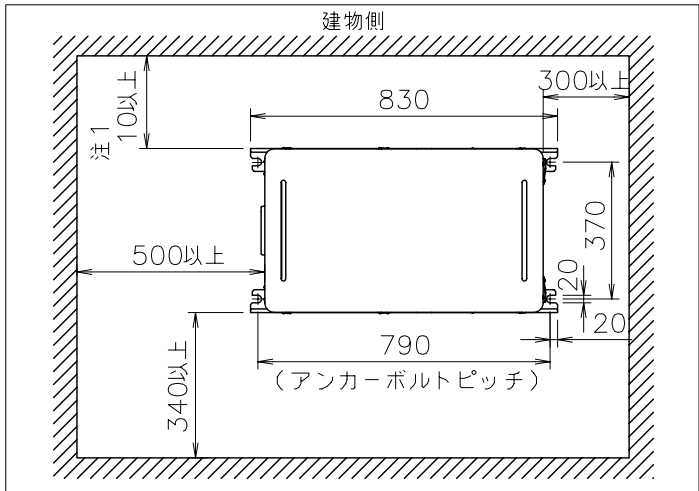

注1:反対面の場合も同寸法です。

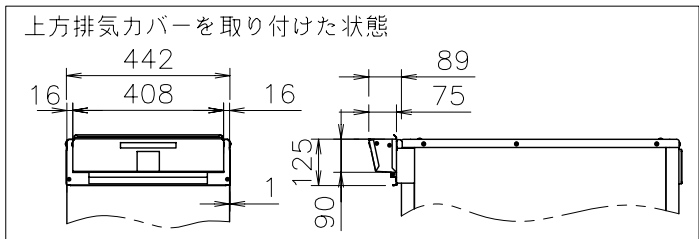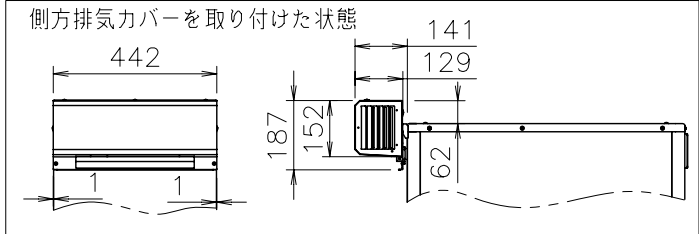

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		SS-GTC2420A
型		SS-GTC2420A
種 類	設 置 の 方 式	屋外据置設置形
	給 排 気 方 式	強制排気式
	集 熱 方 式	半密閉式
点 火 方 式		連続スパークダイレクト着火
使 用 水 圧		98～735kPa（1.0～7.5kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量・水 圧		3.5L/min・4.91kPa（0.05kgf/cm ² ）
外 形 寸 法		高さ1755mm×幅750mm×奥行440mm
質 量（本 体）		90kg（満水時：296kg）
配 管 接 続 口 径	給 水・給 湯	R3/4（20A）
	ガ ス	R1/2（15A）
	ふ ろ（往 き・戻 り）	CCHM（QF16）ジョイント
	集 熱（往 き・戻 り）	R1/2（15A）
	オーバーフロー（排水接続口）	ホッパ（VP13）
電 気 関 係	電 源	AC100V（50/60Hz）
	消 費 電 力	245W（最大時） 30～70W（標準）45～100W（延長）（集熱運転時）
	待機時消費電力	ON-OFF平均1.5W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）
	本 体 外 装	カラー銅板（一部塗装品）
材 質	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅板・銅管・ステンレス
本 体 外 装 色		プライムホワイト（マンセルNo.3.1GY 8.6/1.6）
騒音値（最大時：Aレンジ）		49dB以下（給湯+追いだき：無響音室での測定値）
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min
安 全 装 置		立消え安全装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、過熱防止装置、不凍液減少検出装置、空だき安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過電流防止装置、負圧防止安全装置、沸騰防止装置、停電時高温過熱回避装置、ファン回転検出装置、缶体過圧防止装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置、断水検出装置、ポンプ過熱安全装置、中和器詰り検出装置、熱交換器漏水安全装置、逆流防止装置、ポンプ回転検出装置
付 属 部 品		不凍液注水SET、注水SET用支持板、PS管継手φ10SET、ふろ配管継手SET リモコンセットRC-C055Pマルチ
別 売 部 品	増設リモコンRC-8001A、-8001AJ、増設リモコンRC-8001B（防水型） 集熱器SCQ-201、PE管101・201用セットφ10×15m、25m ワイヤー施工部品201用基本セット、201用拡張セット	
	集熱器接続セット101・201用、横ラック101・201用基本セット、拡張セット 陸屋根架台201用基本セット、拡張セット、瓦金具セット101・201用 スレート金具セット101・201用、リモコンコードM、S、配管カバー、排気カバー 側方排気カバー、循環アダプター、LL不凍液-15℃、-25℃ 即出湯ユニットQU-1、SCCP-C4201、C6201、CW4201左・右、 U型接続ホース、RASセット、RALセット、SFセット各種、STセット各種 他	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
給 湯	給 湯 出 力 シ ス テ ム	41.9～0kW（36,000～0kcal/h）（貯湯あり）
	補 助 熱 源 機	41.9～3.14kW（36,000～2,700kcal/h）
	出 湯 量	24.0L/min
ふ ろ	能 力 制 御 範 囲・方 式	24～0号（貯湯あり）・FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
	温 度 調 節 範 囲	32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50℃、55℃、60℃（17段階）
	追 い だ き 能 力（出 力）	9.88kW（8,500kcal/h）
ろ	最 低 作 動 流 量	3.5L/min
	温 度 調 節 範 囲	33～48℃（1℃刻み16段階）
	ポ ンプ 機 外 揚 程	流量5L/minの時、91kPa=9.3mH ₂ O
最大ガス消費量（同時使用時）		44.1kW（都市ガス37,900kcal/h、LPガス3.15kg/h）

※最大ガス消費量（都市ガス）は、ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW6005
------------	--------

■固定仕様

設置場所	部材仕様（現場調達）	固定本数	引張耐力
1階/地階	おねじ形あと施工アンカーボルト：M10×40	4	2.2kN/本以上

国土交通省告示第1447号 第五の「一」適合

納入仕様図	製 品 名		SS-GTC2420A			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/20	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-13-0198B
	作 成	2013. 3.22	調 整	2013. 5. 8	株式会社ノーリツ	

注 記
※メンテナンススペースは必ず確保してください。
※燃烧時にドレン排出接続口からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。