


■底板（側板）よりの各継手高さ（mm）


集熱（往き、戻り）	44
ホッパ（接続口中心）	25
暖房（戻り）	44
暖房（高温往き）	44
暖房（低温往き）	44
ふろ（往き、戻り）	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

■追いだき配管工事＜最大延長は、片道15m10曲がり（φ12.7銅管の場合）です。但し、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合、循環アダプターHXシリーズ（またはLフロアダプターF2D-LL）を使用して設定変更（※）すると、片道25mまで可能です。＞






- 上限：配管接続面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：配管接続面から循環アダプターまで、5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内に1ヵ所としてください。

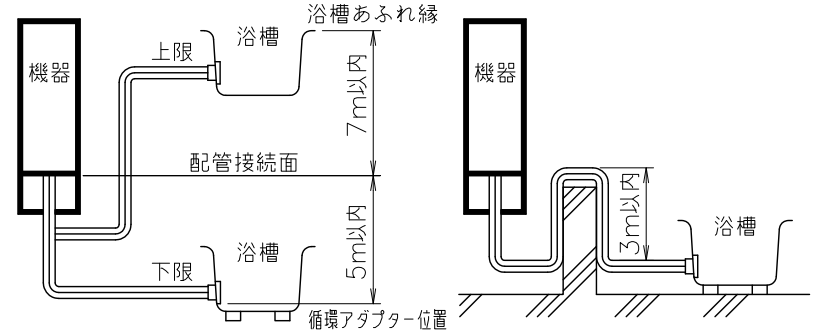

■アンカーボルトピッチ及びメンテナンススペース参考図

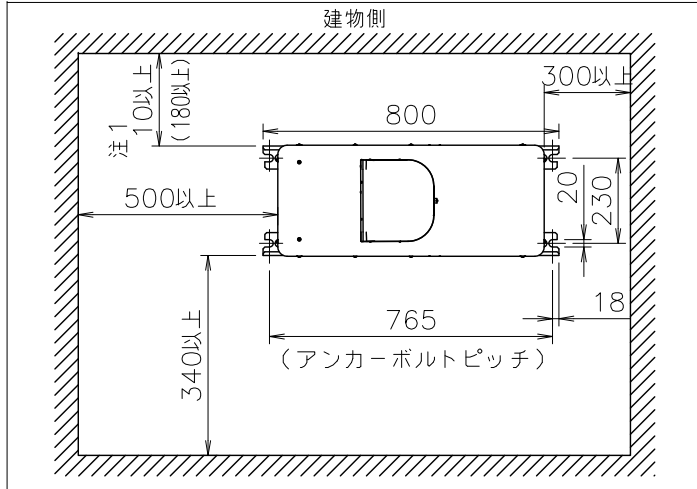

注1:反対面の場合は180以上必要です。

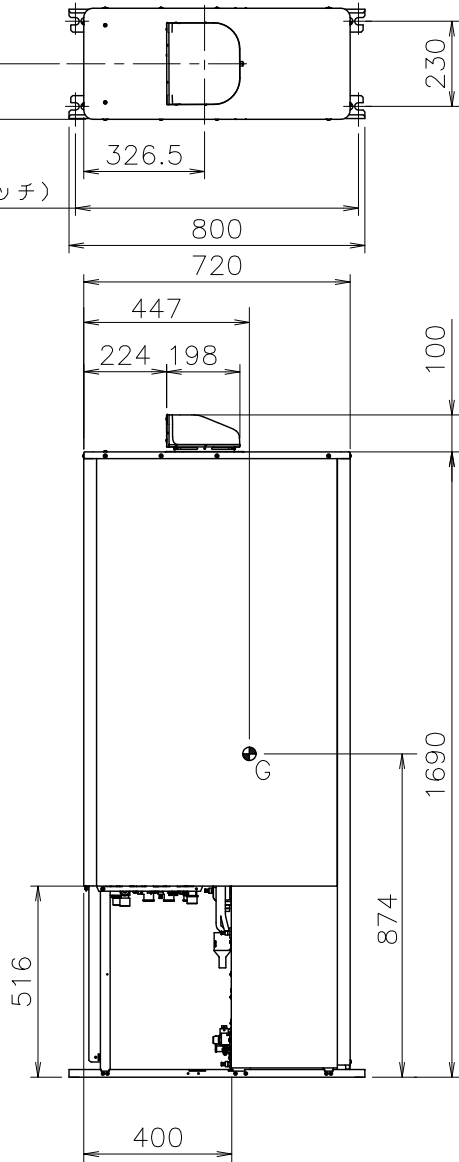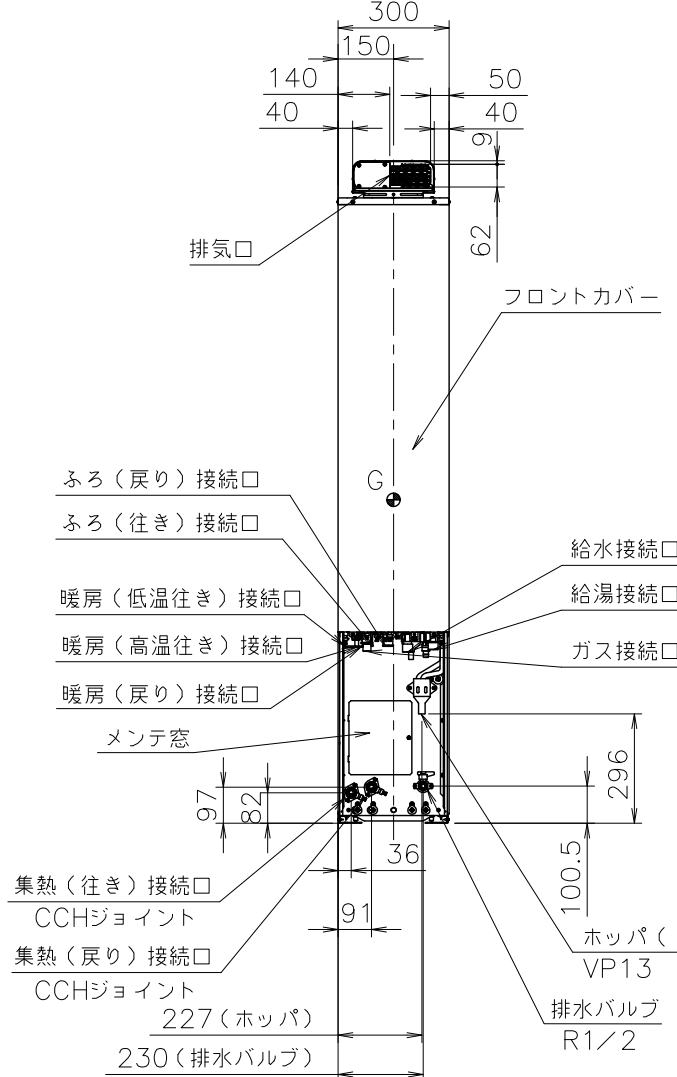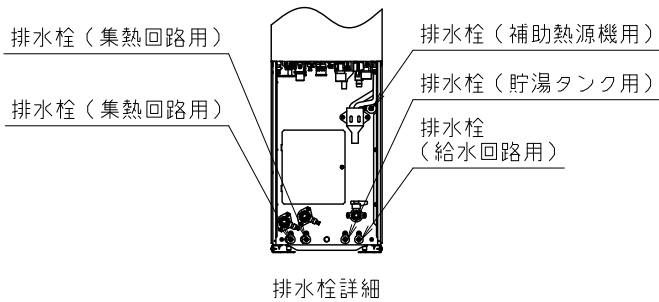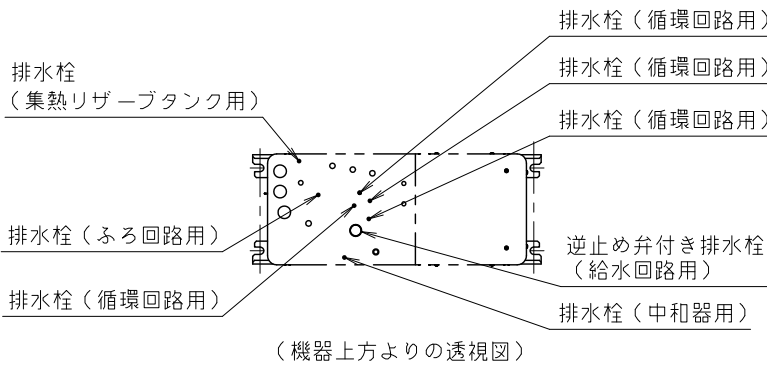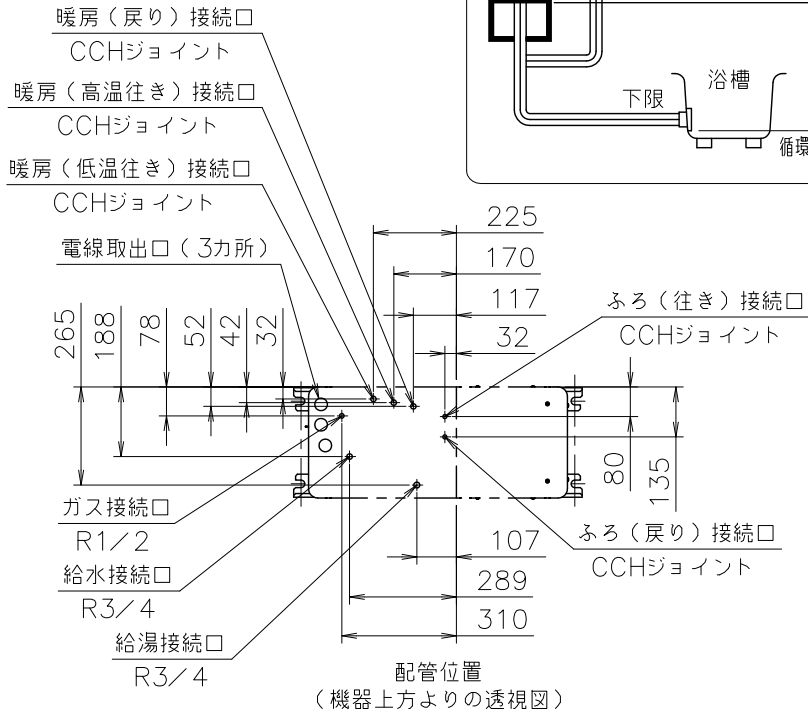

G:重心位置（満水時）

■仕様表

項目		仕様
製品名		TFT-C10ARS-AWC
型式		SS-GTHC2400AD
種類	設置の方式	屋外据置設置形
	給排水方式	強制排気式
	暖房方式	開放式
	集熱方式	半密閉式
点火方式		連続スパークダイレクト着火
使用水圧		98.1～981kPa（1.0～10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧		3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法		高さ1690mm×幅720mm×奥行300mm
質量（本体）		90kg（運転時：185kg）
配管接続口径	給水・給湯	R3/4（20A）
	ガス	R1/2（15A）
	ふろ（往き・戻り）	CCHジョイント
	暖房（往き・戻り）	CCHジョイント
電気関係	集熱（往き・戻り）	CCHジョイント
	オーバーフロー（排水接続口）	ホッパ（VP13）
	電源	AC100V（50/60Hz）
	消費電力	310W（最大燃焼時） 30～60W（標準）45～85W（延長）（集熱運転時） 凍結予防ヒーター：197W
材質	待機時消費電力	2.7W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）
	本体外装	カラー鋼板（一部塗装品）
	排気口	ステンレス
安全装置	熱交換器	銅板・銅管・ステンレス
	暖房許容システム水量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内2.0L含む）
	本体外装色	プライムホワイト（マンセルNo.3.1GY 8.6/1.6）
	騒音値（最大時：Aレンジ）	49dB以下（給湯＋追いだき＋暖房：無響音室での測定値）
付属部品	排気温度	100℃以下
	ドレン排水量	最大約100cc/min
	安全装置	立消え安全装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、過熱防止装置、不凍液減少検出装置、空だき安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過電流防止装置、負圧防止安全装置、沸騰防止装置、停電時高温出湯回避装置、ファン回転検出装置、缶体過圧防止装置、漏電安全装置、誘導雷保護装置、断水検出装置、ポンプ過熱安全装置、中和器詰り検出装置、熱交換器漏水安全装置、逆流防止装置、ポンプ回転検出装置
	別売部品	取扱説明書（保証書付き）、工事説明書、不凍液注水SET、注水SET用支持板、接続線一式 リモコンセットRC-E9055PDマルチ 増設リモコンRC-8001A、-8001AJ、増設リモコンRC-8001B（防水型） 集熱器SCQ-101、-201、PE管101・201用セットφ10×15m、25mワイヤー施工部品101用基本セット、201用基本セット、101用拡張セット 集熱器接続セット101・201用、横ラック101・201用基本セット、拡張セット 陸屋根架台201用基本セット、拡張セット、瓦金具セット101・201用 スレート金具セット101・201用、リモコンコードM.S.、配管カバー、排気カバー 循環アダプター、LL不凍液-15℃、-25℃、即出湯ユニットQU-3 他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力
給湯	給湯出力	41.9～0kW（36,000～0kcal/h）（貯湯あり）
	補助熱源機	41.9～6.3kW（36,000～5,400kcal/h）
	出湯量	24.0L/min
	能力制御範囲・方式	24～0号（貯湯あり）・FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
暖房	温度調節範囲	32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50℃、55℃、60℃（17段階）
	追いだき能力（出力）	12kW（10,300kcal/h）
	最低作動流量	3.5L/min
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）
暖房	ポンプ機外揚程	流量5L/minの時、90kPa=9.2mH ₂ O
	暖房能力（最大時）	17.4kW（15,000kcal/h）
	暖房水設定温度	高温側：80℃ 低温側：60℃（機器側で55,65,70℃に変更可）
	ポンプ機外揚程	高温側：流量10L/minの時、40kPa=4.1mH ₂ O 低温側：流量17L/minの時、50kPa=5.1mH ₂ O
最大ガス消費量（同時使用時）		50.0kW（都市ガス43,000kcal/h）
※最大ガス消費量（都市ガス）は、ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。		
給水装置認証登録番号		OW6005

■固定仕様

設置場所	部材仕様（現場調達）	固定本数	引張耐力
1階/地階	おねじ形あと施工アンカーボルト：M10×40	4	2.2kN/本以上

※国土交通省告示第1447号 第五の「一」適合

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外据置設置形
	名称	貯湯ユニット
	東邦型式名	TFT-C10ARS-AWC
	メーカー型式名	SS-GTHC2400AD

（2011.03作成）